



Associazione Nazionale per  
l'Isolamento Termico e acustico

Il convegno inizierà alle **ore 15.00**



Il convegno inizierà alle **ore 15.00**

---

# Efficienza energetica, diagnostica e riqualificazione dall'esterno



Associazione Nazionale per  
l'Isolamento Termico e acustico

Dal 1984 diffonde, promuove e sviluppa l'efficienza energetica e il comfort acustico come mezzi per salvaguardare l'ambiente e il benessere delle persone

# Attività istituzionali




Ministero dello Sviluppo Economico



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE




Regione  
Friuli-Venezia-Giulia

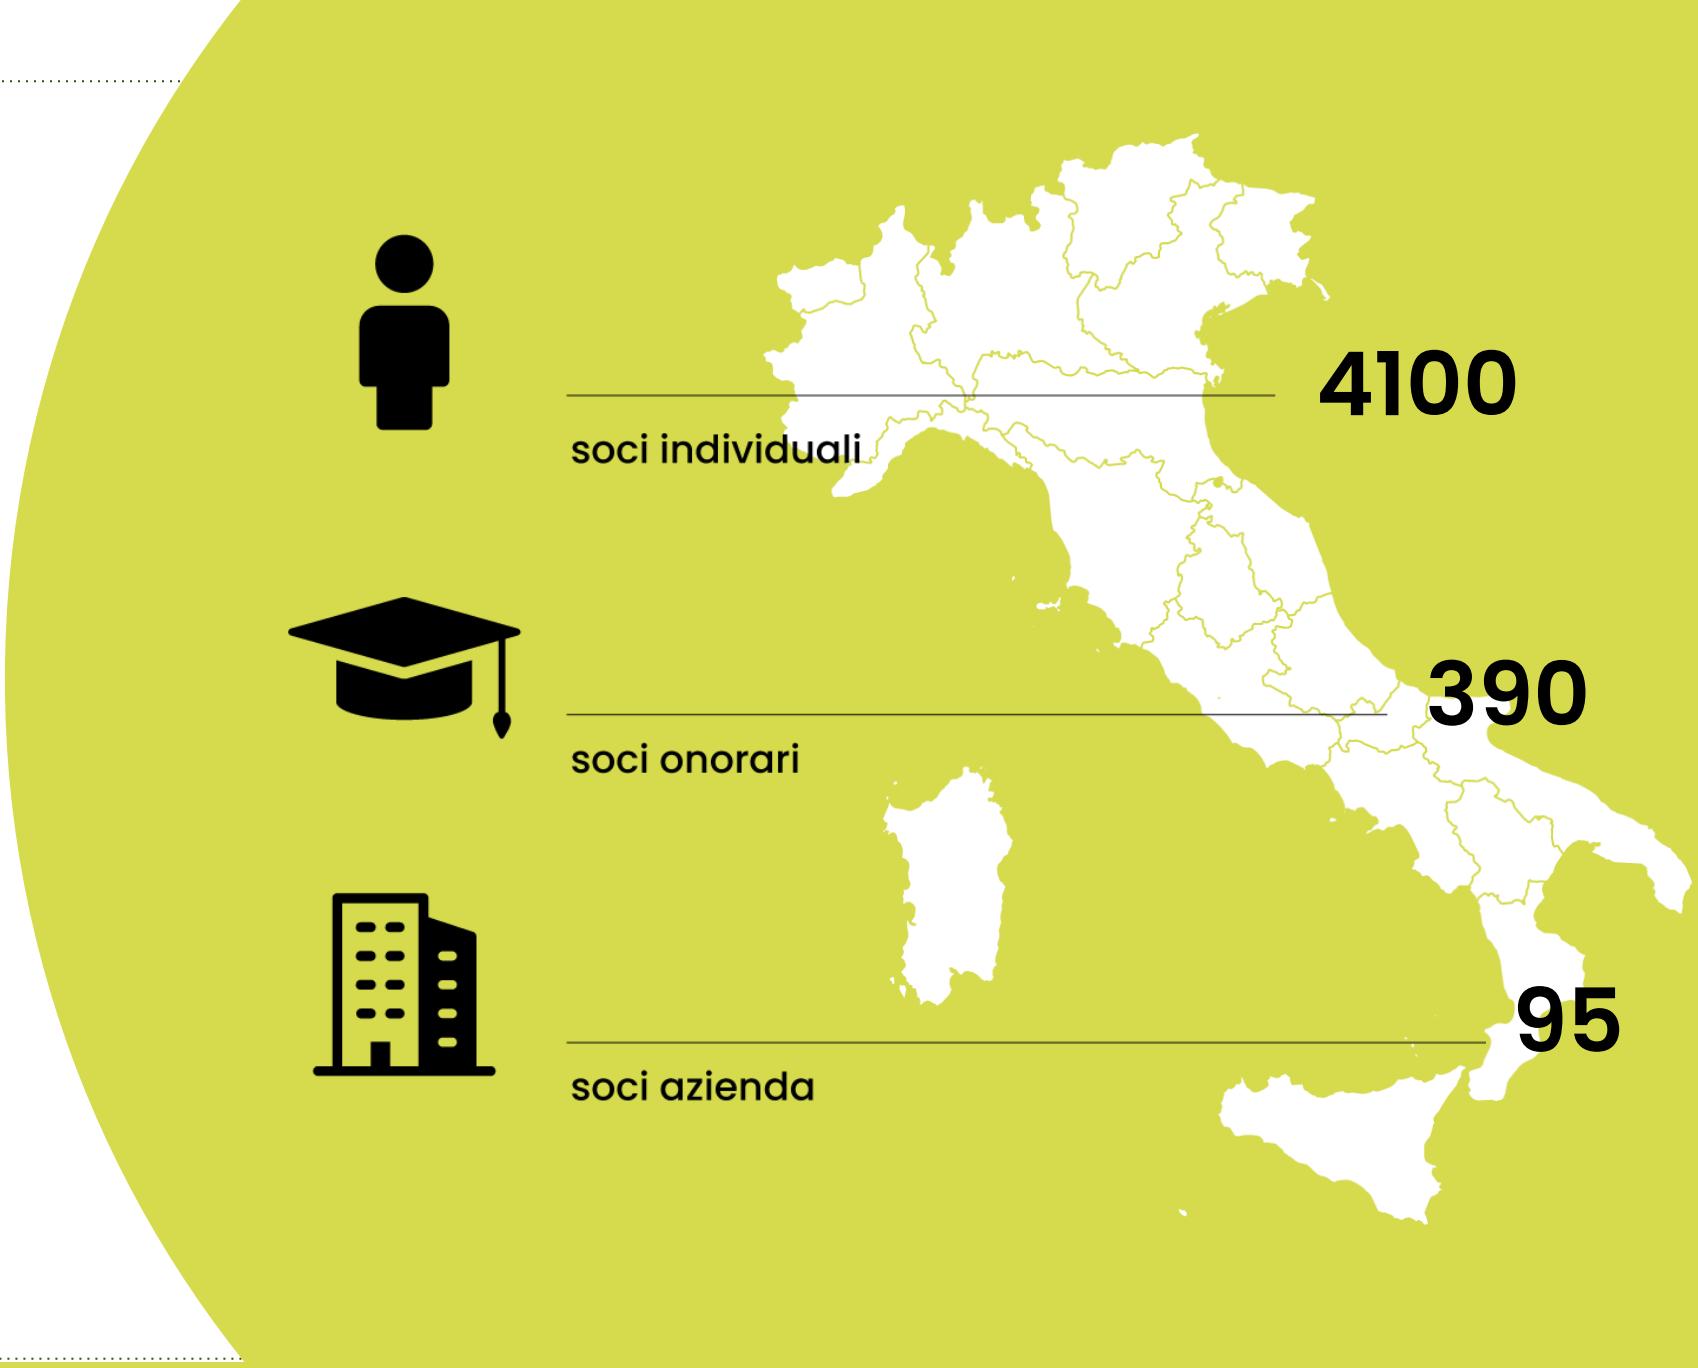

## Servizi per i soci

- Guide
- Chiarimenti tecnici
- Rivista neo Eubios



- Software



PAN



IRIS



APOLLO



LETO



EUREKA



ECHO



ICARO


Servizi validi  
per **12 mesi**

**120€ + IVA**

QUOTA SOCIO

**240€ + IVA**

QUOTA SOCIO PIÙ

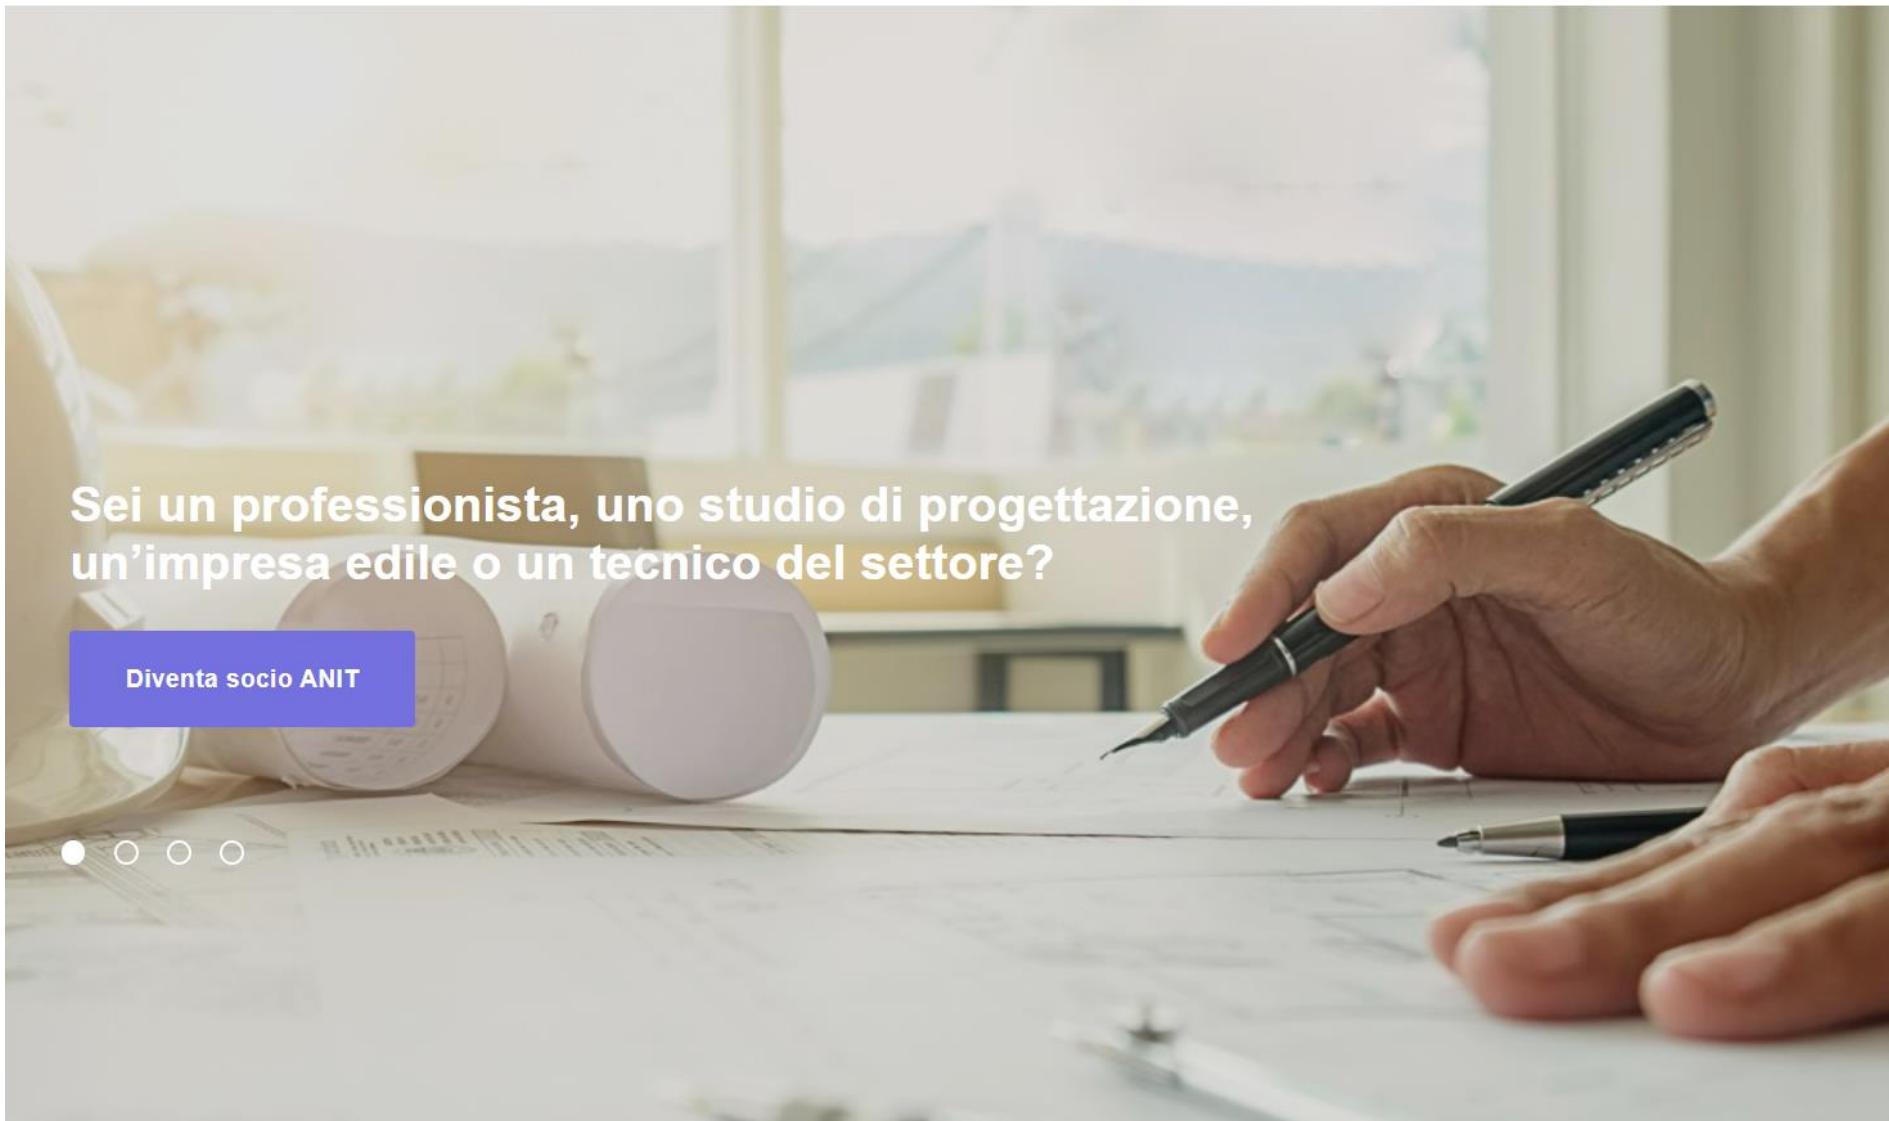

**Sei un professionista, uno studio di progettazione,  
un'impresa edile o un tecnico del settore?**

[Diventa socio ANIT](#)



# Corsi ed eventi

05/05/2022

## Come preparare la Relazione Tecnica Legge

10 – livello 1, corso on-line

Efficienza energetica 9 ore



Streaming



Iscrizioni aperte

06/05/2022

## Progettazione degli impianti radianti, corso on-line

Impianti 6 ore



Streaming



Iscrizioni aperte

13/05/2022

## Acustica per interni: comfort degli ambienti chiusi, tempo di riverberazione e STI, corso on-line

Acustica 6 ore



Streaming



Iscrizioni aperte

09/06/2022

## Come preparare la Relazione Tecnica Legge

10 – livello 2, corso on-line

Efficienza energetica 9 ore



Streaming



Iscrizioni aperte

ANIT  
4.53K subscribers

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS

Uploads ▾ PLAY ALL

**VIDEO IN PILLOLE**

**ACUSTICA EDILIZIA**

3:29 2:32:00 2:48:14

Acustica edilizia in pillole – Episodio 00

Efficienza energetica e sicurezza sismica nel...

Conduttività termica: cos'è e come si valuta

30 views • 3 hours ago 3K views • Streamed 2 weeks ago 2.9K views • Streamed 1 month ago

**VIDEO IN PILLOLE**

**IL BONUS 110%**

EP. 05 ING. CARLOTTA BERSANI 3:25

Il Bonus 110% in pillole - APE convenzionali e doppi...

766 views • 2 months ago

**VIDEO IN PILLOLE**

**IL BONUS 110%**

EP. 06 ING. MARCO BATTISTERA 3:26

Il Bonus 110% in pillole - Trasmittanza media...

1.3K views • 2 months ago

**VIDEO IN PILLOLE**

**IL BONUS 110%**

EP. 03 ING. GIORGIO GALBUSERA 6:38

Il Bonus 110% in pillole - Bonus 110% e Verifica di H...

1.7K views • 3 months ago

**Superbonus 110%. L'esperto risponde - Webinar gratuit...**

2:12:43 1:47:53 1:57:02

54K views • Streamed 7 months ago

**Bonus 110%, a che punto siamo?**

21K views • Streamed 9 months ago

**ECHO 8.1**

Recupero energetico e sostenibilità assistita delle case esistenti. Giornata di approfondimento intorno ai criteri di...

1K views • 11 months ago

### Crediti formativi

**INGEGNERI:** **2CFP** accreditato dal CNI  
(evento n.22p80065)

**GEOMETRI:** CFP non previsti

**PERITI INDUSTRIALI:** CFP non previsti

**ARCHITETTI:** **2 CFP** accreditato da Consulta Regionale Lombarda degli Architetti P.P.C.

*N.B. Per gli Architetti iscritti agli Ordini non aderenti a Consulta è previsto il pagamento di € 10,00 per diritti di segreteria da corrispondere tramite Paypal sul sito [Im@teria](mailto:Im@teria).*

*I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intero evento formativo.*

In collaborazione con



CONSULTA  
REGIONALE LOMBARDA  
DEGLI ORDINI  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**Patrocini**



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MILANO

**Sponsor  
tecnici**

**san marco**



SISTEMI VERNICANTI PER L'EDILIZIA

**Be sure. testo**



Ing. Alessandro Panzeri

# Programma della giornata

## 15.00 Introduzione normativa

Riqualificazione energetica: limiti di legge e opportunità. Il processo di risanamento: diagnosi, progetto e realizzazione.

Indagini strumentali per l'efficacia e la durabilità del sistema a cappotto.

**Ing. Alessandro Panzeri - ANIT**

## 16.00 Soluzioni tecnologiche

Progettare il cappotto di qualità: dalla prescrizione alla posa

**Fabio Stefanini - San Marco Group Spa**

Analisi Termografiche: le misure per la diagnosi energetica



**Luca Laudi - Testo Spa**

## 17.00 Risposte a domande online

## 17.30 Chiusura lavori

## Regole di interazione

- Audio: disattivato
- Condivisione schermo: solo del relatore
- Domande: via chat
- Non è possibile registrare l'evento

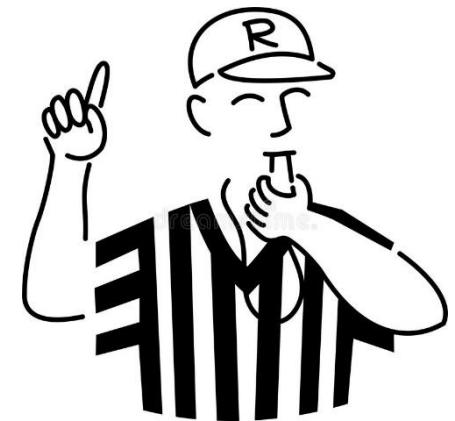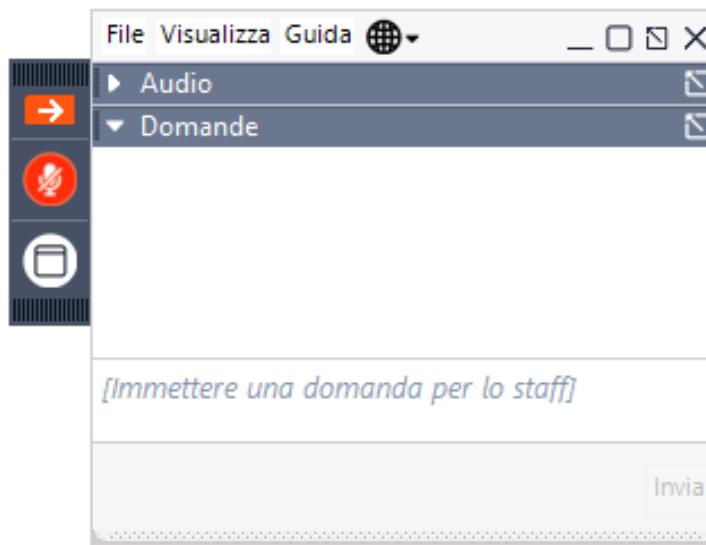

---

## **Introduzione normativa**

**Riqualificazione energetica: limiti di legge e  
opportunità. Diagnosi, progetto e realizzazione.**

**Ing. Alessandro Panzeri**



# RELAZIONE EX-LEGGE 10

DM Requisiti Minimi

DGR Lombardia

DGR Emilia Romagna

Provincia Autonoma di Trento

DGR Valle D'Aosta

In Piemonte

DM requisiti minimi

// DGR Piemonte



Il DLgs 28/2011 con s.m.i. è vigente in tutto il territorio nazionale.

Posizione DLgs 28/2011 è in contrasto con posizione ADE 488/2021.

Il DLgs 199/2021 all'art. 26 comma 6 limita l'accesso agli incentivi solo per le nuove costruzioni. Nel DLgs 28/2011 il la «demolizione e ricostruzione» è «ristrutturazione rilevante».




# RELAZIONE EX-LEGGE 10

<b>E1(1)</b>							
<b>E1(2)</b>							
<b>E1(3)</b>	A,B,D,F,G,H, J,K,L,M, P,Q,R,S, T,W,X,Y			A,B,D,E,F,G, H,J,K,L,M, P,Q,R,S, T,U,V, W,X,Y			
<b>E2</b>							
<b>E3</b>							
<b>E4</b>							
<b>E5</b>							
<b>E7</b>							
<b>E6</b>	A,B,D,F,H, J,K,L,M, P,Q,R,S, T,W,X,Y	B,F,H, K,Q, W,Y	A,B,D,E,F, H,J,K,L,M, P,Q,R,S, T,U,V, W,X,Y	B,C,E,F,I, K	C,E,F,I, K,Q	E, M,N, Q,R,S, U,V, W,X,Y	M,O, Q,R,S, W,X
<b>E8</b>	A,B,F,H, J,K,L,M, P,Q,R,S, T,W,X,Y,Z		A,B,E,F, H,J,K,L,M, P,Q,R,S, T,U,V, W,X,Y				



## RELAZIONE EX-LEGGE 10

Ristrutturazioni importanti di secondo livello e sostituzione di generatori o ristrutturazioni importanti di primo livello?



### Ristrutturazioni importanti di primo livello (All. A def.63)

La ristrutturazione prevede contemporaneamente:


- un intervento che interessa l'involucro edilizio con un'incidenza > 50 % della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio **costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono** <sup>(2)</sup>;
- la ristrutturazione dell'impianto termico <sup>(3)</sup> per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.

In tal caso i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

<sup>(3)</sup> Con ristrutturazione dell'impianto si intende quanto previsto dalla definizione 65 dell'Allegato A, ovvero: "un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato".



# U MEDIA COMPRENSIVA DI PONTI TERMICI

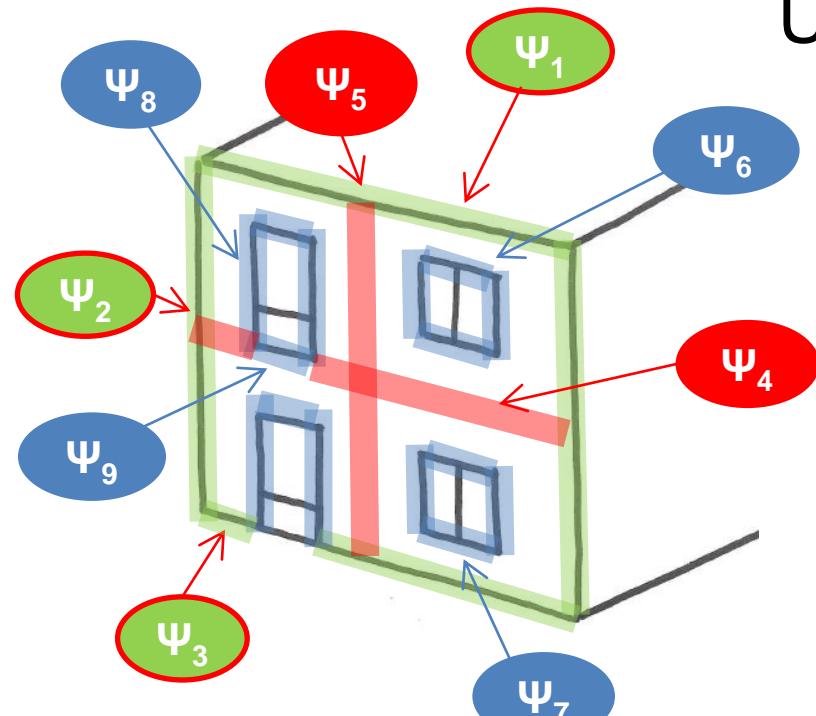

$$U_{\text{progetto}} = \frac{\sum_i (A_i \cdot U_i) + \sum_j (\Psi_j \cdot l_j)}{\sum_i A_i} \leq U_{\text{limite}}$$

Dove  $\Psi$  è da valutare al:

- 100% se all'interno dell'area
- 50% se al perimetro dell'area
- 0%

Definizione di «ponte termico» del DLgs 192/05 e s.m.i. e indicazioni successive non coerenti

## U MEDIA COMPRENSIVA DI PONTI TERMICI

$$U_m = \frac{\sum(U_{op} A_{op}) + \sum(\Psi L p\%)}{\sum(A_{op})}$$




**Nota valida in Lombardia:** nel solo caso in cui le parti opache appartengano ad un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti ed in caso di intervento sulla sola parte opaca, allora i valori delle tabelle 12,13 e 14 non si considerano comprensivi dei ponti termici tra finestra e muro. (Decreto 18546/2019)

## $H'_T$ per FACCIATA

### **Per le ristrutturazioni importanti di 2°liv.**

La verifica va effettuata per tutta la superficie di uguale orientamento interessata, completamente o per una porzione, da lavori.

- Nel caso di strutture verticali si considera oggetto di verifica l'intera parete (facciata).

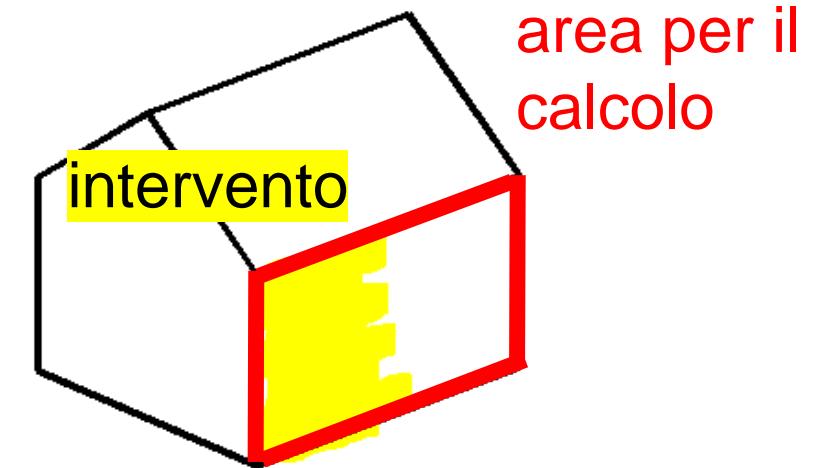

... continua→

# $H'_T$ per FACCIA

$H'_T$ : è il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente [W/m<sup>2</sup>K]

Note:

- I limiti sono riportati nella Tabella 10, dell'Allegato B riferimento alla categoria di edificio e all'ambito di intervento (vd. Cap. 1.4 della Guida).
- $H'_T$  si calcola come rapporto tra il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell'involucro  $H_{tr,adj}$  (calcolato in accordo con UNI/TS 11300-1 e Allegato H ed espresso in W/K) e la sommatoria delle superfici dei componenti opachi e trasparenti costituenti l'intervento ( $\sum A_k$  valutata in m<sup>2</sup>).
- **Nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello i requisiti di prestazione energetica da verificare si riferiscono alle caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni di componenti dell'involucro dell'edificio oggetto di intervento e al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione ( $H'_T$ ) per tutte le intere superfici sulle quali insiste l'intervento; a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

---

  - Ai fini della verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione, è necessario considerare sia le parti opache sia le parti trasparenti costituenti l'involucro dell'elemento oggetto di intervento nel solo caso in cui entrambe siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico; qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell' $H'_T$  deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene. In caso di intervento su entrambe le porzioni, opaca e trasparente, la verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione va condotta sull'intera struttura comprensiva di elementi opachi e trasparenti, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.

# OPPORTUNITÀ'



## GUIDA BONUS 110%

GUIDA ANIT DI APPROFONDIMENTO TECNICO

27 gennaio 2022



Questa guida è aggiornata alla data sopra indicata  
Verificate sul [SITO ANIT](#) la presenza di versioni più recenti

Tutti i diritti sono riservati



## GUIDA BONUS FACCIADE

GUIDA ANIT DI APPROFONDIMENTO TECNICO

4 febbraio 2022



Questa guida è aggiornata alla data sopra indicata  
Verificate sul [SITO ANIT](#) la presenza di versioni più recenti

Tutti i diritti sono riservati



## GUIDA ECOBONUS

GUIDA ANIT DI APPROFONDIMENTO TECNICO

10 febbraio 2022




Questa guida è aggiornata alla data sopra indicata  
Verificate sul [SITO ANIT](#) la presenza di versioni più recenti

Tutti i diritti sono riservati



# INQUADRAMENTO

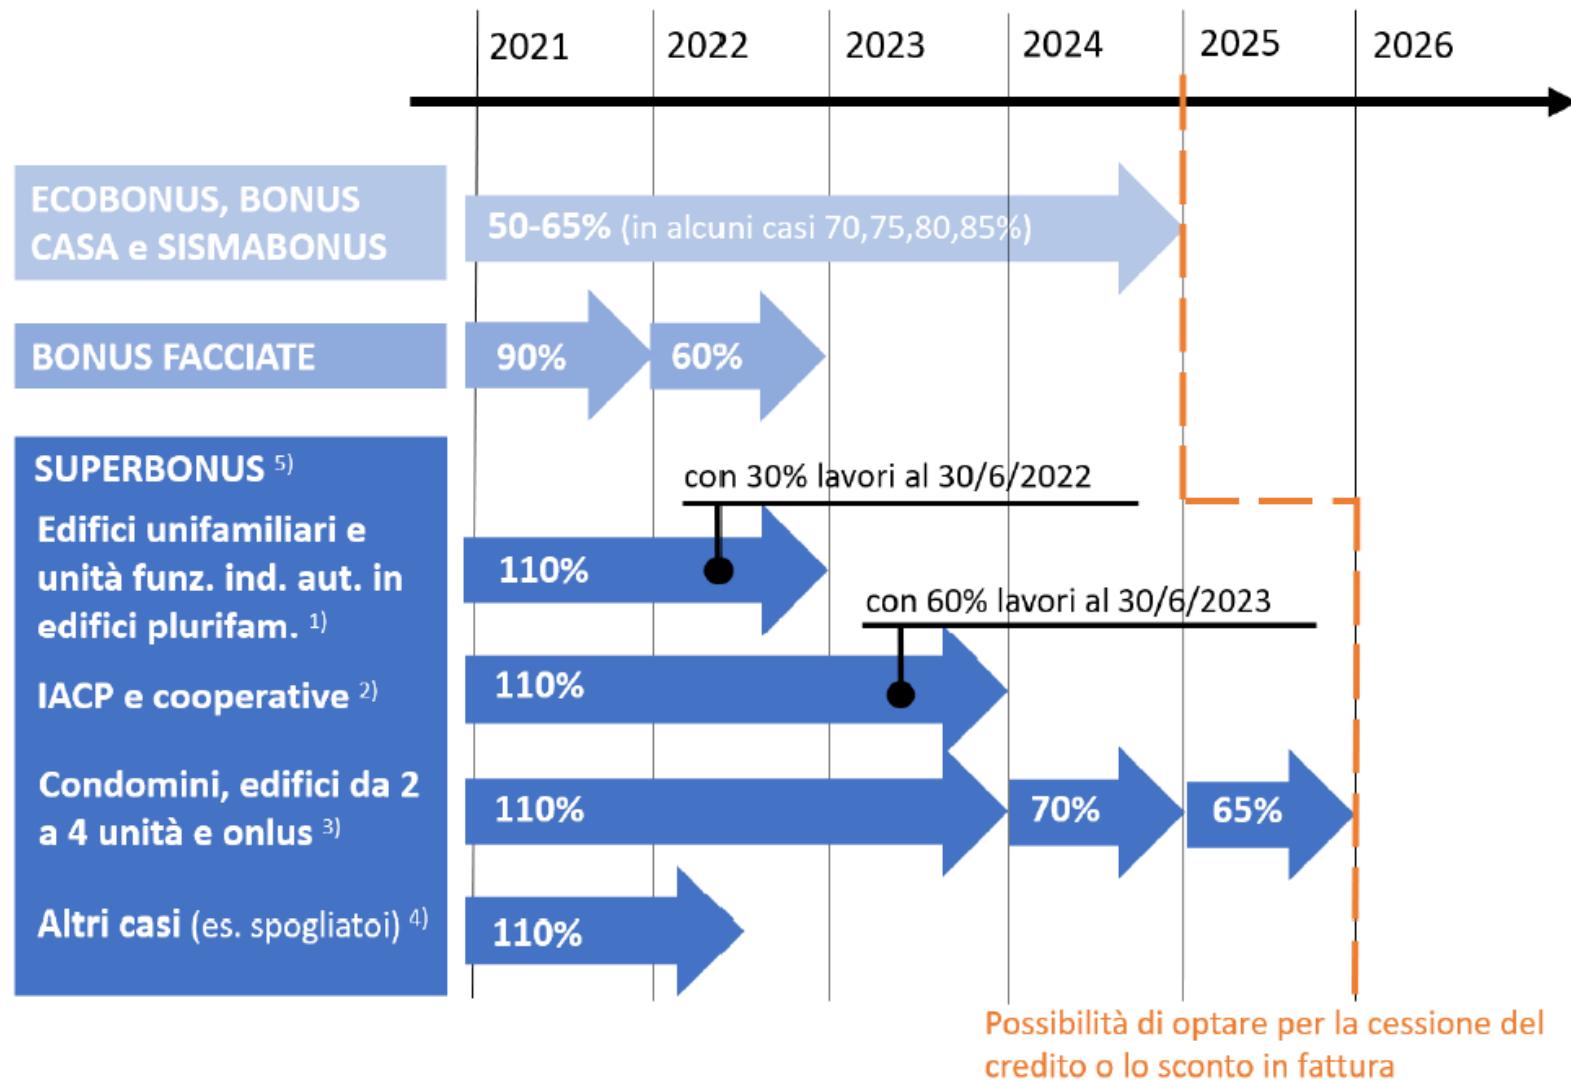



## **LIMITI PER TUTTE LE DETRAZIONI IN VIGORE PRIMA E DOPO IL 6 OTTOBRE 2020**

Allegato E


Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni									
Zona climatica	Strutture opache verticali		Strutture opache orizzontali o inclinate				Finestre comprensive di infissi		
			coperture		pavimenti				
	DM 26/01/10	DM 06/08/20	DM 26/01/10	DM 06/08/20	DM 26/01/10	DM 06/08/20	DM 26/01/10	DM 06/08/20	
A	0,54	0,38	0,32	0,27	0,60	0,40	3,7	2,60	
B	0,41	0,38	0,32	0,27	0,46	0,40	2,4	2,60	
C	0,34	0,30	0,32	0,27	0,40	0,30	2,1	1,75	
D	0,29	0,26	0,26	0,22	0,34	0,28	2,0	1,67	
E	0,27	0,23	0,24	0,20	0,30	0,25	1,8	1,30	
F	0,26	0,22	0,23	0,19	0,28	0,23	1,6	1,00	



Allegato E

## U MEDIA ECO BONUS

$$U_{\text{progetto}} = \frac{\sum_i (A_i \cdot U_i) + \sum_j (\Psi_j \cdot t_j)}{\sum_i A_i} \leq U_{\text{limite}}$$

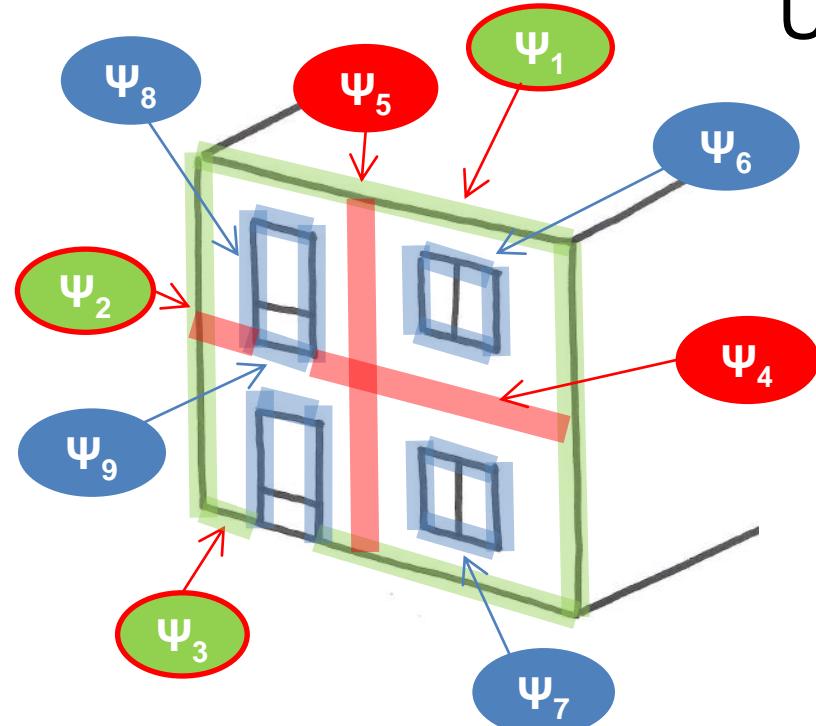

Dove  $\Psi$  è da valutare al:

- 0%
- 0%
- 0%

## U MEDIA ECO BONUS



**FAQ n.8. L'allegato E del decreto del Ministro dello sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 08 agosto 2020, riporta la frase “Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici”. Ciò significa che i valori riportati in tabella in fase di verifica non devono tenere conto dei ponti termici?**





Si, i valori delle trasmittanze in tabella non tengono conto dei ponti termici ma costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d'influenza per la superficie complessiva dell'intervento, fermo restando che comunque debbono essere effettuate, comunque, le verifiche previste dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”.




# U MEDIA ECO BONUS

## Allegato E

- Dispersioni verso/attraverso locali non riscaldati?
- Dispersioni verso/attraverso il terreno?

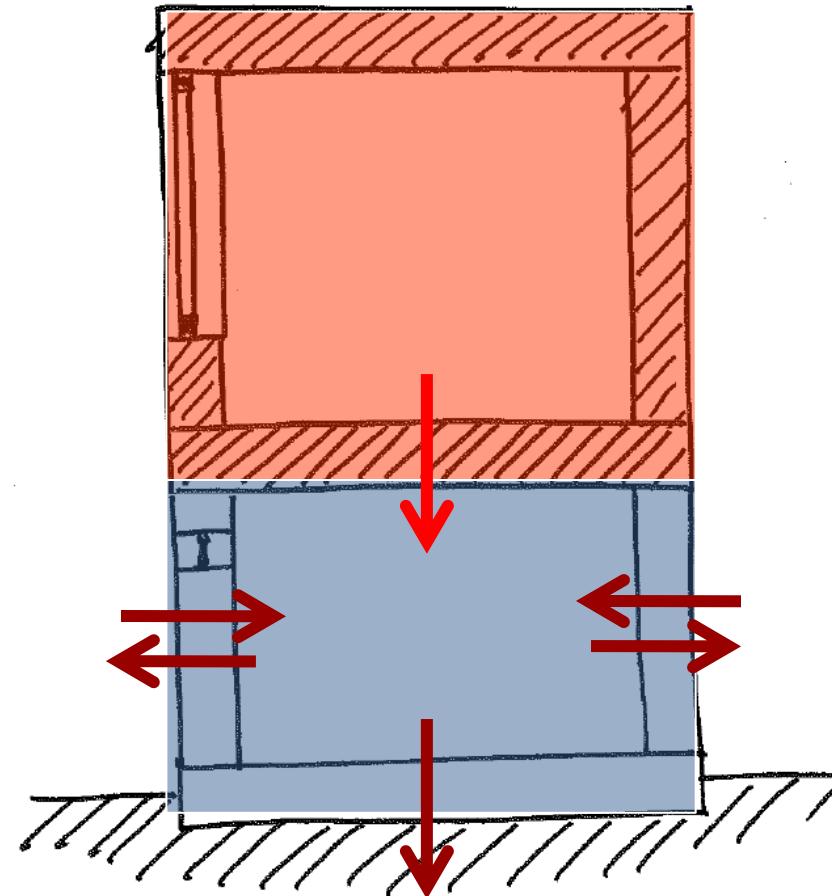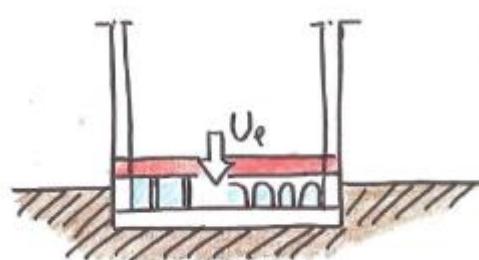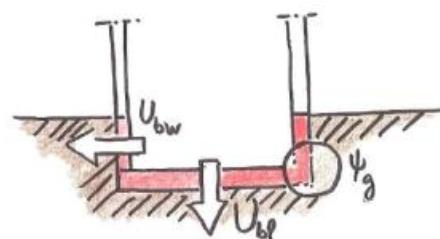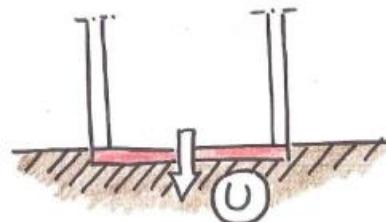

# EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO

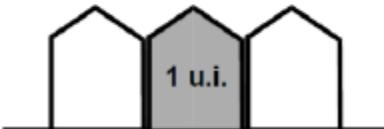TIPOLOGIA DI EDIFICI (Legge 77/20, art. 119 comma 1)	Unità immobiliari
 (art. 119 comma 1a,1c)	<b>Edificio unifamiliare</b> 1
 (art. 119 comma 1a,1b,1bis)	<b>Unità immobiliare in edificio plurifamiliare</b> con entrambi i criteri rispettati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Funzionalmente indipendente</b> (vedi anche DM requisiti Ecobonus, art. 1, comma 3, punto i)</li> <li>• <b>Accesso autonomo dall'esterno</b> (vedi anche DM requisiti Ecobonus modificato dal Legge 126/20, art. 1, comma 3, punto i)</li> </ul> 1
 (art. 119 comma 9)	<b>Edificio composti da 2 a 4 unità immobiliari</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche</li> </ul> Da 2 a 4
 (art. 119 comma 1)	<b>Edificio condominiale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'accezione descritta nella Circolare 24/20 dell'Agenzia delle Entrate, punto 1.1 "Condomini"</li> </ul> Nr. u.i. del condominio comprese le pertinenze


# INTERVENTI TRAINANTI

## INTERVENTI TRAINANTI DI EFFICIENZA ENERGETICA (art. 119 comma 1)






110%	 (art. 119 comma 1 a)	<b>Isolamento termico delle superfici disperdenti opache verticali, orizzontali e inclinate</b> Spesa ammessa da 50.000 a 30.000€ /u.i. in relazione al numero di u.i. <b>Requisiti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie di intervento superiore al 25% della disperdente complessiva</li> <li>• <math>U_{UNI\ EN\ ISO\ 6946} &lt; U_{DM}</math> requisiti Ecobonus</li> <li>• Materiali isolanti con rispetto requisiti di isolamento termico e CAM</li> <li>• Eccezione: isolamento della copertura dei sottotetti non riscaldati</li> </ul>
------	---	---

110%	 (art. 119 comma 1 b)	<b>Sostituzione degli impianti di condizionamento invernale esistenti con impianti centralizzati</b> – spesa ammessa da 15.000 a 20.000 € /u.i. in relazione al numero di u.i. I requisiti variano in base alla tipologia di intervento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituzione di generatori di calore con caldaia a condensazione</li> <li>• sostituzione di generatori di calore con generatori a pompa di calore</li> <li>• sostituzione di generatori di calore con impianti ibridi</li> <li>• in alcuni casi specifici allaccio al teleriscaldamento (comuni montani...) o caldaia a biomassa (aree non metanizzate senza procedure di infrazione europee)</li> </ul>
110%	 (art. 119 comma 1 c)	<b>Sostituzione degli impianti di condizionamento invernale esistenti in edifici unifamiliari</b> Spesa ammessa di 30.000 € I requisiti variano in base alla tipologia di intervento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituzione di generatori di calore con caldaia a condensazione</li> <li>• sostituzione di generatori di calore con generatori a pompa di calore</li> <li>• sostituzione di generatori di calore con impianti ibridi</li> <li>• in alcuni casi specifici anche l'allaccio al teleriscaldamento (comuni montani...) o caldaia a biomassa (aree non metanizzate senza procedure di infrazione europee)</li> </ul>
		Agli interventi descritti possono essere abbinati a quelli descritti quali l'installazione di impianti fotovoltaici, microcogeneratori e collettori solari.
110%	 (art. 119 comma 4)	<b>Interventi di messa in sicurezza sismica</b> Spesa ammessa di 96.000 € / u.i. <ul style="list-style-type: none"> <li>• la detrazione non è applicabile per edificio in zona 4</li> <li>• detrazione aumentata del 50% per interventi relativi a edifici danneggiati situati in specifiche zone colpite da eventi</li> </ul>

# INTERVENTI TRAINATI

<b>INTERVENTI TRAINATI DI EFFICIENZA ENERGETICA</b>		
110%		<p>Accedono alla detrazione del 110%, gli interventi previsti da Ecobonus (art. 14 del DL 63/2013), realizzati contestualmente agli interventi trainanti, e realizzati rispettando i rispettivi requisiti tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <del>riqualificazione energetica dell'edificio (*); il c. 344 è stato escluso dal 110%</del></li><li>• esplicitamente da indicazioni della Circolare 30/E dell'Agenzia delle Entrate</li><li>• coibentazione di pareti, tetti, solai e coperture e sostituzione di finestre;</li><li>• installazione di schermature solari e chiusure oscuranti</li><li>• installazione collettori solari;</li><li>• sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione;</li><li>• sostituzione di generatore di calore con generatore di calore a pompa di calore;</li><li>• installazione di generatore di calore a biomassa in edifici esistenti;</li><li>• sostituzione di generatore di calore con impianti dotati di apparecchi ibridi;</li><li>• acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;</li><li>• installazione di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti.</li></ul>
110%		<p><b>Installazione di impianti fotovoltaici</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• connessi alla rete elettrica su edifici ovvero su strutture pertinenziali degli edifici</li><li>• anche l'installazione contestuale di accumuli integrati è ammessa</li><li>• la detrazione è subordinata alla cessione al GSE dell'energia non autoconsumata</li></ul>
110%		<p><b>Infrastrutture per ricarica di veicoli elettrici</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare</li></ul>

# NUCLEI DI CALCOLO 110

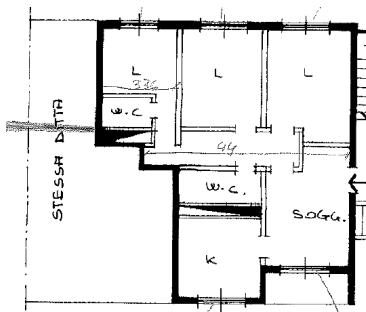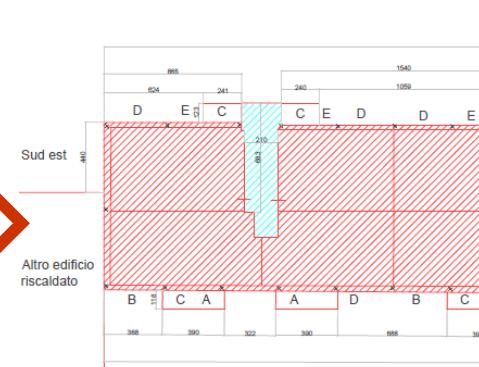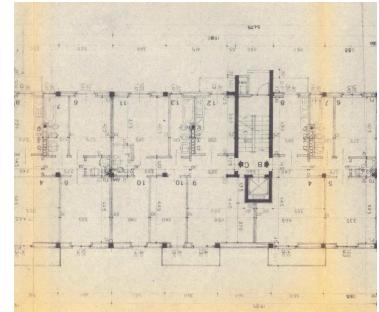

Software con validazione CTI

Software in accordo con normativa

APE

Classi	EPd (m <sup>2</sup> ·Wh/m <sup>2</sup> )
A1	0.0 - 29.9
A2	29.9 - 44.8
A3	44.8 - 59.8
A1	59.8 - 74.7
B	74.7 - 89.6
C	89.6 - 112.0
D	112.0 - 149.4
E	149.4 - 194.2
F	194.2 - 261.4
G	261.4 - 278.53

Classi	EPd (m <sup>2</sup> ·Wh/m <sup>2</sup> )
A1	0.0 - 29.2
A2	29.2 - 43.7
A3	43.7 - 58.3
A3	58.3 - 72.9
B	72.9 - 87.5
C	87.5 - 109.3
D	109.3 - 145.8
E	145.8 - 189.5
F	189.5 - 255.1
G	255.1 -

$U_{media}$  e  $H^T$

Appli- cazione	Edificio	U <sub>1</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>2</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>3</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>4</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>5</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>6</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>7</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>8</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>9</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>10</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>11</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>12</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>13</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>14</sub> (W/m <sup>2</sup> )
1	Edificio 1 - Prospetto Nord	0.801	✓	0.801	✓	0.801	✓	0.801	✓	0.801	✓	0.801	✓	0.801	✓
2	Luce 1 - Prospetto Est	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓
3	Luce 1 - Prospetto Sud	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓
4	Luce 1 - Prospetto Ovest	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓	0.742	✓
5	Luce 2 - Prospetto Nord	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓
6	Luce 2 - Prospetto Est	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓
7	Luce 2 - Prospetto Sud	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓
8	Luce 2 - Prospetto Ovest	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓
9	Luce 3 - Prospetto Est	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓
10	Luce 3 - Prospetto Sud	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓
11	Luce 3 - Prospetto Ovest	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓	0.748	✓
12	Luce 4 - Prospetto Nord	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓
13	Luce 4 - Prospetto Ovest	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓
14	Luce 5 - Copertura	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓	0.723	✓

Appli- cazione	Edificio	U <sub>1</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>2</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>3</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>4</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>5</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>6</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>7</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>8</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>9</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>10</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>11</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>12</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>13</sub> (W/m <sup>2</sup> )	U <sub>14</sub> (W/m <sup>2</sup> )
1	Edificio 1 - Prospetto Nord	0.258	✓												
2	Edificio 1 - Prospetto Est	0.225	✓												
3	Edificio 1 - Prospetto Sud	0.204	✓												
4	Edificio 1 - Prospetto Ovest	0.302	✓												
5	Edificio 2 - Prospetto Nord	0.229	✓												
6	Edificio 2 - Prospetto Est	0.275	✓												
7	Edificio 2 - Prospetto Sud	0.223	✓												
8	Edificio 2 - Prospetto Ovest	0.315	✓												
9	Edificio 3 - Prospetto Nord	0.209	✓												
10	Edificio 3 - Prospetto Est	0.181	✓												
11	Edificio 3 - Prospetto Sud	0.225	✓												
12	Edificio 3 - Prospetto Ovest	0.33	✓												
13	Edificio 1+2+3 - Copertura	0.181	✓												

## DEFINIZIONE DI DIAGNOSI

Def.1: ispezione sistematica ed analisi degli usi e **consumi di energia** di un sito, un sistema o di una organizzazione finalizzata ad identificare i flussi energetici ed il potenziale **per il miglioramento dell'efficienza energetica** ed a riferire in merito ai risultati – UNI CEI EN 16247-1

Def. 2: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di **consumo energetico** di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare **le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici** e a riferire in merito ai risultati. DLgs 102 e s.m.i.

## NORME DI RIFERIMENTO

UNI CEI EN 16247-1 e 2, norme quadro diagnosi



UNI TR 11775 (marzo 2020), linee guida  
di applicazione della norma quadro



UNI CEI EN 16247-5  
Competenze auditor  
energetica



UNI TS 11300  
UNI EN ISO 52016  
Modello di calcolo previsionale

## **SOGGETTO CHE REALIZZA LE DIAGNOSI**

Il soggetto è «l'auditor energetico» che **realizza** la diagnosi.


Per le UNI TR 11775 il soggetto è il **ReDE**, referente della diagnosi: professionista (libero o associato, società di servizi (pubbliche o private – anche società di ingegneria) e enti pubblici indipendenti.

Competenze: UNI CEI EN 16247-5



Esistono schemi di certificazione volontaria per la figura di auditor energetico in accordo con UNI CEI EN 16247-5 realizzati da enti di certificazione privati.

L'EGE, esperto in gestione energia, è un «gestore dell'energia» e può essere anche auditor energetico.

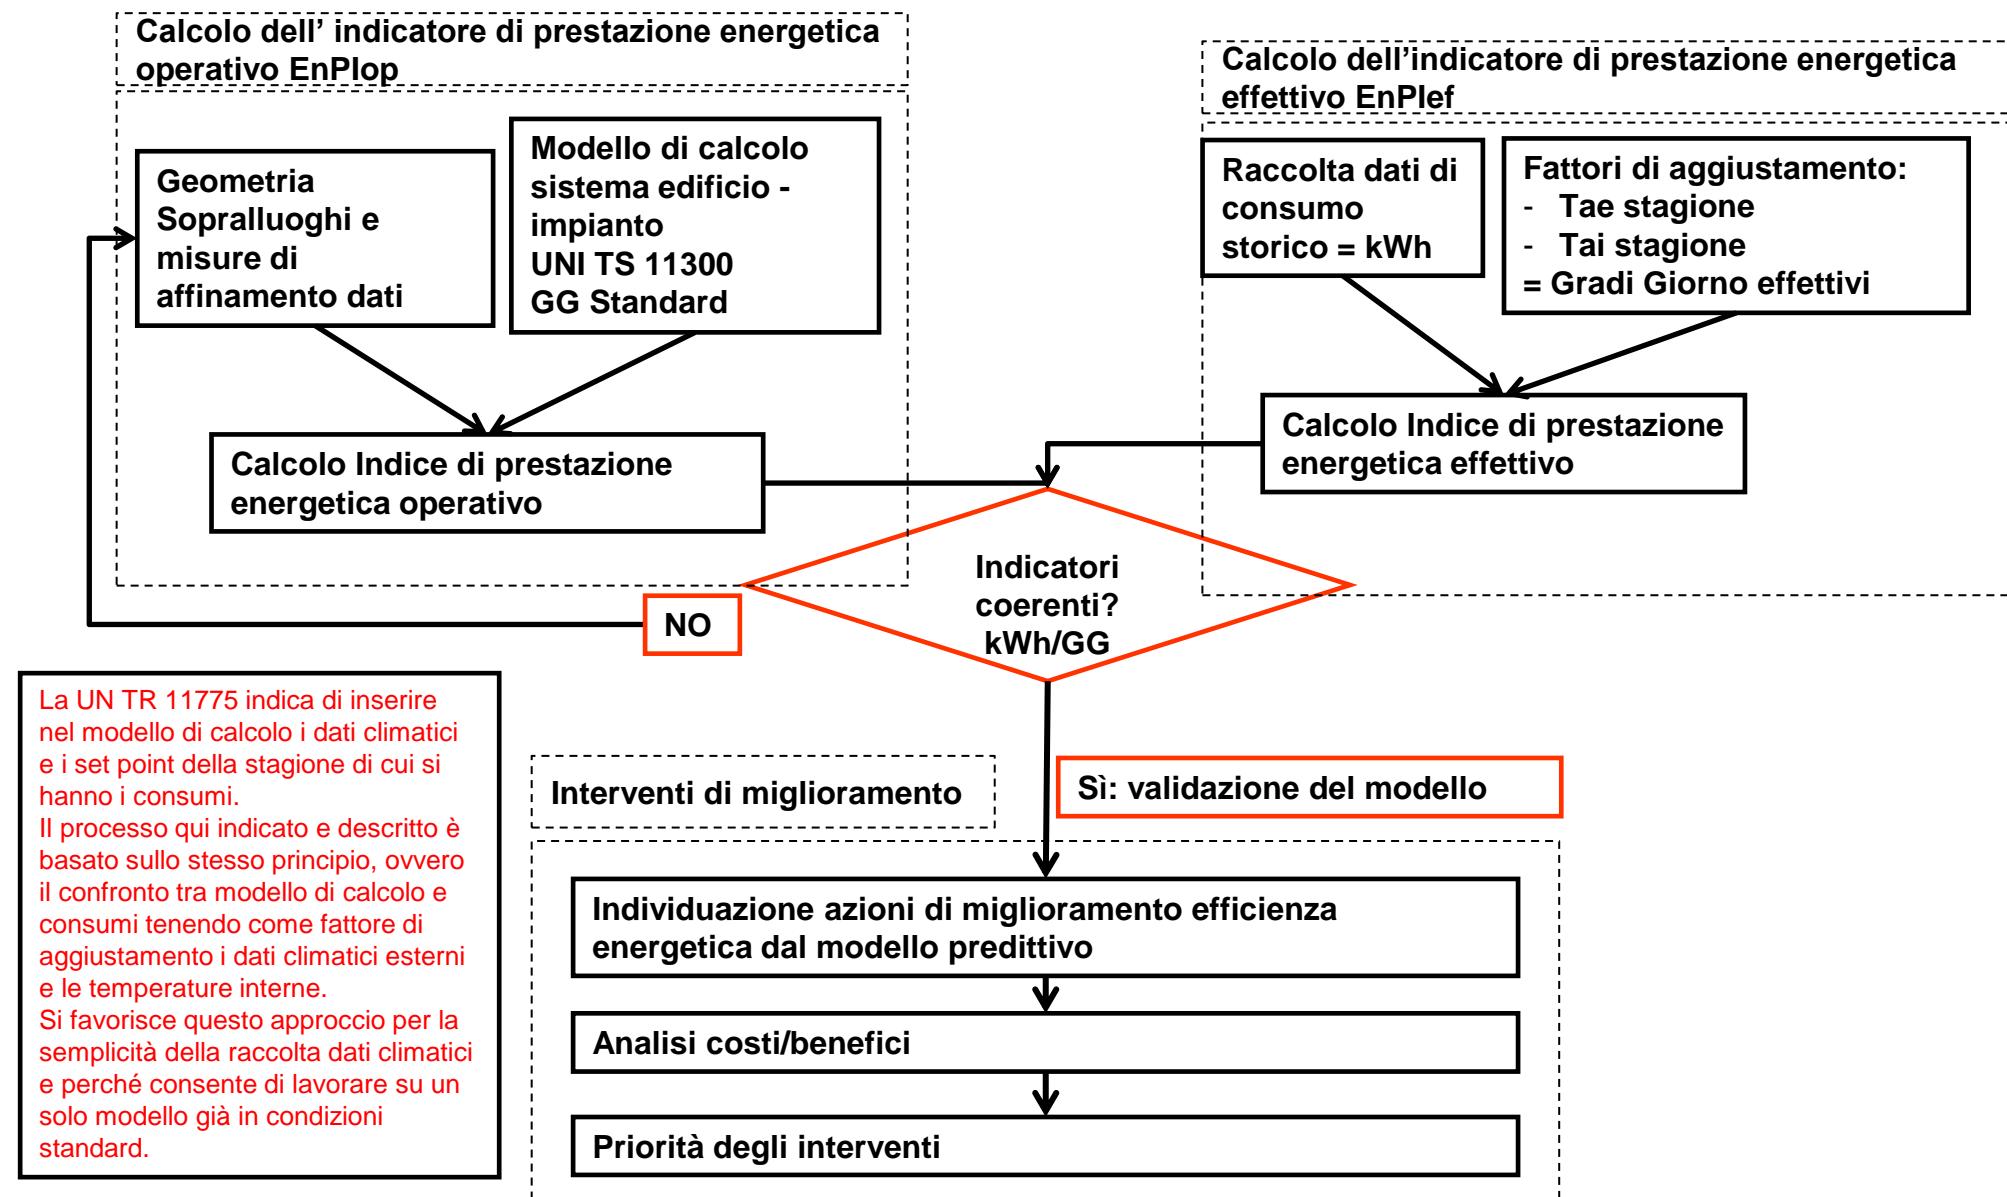

# NORME DI RIFERIMENTO

## Modello di calcolo UNI TS 11300 – dati in ingresso

Le UNI TS 11300 possono essere impiegate per “stimare l’effetto di possibili interventi di risparmio energetico su un edificio esistente, calcolando il fabbisogno di energia prima e dopo ciascun intervento”.

Tipo di valutazione		Dati in ingresso		
		Uso	Clima	Edificio
A1	Sul progetto	Standard	Standard	Progetto
A2	Standard	Standard	Standard	Reale
A3	Adattata all’utenza	In funzione dello scopo	In funzione dello scopo	Reale

Lo scopo di una diagnosi per condomini nell’attuale contesto è definito dai criteri:

- adeguatezza, completezza, rappresentatività, utilità e verificabilità
- + poter eventualmente indicare la bozza di APE
- + poter eventualmente indicare il rispetto di limiti legislativi

Per interventi su edifici esistenti è una valutazione mista A1 e A2 prevista dalle UNI TS 11300


## DATI IN INGRESSO IN A2 o A3

Tipo di dato		Valutazione progetto A1	Valutazione standard A2	Valutazione adattata all'utenza A3
<b>Uso</b>	<b>Temperatura interna</b>	20 °C per le principali destinazioni d'uso		Come A1/A2, oppure in funzione ai profili di utilizzo dell'edificio
<b>Clima</b>	<b>Temperatura e irraggiamento solare</b>	In accordo con UNI 10349		-
<b>Edificio</b>	<b>Trasmittanza dei componenti opachi</b>	Stabiliti in accordo con UNI EN ISO 6946	Come A1, oppure per edifici esistenti possono essere ricavati da UNI/TR 11552, o letteratura tecnica	
<b>Edificio</b>	<b>Trasmittanza dei componenti trasparenti</b>	Calcolo in accordo con UNI EN ISO 10077-1 o valore del fabbricante UNI EN 14351-1 oppure in mancanza di dati in accordo con prospetto B.1 e B.2		
<b>Edificio</b>	<b>Ponti termici</b>	Valutazioni in accordo con calcolo numerico UNI EN ISO 10211 e atlanti ponti termici conformi alla UNI EN ISO 14683	Come A1, oppure per edifici esistenti metodi di calcolo manuali conformi alla UNI EN ISO 14683. Sempre escluso uso abaco delle UNI EN ISO 14683	
<b>Edificio</b>	<b>Scambio termico verso ambiente non climatizzato</b>	Calcolo analitico del coefficiente $b_{tr,u}$ in accordo con paragrafo 11.2	Come A1, oppure per edifici esistenti tabelle con valori precalcolati di $b_{tr,u}$ (prospetto 7)	

## DATI IN INGRESSO IN A2 o A3

Tipo di dato		Valutazione progetto A1	Valutazione standard A2	Valutazione adattata all'utenza A3
<b>Edificio</b>	<b>Scambio termico verso il terreno</b>	Calcolo analitico delle dispersioni in accordo con UNI EN ISO 13370	Come A1, oppure per edifici esistenti tabelle con valori precalcolati di $b_{tr,u}$ (prospetto 7)	
<b>Uso</b>	<b>Ricambi orari</b>	Valutazioni standard basate sulla presenza o meno di impianti e sulle portate minime e medie di ventilazione		Come A1/A2, oppure è possibile eseguire valutazioni più accurate
<b>Uso</b>	<b>Apporti interni</b>	Valutazione progetto e standard in funzione della destinazione d'uso		Come A1/A2, oppure dati diversi e più accurati con profili di carico
<b>Edificio</b>	<b>Capacità termica</b>	Calcolo analitico delle singole capacità termiche interne delle strutture in accordo UNI EN ISO 13786	Come A1, oppure per edifici esistenti con valore tabellare medio (prospetto 22)	
<b>Uso</b>	<b>Attenuazione</b>	Valutazione con funzionamento dell'impianto continuo		Valutazione in riferimento al punto 13.2 della UNI EN ISO 13790 con alcuni casi in appendice G

# FABBISOGNO ENERGETICO

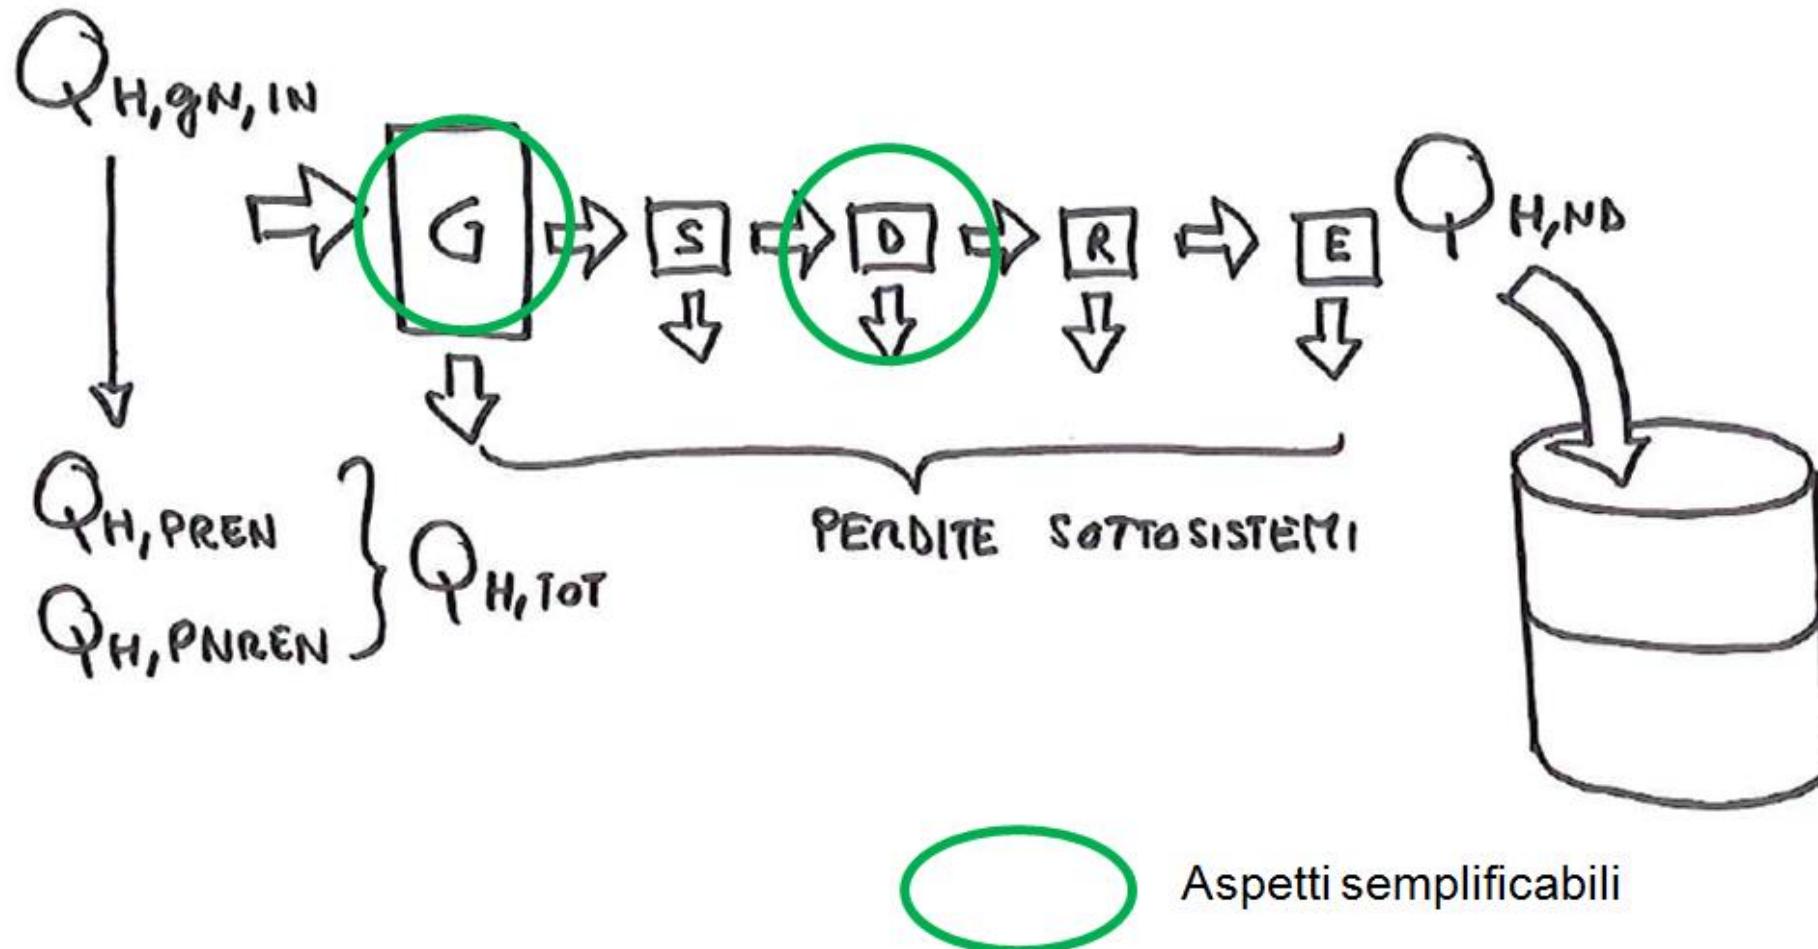

## FABBISOGNO ENERGETICO E INDICI

Importanza di saper distinguere tra:

$Q_{H,gn,out}$  = teleriscaldamento

**$Q_{H,gn,in}$  = dato per la diagnosi**


$Q_{H,pren}$  = dato utile al rispetto del DLgs 28/2011

$Q_{H,pnren}$  = dato che certifica l'edificio

$Q_{H,tot}$  = dato che contribuisce al rispetto della legge

$Q_{gl,tot}$  = dato per il limite di legge

# ANALOGIA IDRAULICA

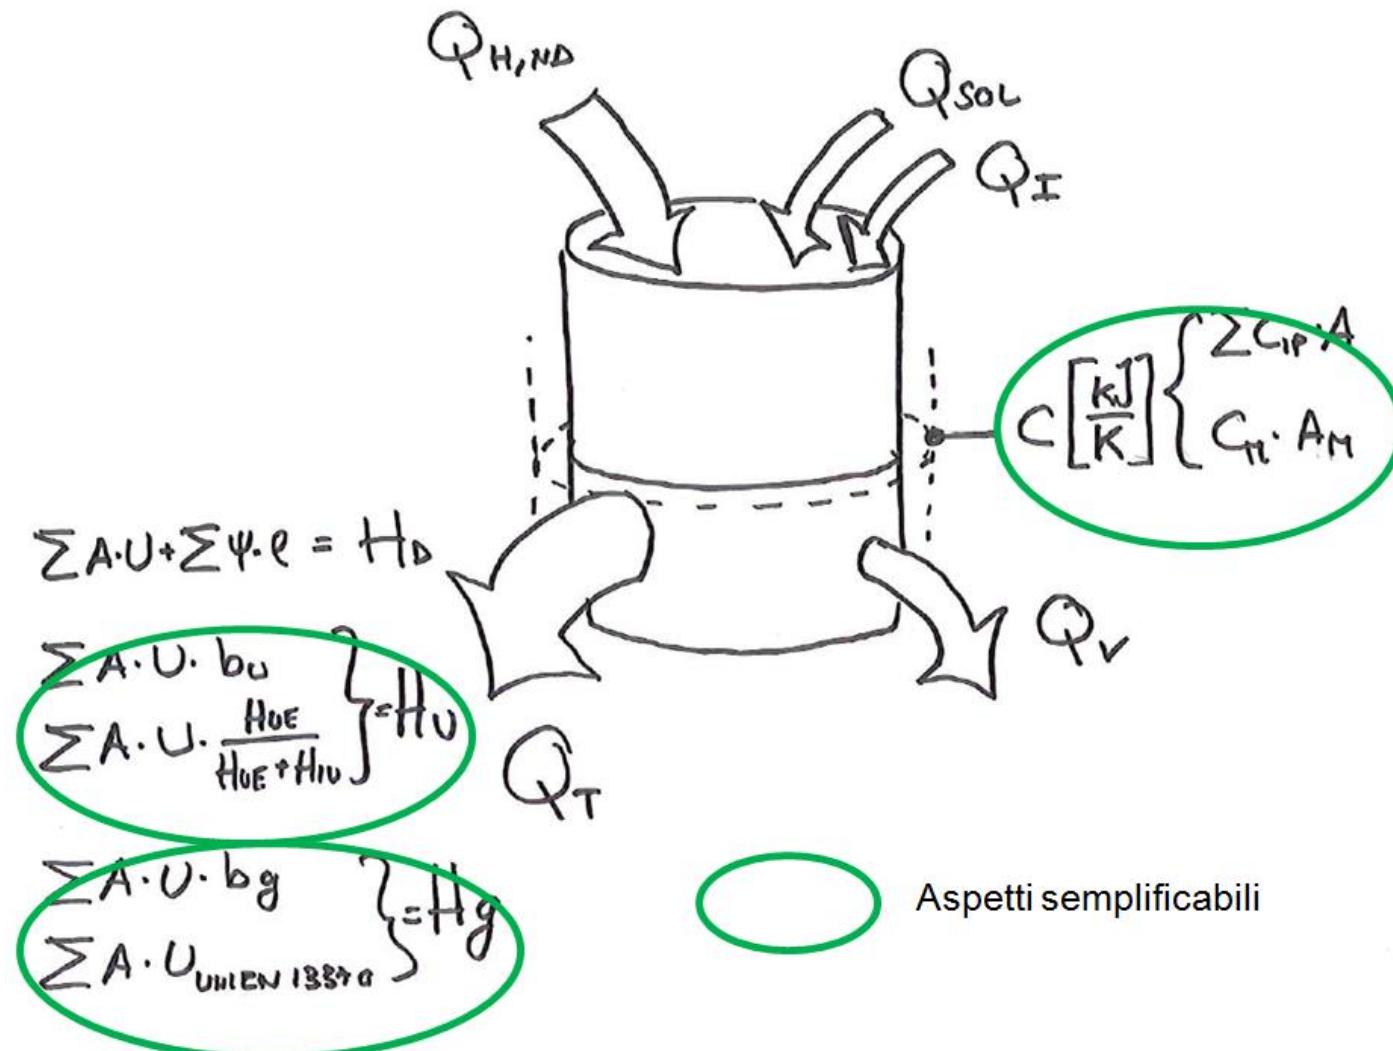






# RACCOLTA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Planimetrie, abachi serramenti, prospetti, sezioni, ecc.

Scopo:

- avere un input rilevante con poca incertezza
- la geometria influenzera anche la valutazione degli interventi proposti sia come dato energetico, di risparmio e di costo
- la geometria influenza pesantemente i requisiti di accesso all'Eco-bonus e il rispetto della legislazione vigente
  - valutazione Umedia (ponti termici lineari e superfici disperdenti)
  - valutazione della superficie complessiva disperdente (riqualificazione energetica o ristrutturazione secondo livello?) e 65% o 70%?

# LA REALTA'

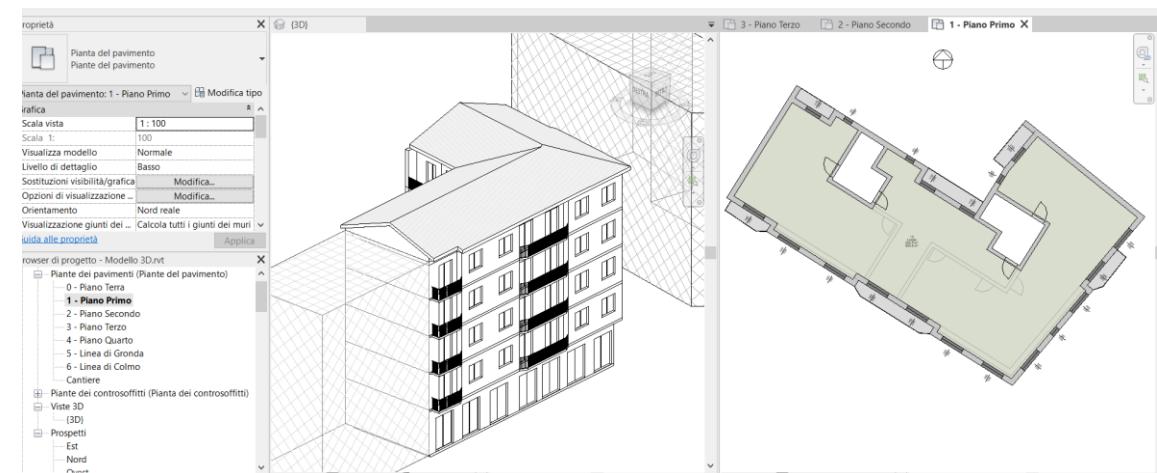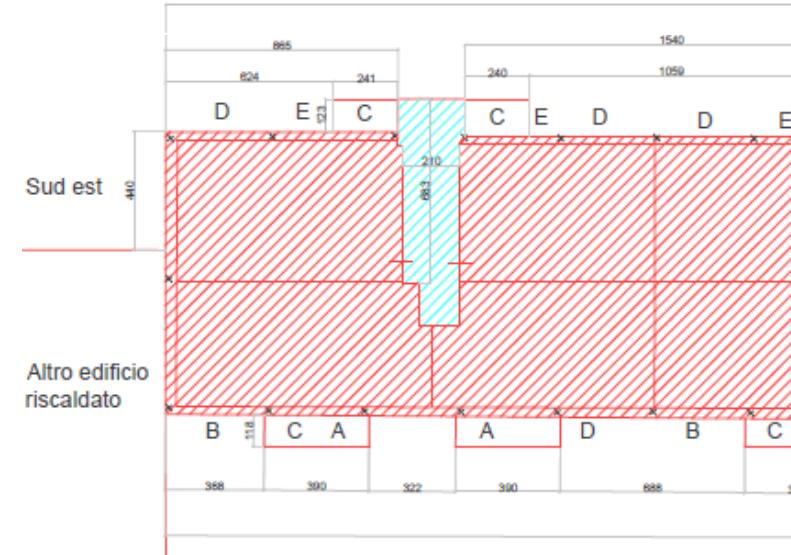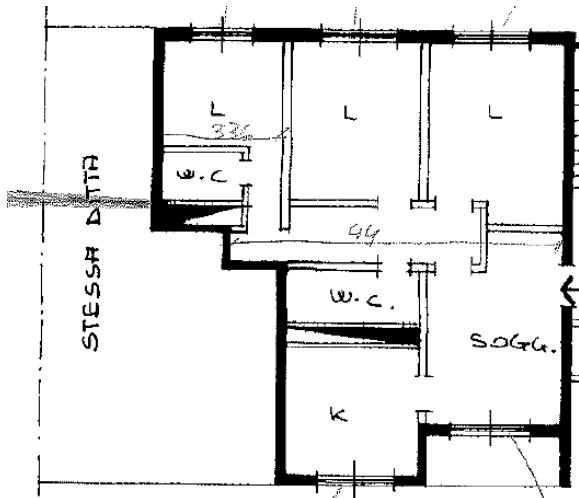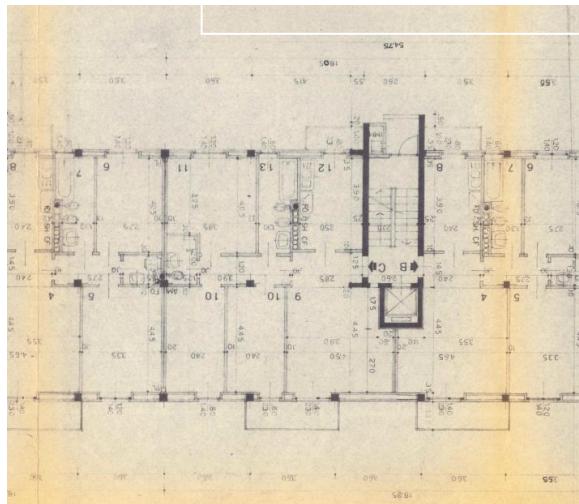

# GEOMETRIA – STRUTTURE OPACHE VS EDIFICO RIF.

Nome	Livello	Edificio	Altezza Netta	Area Netta	Volume Netto	Altezza Lorda	Area Lorda	Volume Lordo	Tipo di Zona	Subalterno
Sottotetto	secondo	1	1.10	80.0	40	1.20	110.0	50	ZNR	2
Serra	terra	1	2.79	13.0	36	3.09	14.2	44	ZNR	2
Piano terra	terra	1	2.79	87.0	243	3.09	116.1	359	ZR	2
Piano primo	primo	1	3.48	80.0	278	3.71	110.0	408	ZR	2

Edificio	Appartamento	Tipo	Area	Orientamento	Trasmittanza	Capacità Termica Periodica	Emissività	Fattore Assorbimento Solare	Trasmittanza Periodica
1	Piano terra	Parete	21,2	NE	1.49	66.07	0.9	0.6	0.161
1	Piano terra	Parete	32,6	SE	1.49	66.07	0.9	0.6	0.161
1	Piano terra	Parete	12	SO	1.49	66.07	0.9	0.6	0.161
1	Piano terra	Parete	33	NO	1.49	66.07	0.9	0.6	0.161
1	Piano terra	Parete	17,5	Serra	1.49	66.07	0.9	0.6	0.161
Piano terra			116,22						
1	Piano primo	Parete	30,7	NE	1.49	66.07	0.9	0.6	0.161
1	Piano primo	Parete	39,8	SE	1.49	66.07	0.9	0.6	0.161
1	Piano primo	Parete	27,6	SO	1.49	66.07	0.9	0.6	0.161
1	Piano primo	Parete	41	NO	1.49	66.07	0.9	0.6	0.161
1	Piano primo	Porta	2,8	SO	2,5	2	0.9	0.6	2

Edificio	Appartamento	Tipo	Area	Perimetro	Orientamento	Trasmittanza	Capacità Termica Periodica	Emissività	Fattore Assorbimento Solare	Trasmittanza Periodica
1	Piano terra	Solaio terreno	116	45	terreno	2.13	65.95	0.9	0.6	0.738
1	Piano terra	Solaio interpiano	116	45	orizz	2.45	89.91	0.9	0.6	1.36
1	Piano terra	Solaio terrazza	5,43	10,5	orizz	3.60	82.34	0.9	0.6	1.52
1	Piano primo	Solaio interpiano	110	45	orizz	2.45	89.91	0.9	0.6	1.36
1	Piano primo	Solaio sottotetto	110	45	Sottotetto	0.73	91.1	0.9	0.6	0.206

# CONTRIBUTI DEL BILANCIO per SERVIZIO H – senza impianti






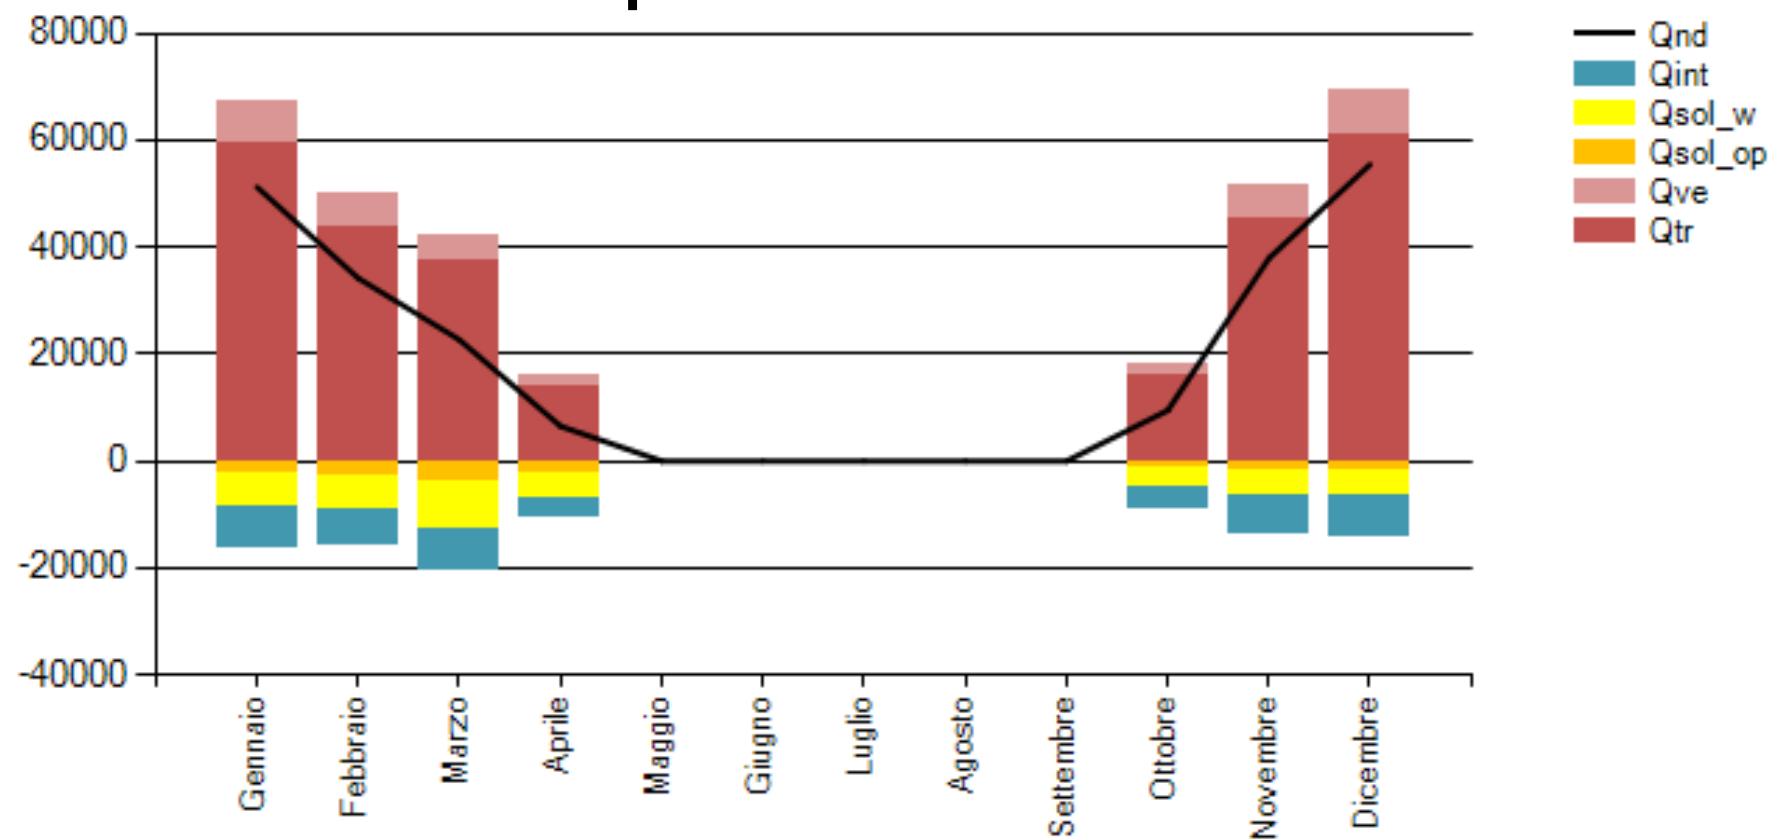


Grafico presente nei risultati di calcolo del software LETO distribuito agli associati ANIT

# PONTI TERMICI: UNI TS 11300-1 e UNI EN ISO 14683

$$\overline{H} = \sum_i U_i A_i + \sum_k \psi_k l_k + \sum_j \chi_j$$

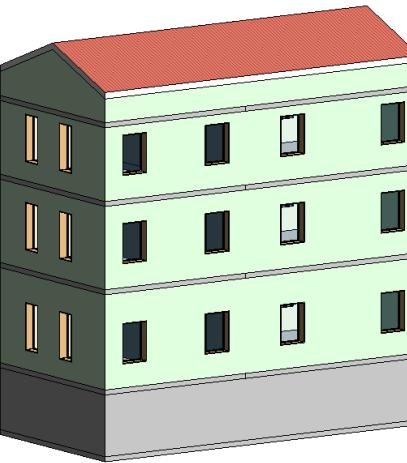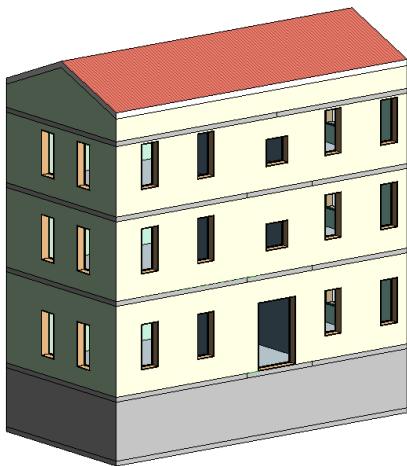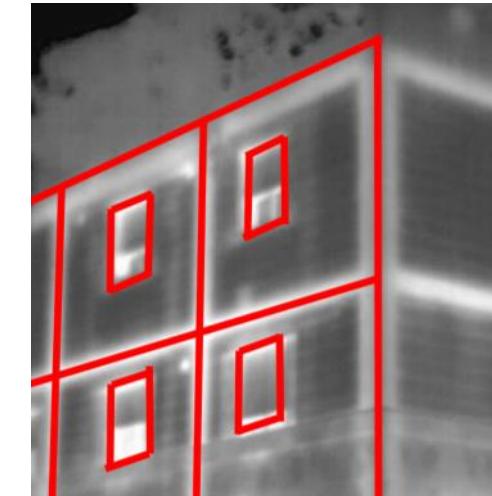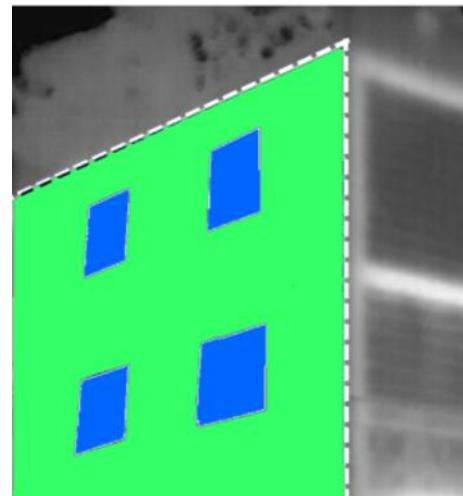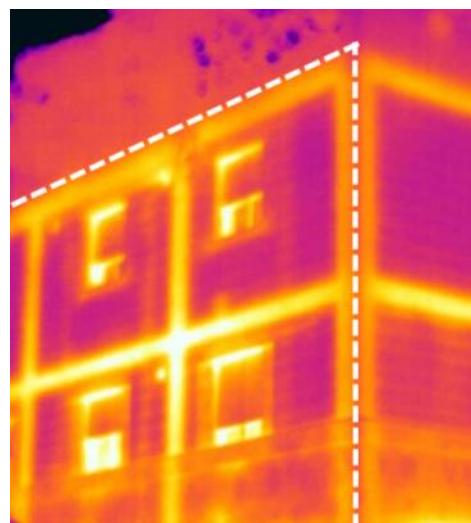


# LA VALUTAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA IN EDIFICI ESISTENTI

UNI TR 11775 (marzo 2020)

6.5 attività in campo


*L'attività in campo consiste in sopralluoghi, durante i quali il REDE è tenuto a verificare la rispondenza dei dati ricevuti ed integrare quelli mancanti, **attraverso rilievi** ed interviste agli occupanti.*

*...l'attività potrà includere misure **in campo con apposita strumentazione** (es. **termocamera, termoflussimetro, ecc...**)*

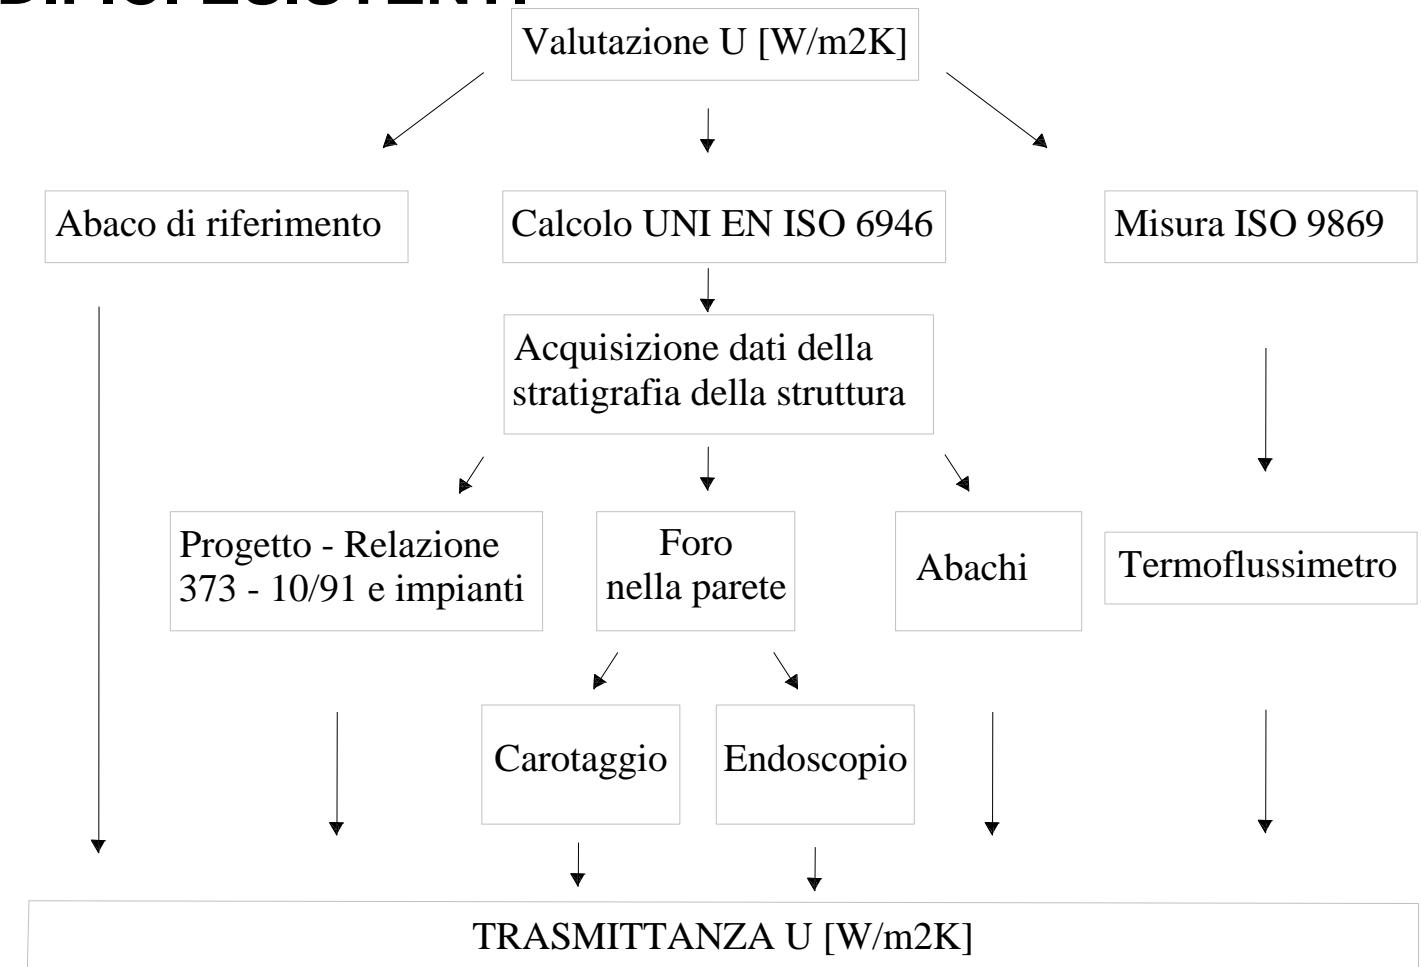


# LA VALUTAZIONE DELLA U IN EDIFICI ESISTENTI

$$U = \frac{1}{R_{tot}}$$

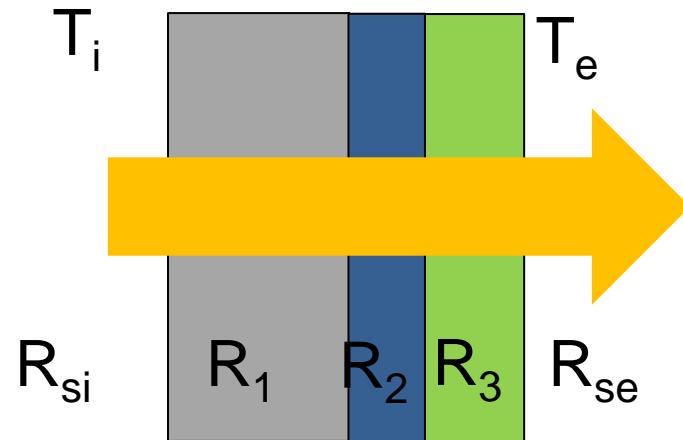

Quante tipologie di strati possono essere presenti?

- Resistenze superficiali
- Resistenze di strati omogenei
- Resistenze di strati non omogenei
- Resistenze di intercapedini d'aria

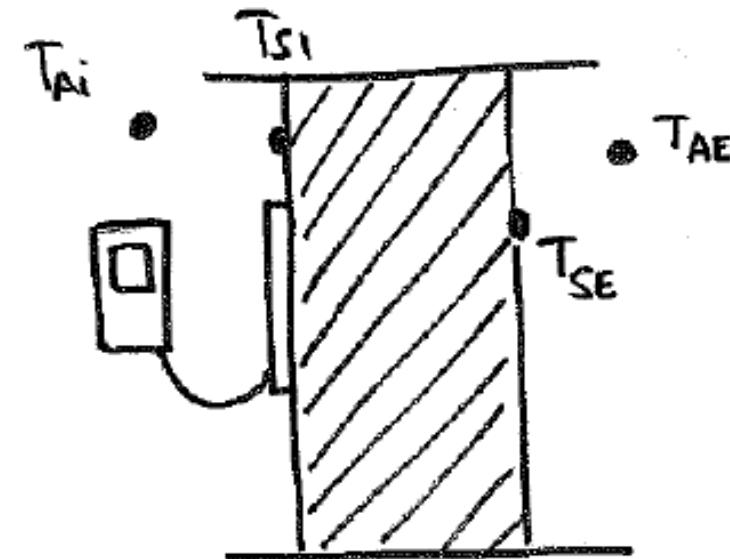


Misura in opera **UNI ISO 9869-1**


Cosa serve?

- piastra termoflussimetrica
- sensori di temperatura
- acquisitore dati

# MISURA NEL TEMPO

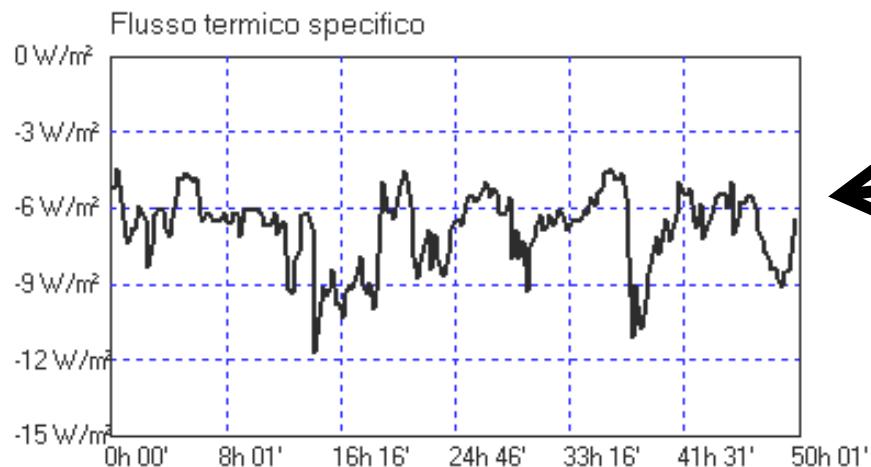

**W/m<sup>2</sup> flusso termico specifico**

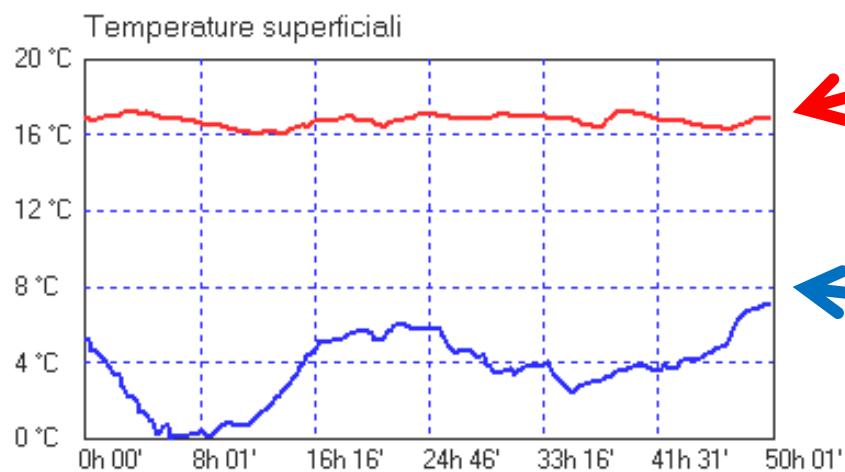




**°C Temperatura superficiale interna**

**°C Temperatura superficiale esterna**

## MISURA NEL TEMPO




# MISURA NEL TEMPO

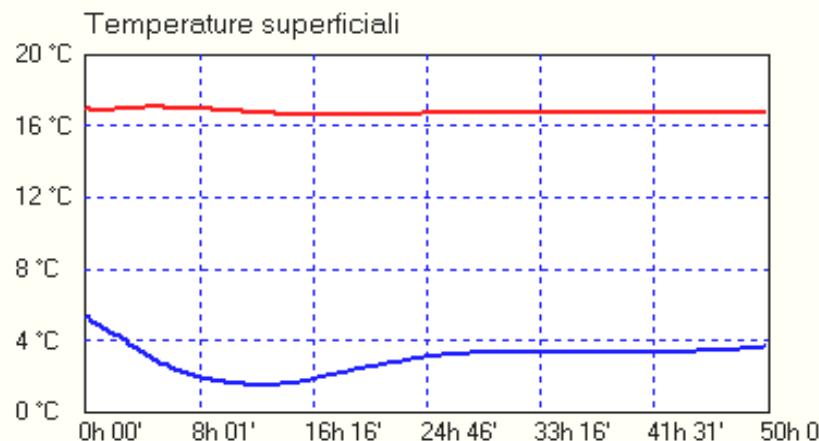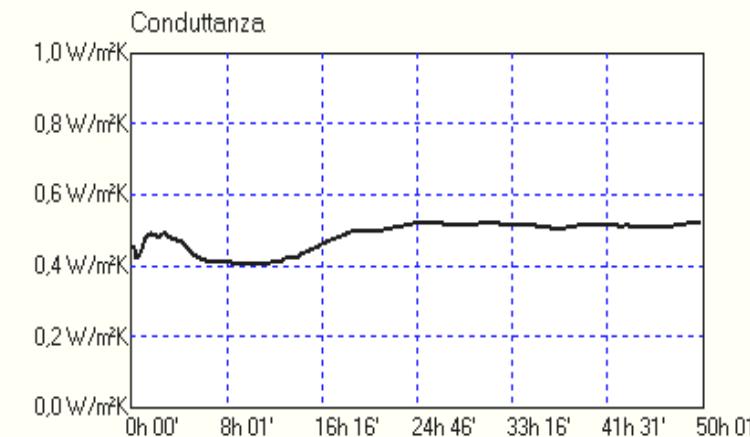
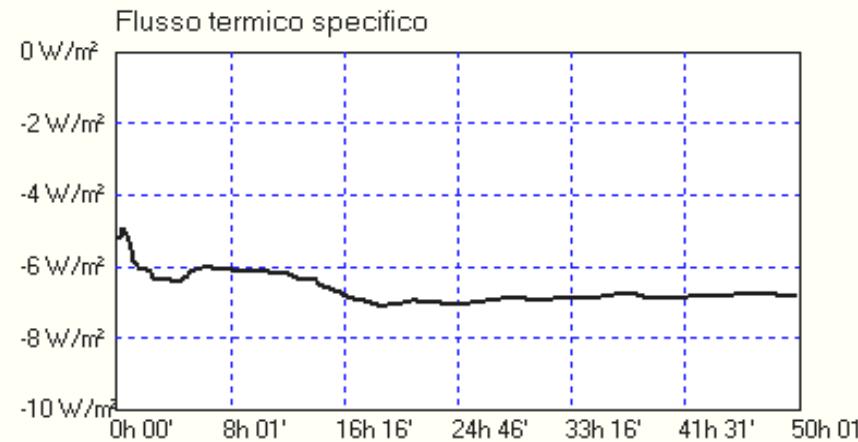


Valutazione:  
 $C = 0.52 \text{ W/m}^2\text{K}$

# ESEMPIO DI MISURA

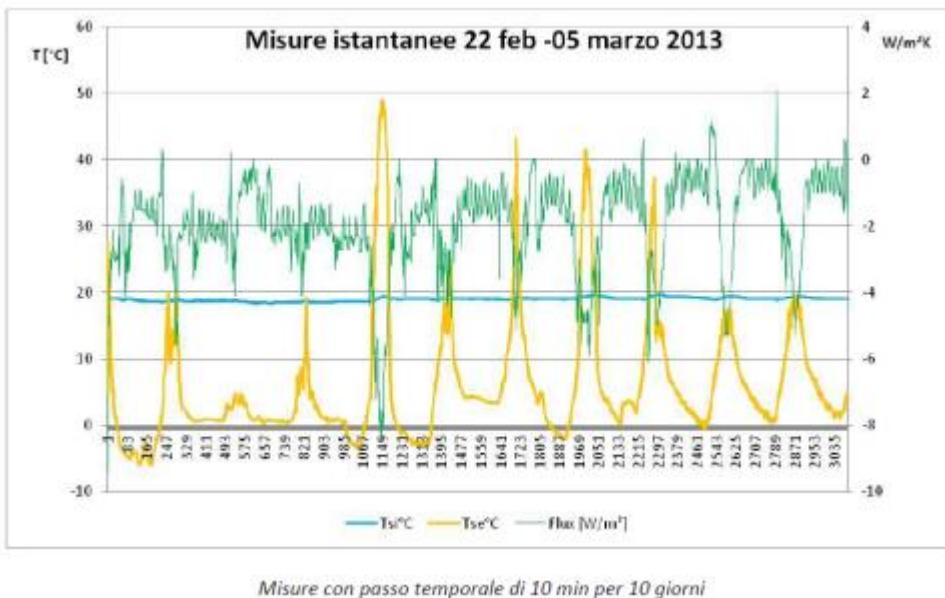

$$U_{calcolo} = 0.14 \text{ W/m}^2\text{K}$$

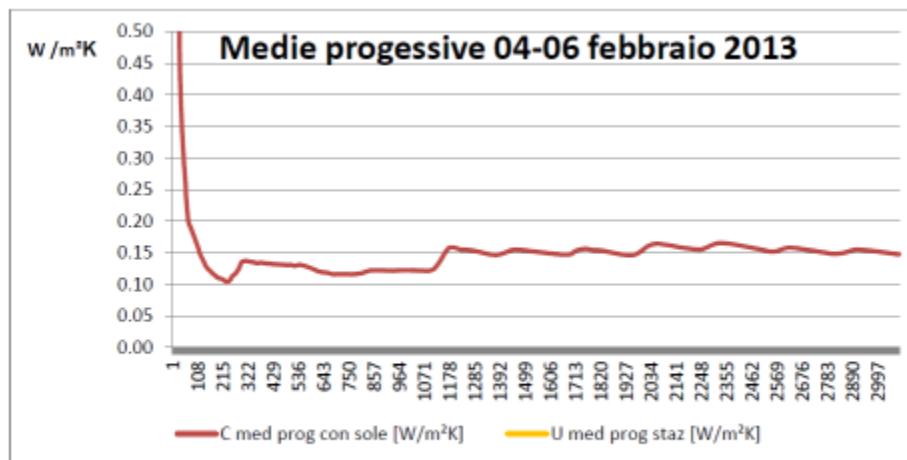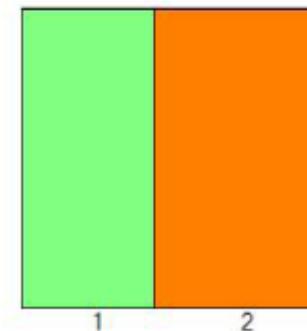


$$U_{misurata} = 0.13 - 0.16 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$\varphi' = (20 - 0) \cdot 0.145 = 3 \text{ W}$$

Misure con passo temporale di 10 min per 4 10 giorni – influenza irraggiamento solare dalla misura 1178.

# MISURA IN ESTATE

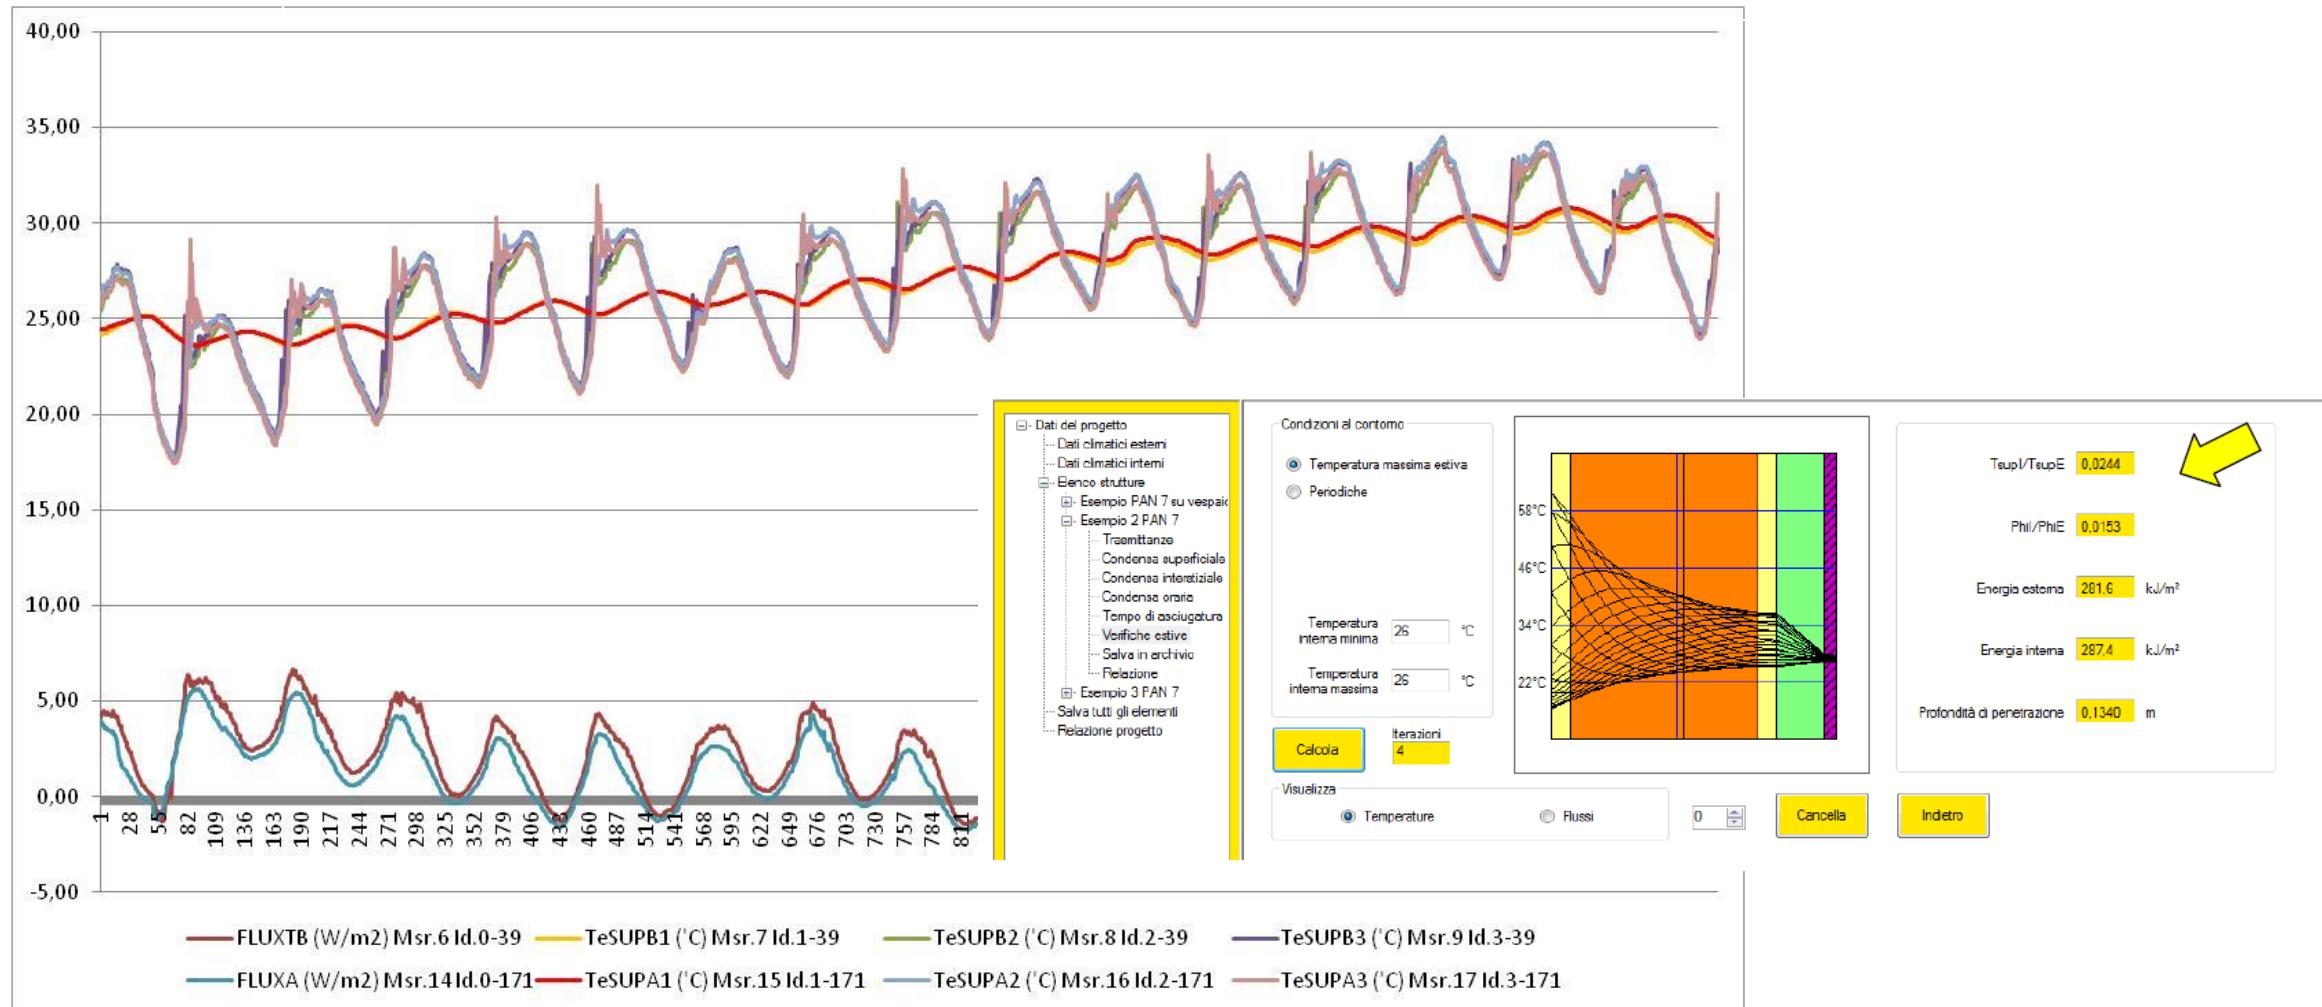

# UN PO' DI MISURE SU PARETI ESISTENTI SENZA ISOLANTE

	struttura	Tipologia costruttiva	U [W/m <sup>2</sup> K]
Primi 1900	Condominio a Milano	Mattoni pieni di 55 cm	<b>0.93</b>
anni '60	Condominio a Milano	Doppio tavolato non isolato di 45 cm	<b>0.98</b>
anni '60	Condominio a Milano	Doppio tavolato con intercapedine d'aria	<b>1.01</b>
1967	Condominio a Torino	Doppio tavolato con mattoni forati faccia a vista	<b>1.10</b>
anni '70	Condominio a Milano	Doppio tavolato con intercapedine d'aria	<b>0.85</b>
anni '70	Condominio a Milano	Doppio tavolato con intercapedine d'aria	<b>1.00</b>
anni '70	Condominio a Novara	Doppio tavolato con intercapedine d'aria	<b>1.31</b>
anni '70	Condominio a Milano	Doppio tavolato con intercapedine d'aria	<b>0.88</b>
anni '70	Condominio a Novara	Doppio tavolato con intercapedine d'aria	<b>0.88</b>
anni '70	Scuola a Milano	Doppio tavolato con mattoni forati non isolato di 30 cm	<b>0.98</b>

# UN PO' DI MISURE SU STRUTTURE ESISTENTI CON ISOLANTE




	struttura	Tipologia costruttiva	U [W/m <sup>2</sup> K]
anni '80	Condominio a Milano	Doppio tavolato con isolante in intercapedine	<b>0.52</b>
anni '90	Condominio in prov. Milano	Doppio tavolato con intercapedine d'aria e isolante	<b>0.70</b>
anni '90	Condominio in prov. Milano	Doppio tavolato con intercapedine d'aria senza isolante	<b>0.98</b>
anni '90	Villa a Cremona	Laterizio alveolato da 32 cm	<b>0.77</b>
DLgs 192 dal 2005	Condominio a Milano	Copertura piana latero-cementizia con isolante da 6-8 cm	<b>0.51</b>
DLgs 192 dal 2005	Condominio a Milano	Solaio di pavimento latero- cementizio senza isolamento	<b>1.11</b>
DLgs 311 dal 2007	Condominio in prov. Milano	Copertura in legno con isolante termico sopra perlinato	<b>0.32</b>
DLgs 311 dal 2007	Villa a Brescia	Doppio tavolato in mattoni forati con isolante in intercapedine	<b>0.46</b>
DPR 59 dal 2009	Condominio in prov. Milano	Copertura in legno con isolante termico sopra perlinato	<b>0.37</b>

# UN PO' DI MISURE SU PARETI CON ISOLANTE

	struttura	Tipologia costruttiva	U [W/m <sup>2</sup> K]
DPR 59 dal 2009	Copertura villette a schiera -	Copertura leggera in perlinato con pannello in isolamento termico	<b>0.20</b>
DM requisiti minimi dal 2015	Scuola in provincia di Milano	Doppio tavolato con mattoni forati isolato con 12 cm di isolante all'esterno	<b>0.28</b>
Classe A 2009	Villetta in prov. Varese	Parete in blocchi di cemento con 22 cm di isolamento esterno	<b>0.14</b>
Classe B 2014	Condominio a Milano	Doppio tavolato con materiale isolante insufflato di 12-24 cm	<b>0.13</b>

# UN PO' DI MISURE SU STRUTTURE DIFFICILMENTE VALUTABILI

	struttura	Tipologia costruttiva	U [W/m <sup>2</sup> K]
anni '70	Condominio in prov. Milano	Pannelli prefabbricati con controparete interna in gesso rivestito e pannello isolante in aderenza	<b>0.90</b>
anni '70	Condominio in prov. Milano	Pannelli prefabbricati con isolante di alleggerimento all'interno del pannello	<b>1.07</b>
anni '90	Condominio in prov. Milano	Pannelli prefabbricati con isolante nel pannello	<b>0.65</b>
anni 2000	Centro commerciale in zona E	Pannelli prefabbricati con pannelli a taglio termico e isolante	<b>0.44</b>

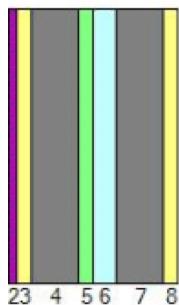



# NORMA UNI EN 16714:2016

Principi generali per l'applicazione della termografia nelle prove non distruttive.

Procedura	Eccitazione	
	Attiva	Passiva
Qualitativa	Esame dei modelli termici (distribuzione delle radiazioni)	
Comparativa	Grandezze differenziali ( $\Delta T$ )	Grandezze differenziali ( $\Delta T$ )
Quantitativa	Grandezze assolute (T)	Grandezze assolute (T)

# PONTI TERMICI: VALIDAZIONE MODELLO EL. FINITI

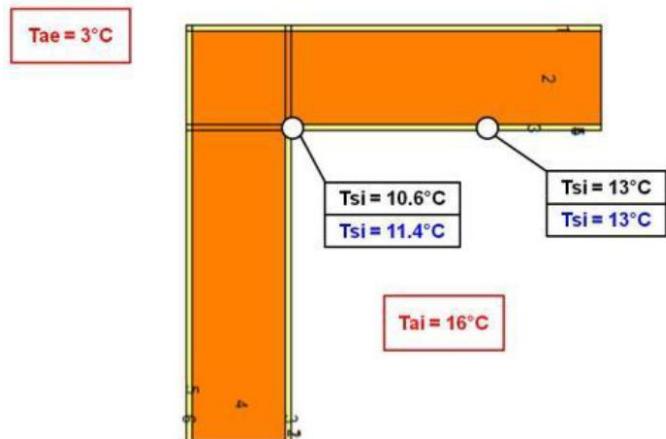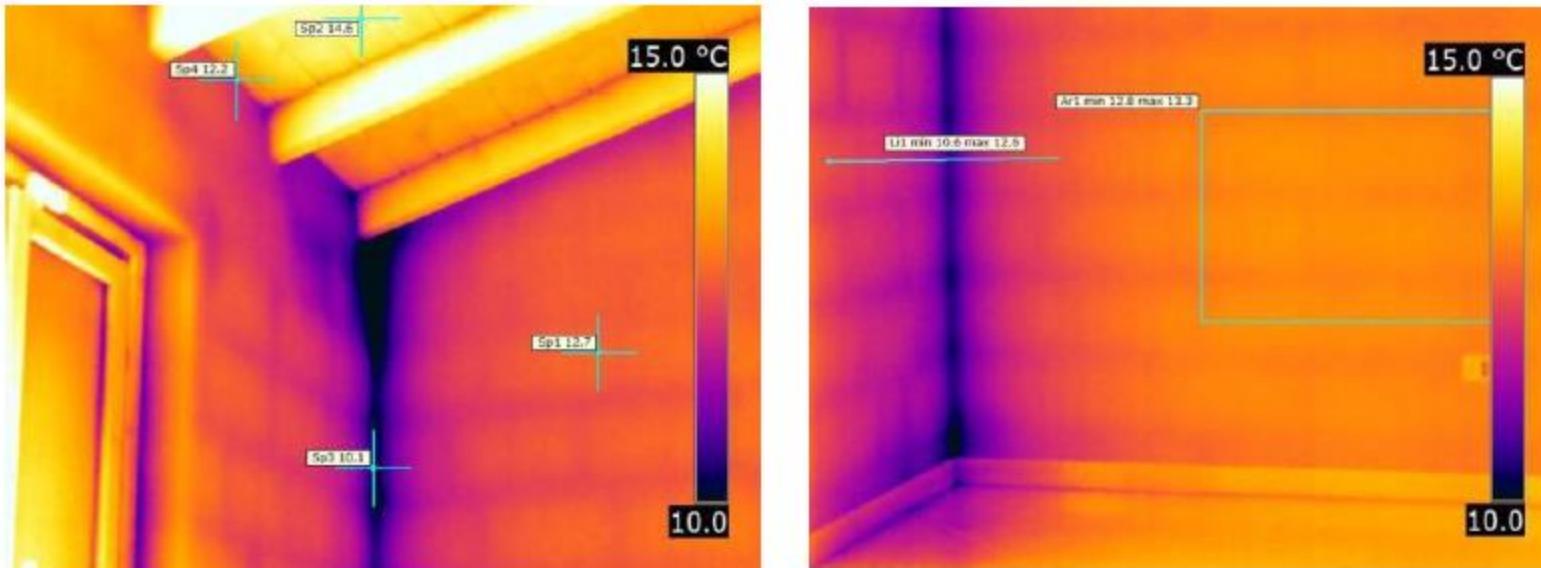

Procedura quantitativa con  
eccitazione passiva

# IL PONTE TERMICO DI TRAVI E PILASTRI NON ISOLATI



Edificio in regime  
legge 10/91  
progettato prima  
del 2005

Edificio con travi e pilastri non isolati e  
tamponamenti isolati (3 cm di isolante)




Procedura qualitativa con eccitazione passiva

# IL PONTE TERMICO DI TRAVI E PILASTRI ISOLATI




Procedura qualitativa con eccitazione  
passiva

# SISTEMI A CAPPOTTO

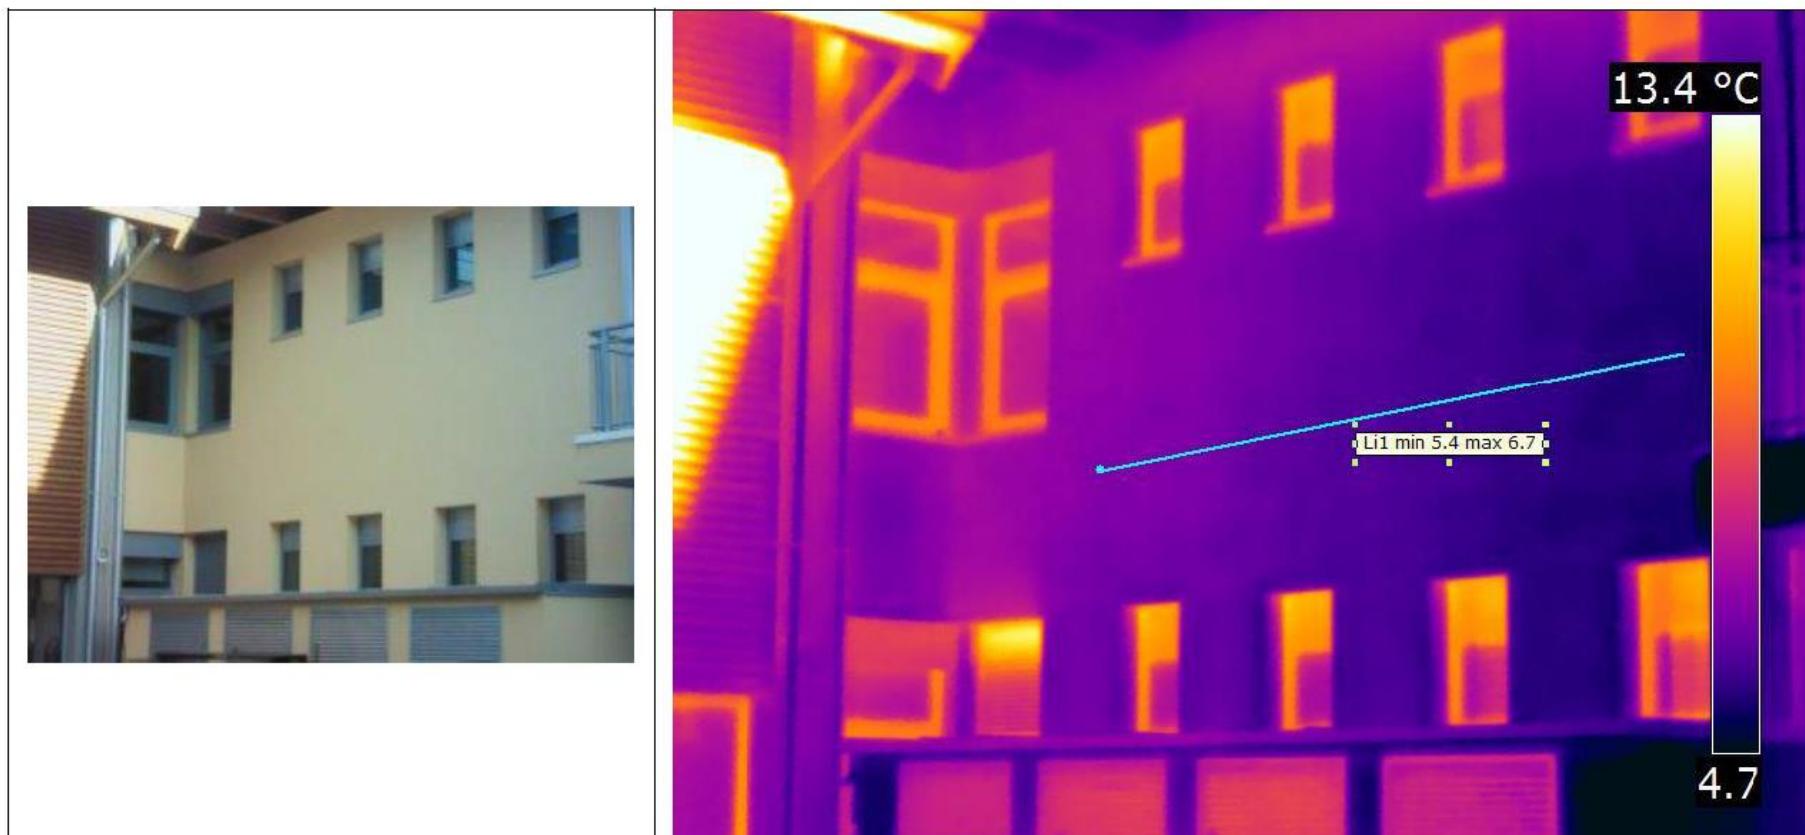

Procedura qualitativa con eccitazione  
passiva

# TRAVI E PILASTRI, PANNELLI

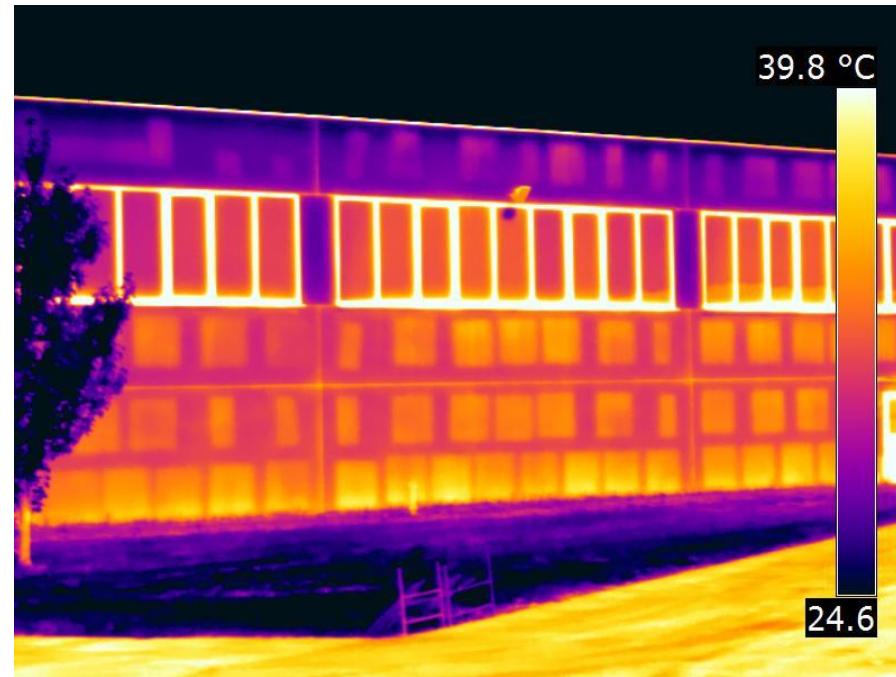


Scuola esistente: laterizio  
alveolato e palestra




Procedura qualitativa con eccitazione attiva

# EDIFICI ESISTENTI – INDAGINI CON IL SOLE

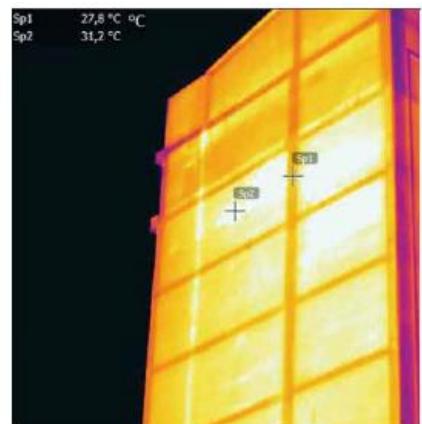


Facciata di edificio,  $\Delta T = 3.4 °C$   
marzo, esposizione sud-ovest, pomeriggio

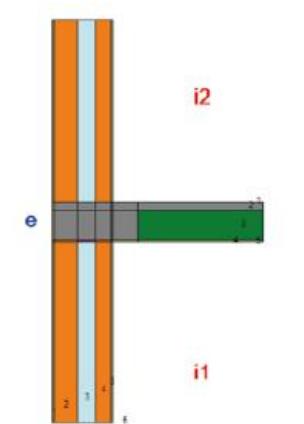

Ponte termico della trave di bordo  
con muratura in doppio tavolato e  
intercapedine d'aria




Facciata di edificio,  $\Delta T = 2.3 °C$   
maggio, esposizione nord-ovest, pomeriggio

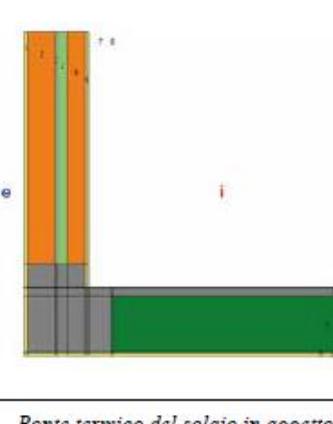

Ponte termico del solaio in aggetto  
con doppio tavolato e isolante in  
intercapedine




Facciata di edificio,  $\Delta T = 3.3 °C$   
giugno, esposizione sud, ora di pranzo

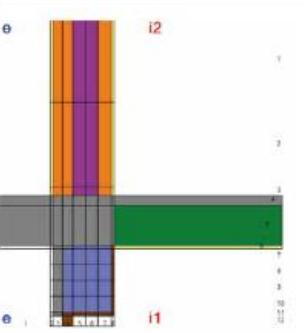

Ponte termico del balcone con  
muratura in doppio tavolato  
e cassonetto




Facciata di edificio,  $\Delta T = 1.6 °C$   
giugno, esposizione nord-est, pranzo

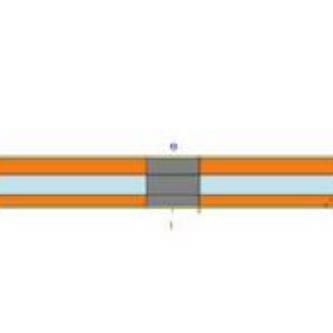






Ponte termico del pilastro in parete

Procedura qualitativa con eccitazione attiva


# VALIDATO MODELLO - PROGETTAZIONE



1	ISO	Isolante
2	INT	Cemento, sabbia
3	MUR	Laterizi forati sp. 15 cm.rif.1.1.11
4	INA	Camera non ventilata
5	MUR	Laterizi forati sp. 12 cm.rif.1.1.21
6	INT	Intonaco interno

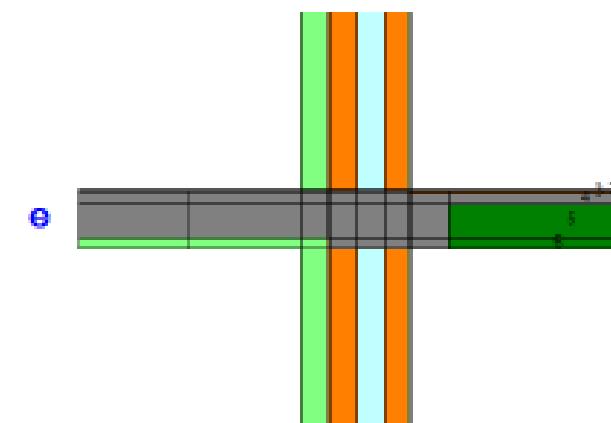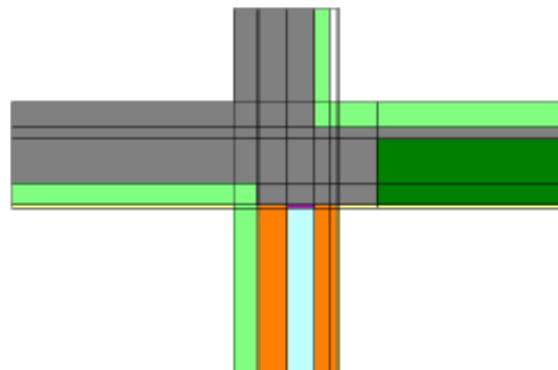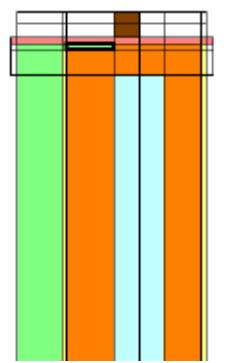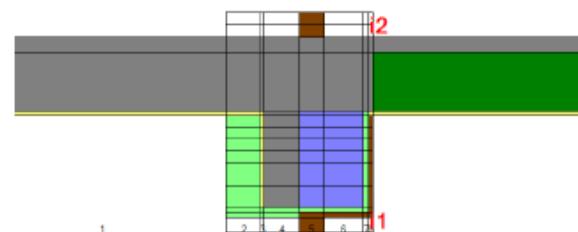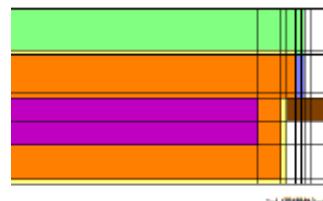

# PERDITE DI EMISSIONE - MIGLIORAMENTO

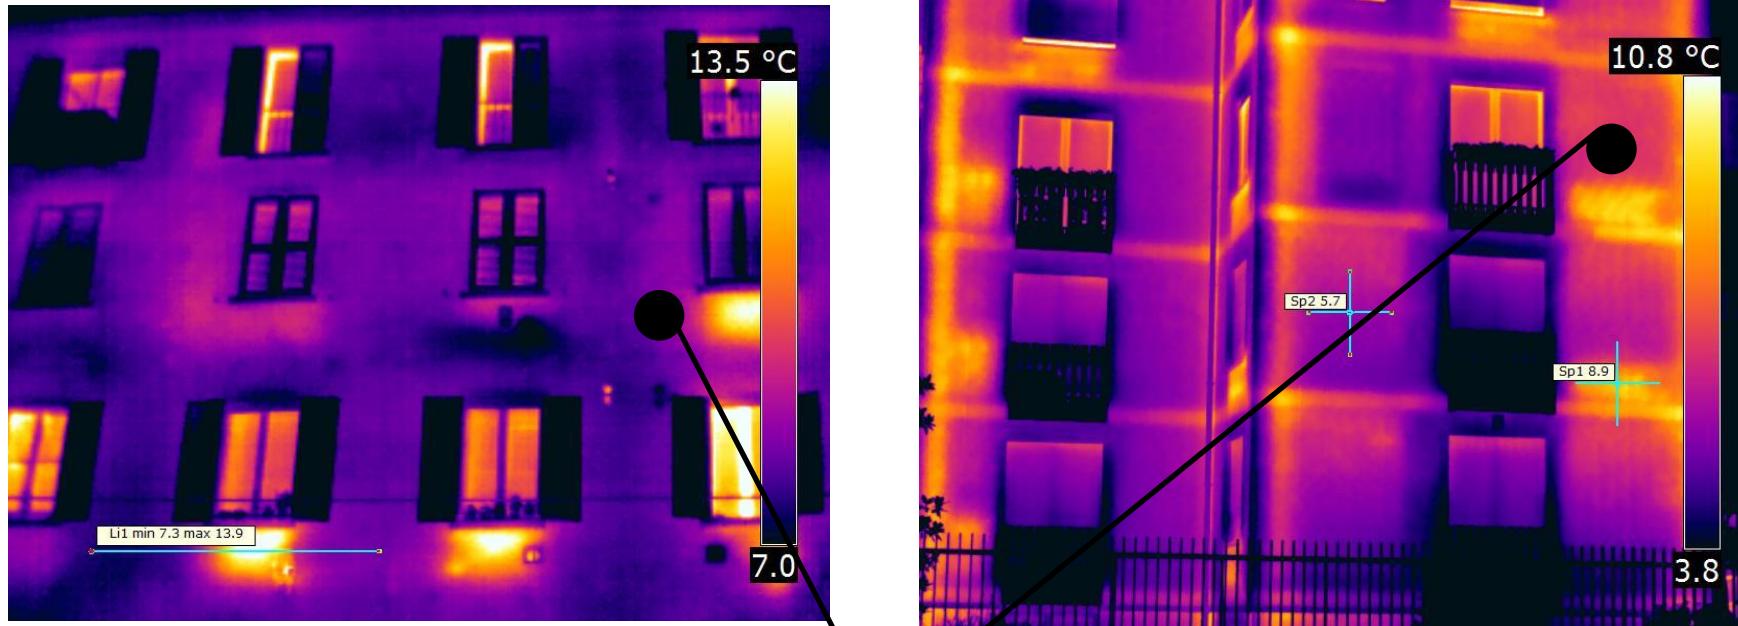

Radiatore ad alta temperatura su parete esterna  
non isolata


# PERDITE DI DISTRIBUZIONE



Colonne del fluido termovettore

# IL SIGNIFICATO DEI GRADI GIORNO

I gradi giorno rappresentano la sommatoria delle differenze fra temperatura esterna media giornaliera e i 20°C di temperatura di progetto interna, estesa per il periodo di riscaldamento

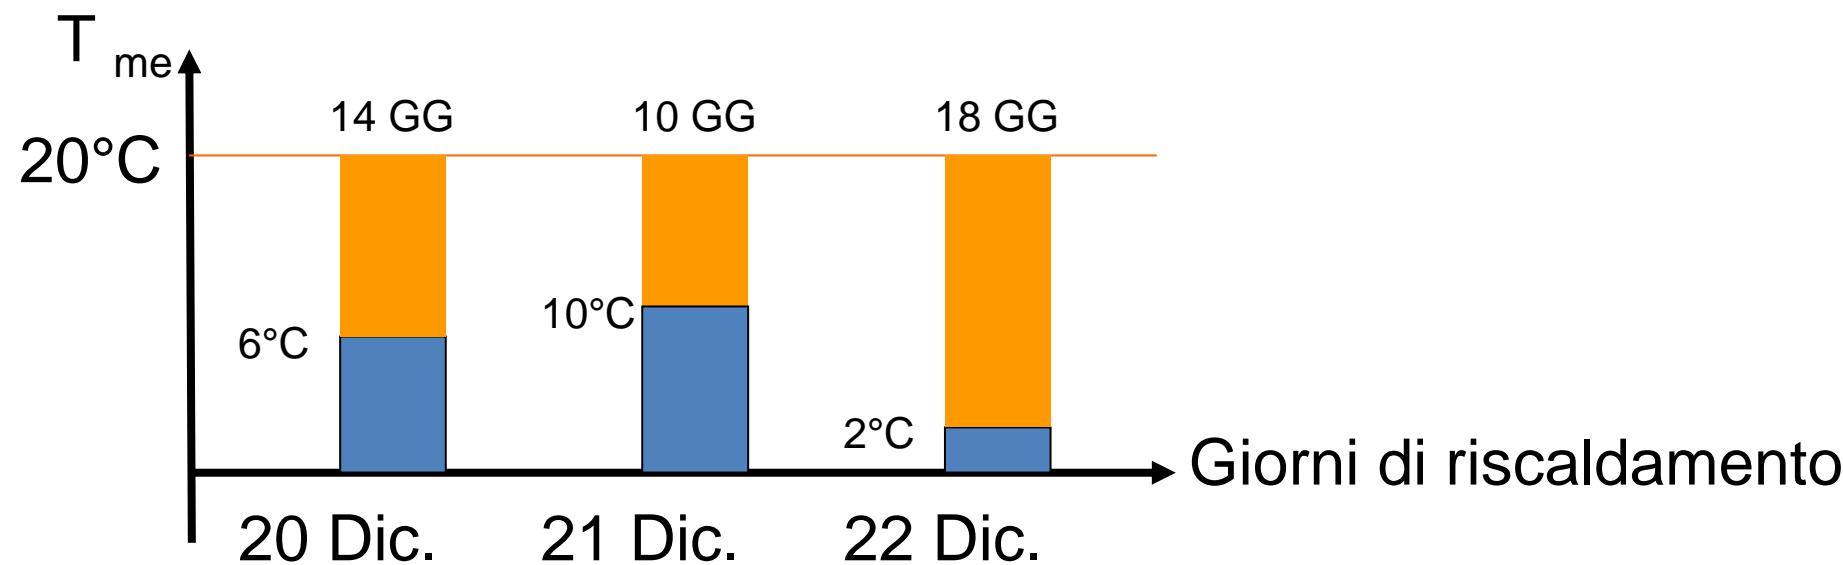

# CALCOLO STANDARD E VALUTAZIONE CONSUMI

Due variabili: temperatura mensile aria esterna e temperatura dell'ambiente interno

Gradi giorno calcolo predittivo			
Con dati climatici di UNI 10349: 2016			
	Tset point [°C]	Tae [°C]	nr. giorni
01-giu			
01-lug			
01-ago			
01-set			
01-ott	20	14,1	16
01-nov	20	7,5	30
01-dic	20	3,5	31
01-gen	20	4	31
01-feb	20	7,1	28
01-mar	20	10,6	31
01-apr	20	13,4	16
01-mag			
			2.235

Influenza il fabbisogno di calcolo

Gradi giorno consumi			
Con dati climatici Milano - Brera 14/15			
	Tset point [°C]	Tae [°C]	nr. giorni
giu-14			
lug-14			
ago-14			
set-14			
ott-14	21	16,5	16
nov-14	21	12,1	30
dic-14	21	7	31
gen-15	21	6,7	31
feb-15	21	6,7	28
mar-15	21	11,3	31
apr-15	21	15,3	16
mag-15			
			1.993

Influenza il consumo della stazione 14/15


$$-0.05 \leq \frac{C_0 - C_e}{C_e} \leq 0.05$$

Co = consumi operativi in kWh o Indicatori EnPlop


Ce = consumi effettivi in kWh o Indicatori EnPlef

Scostamento che può arrivare al 10% in condizioni in cui la caratterizzazione si basi su dati non certi.

Da ricordare che i software commerciali hanno un incertezza del 5% sui risultati.

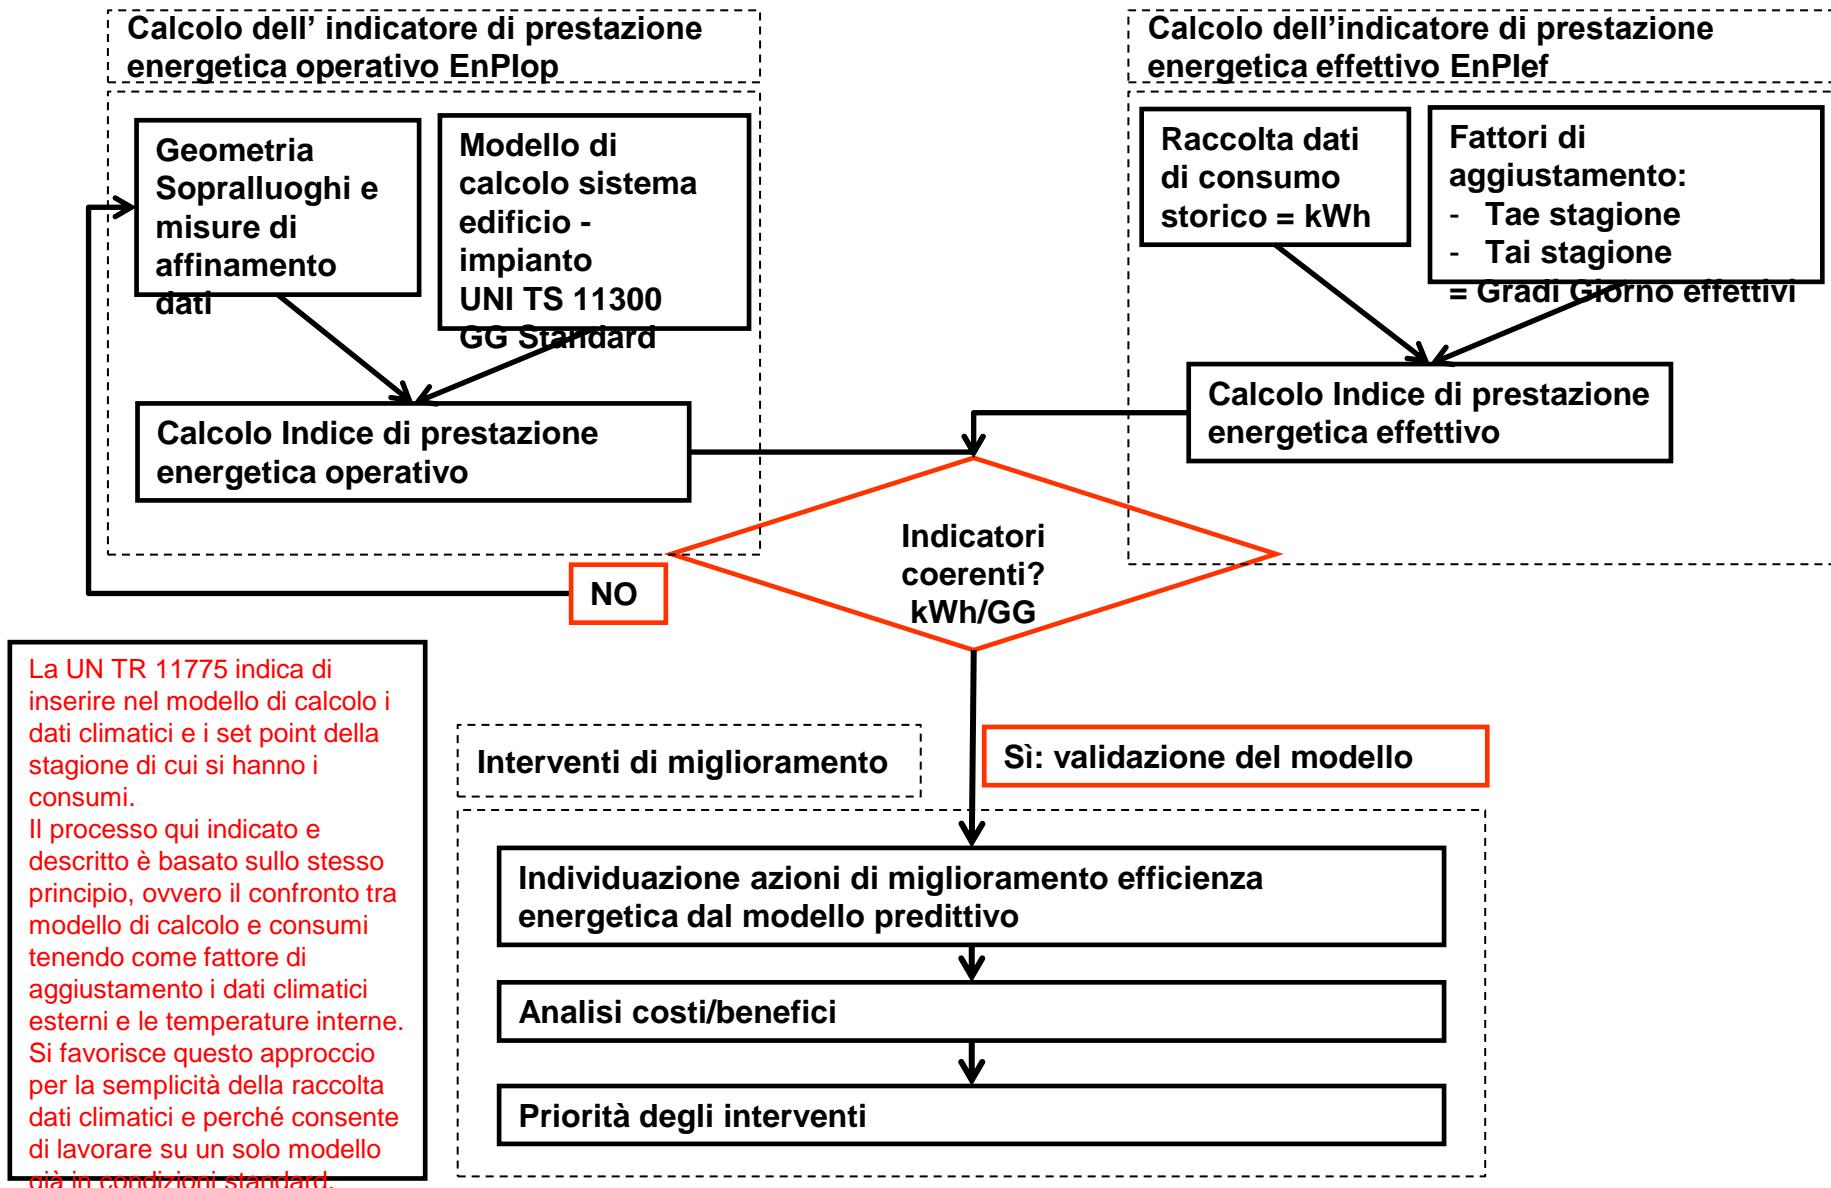


# CONFRONTO INDICI DI PRESTAZIONE

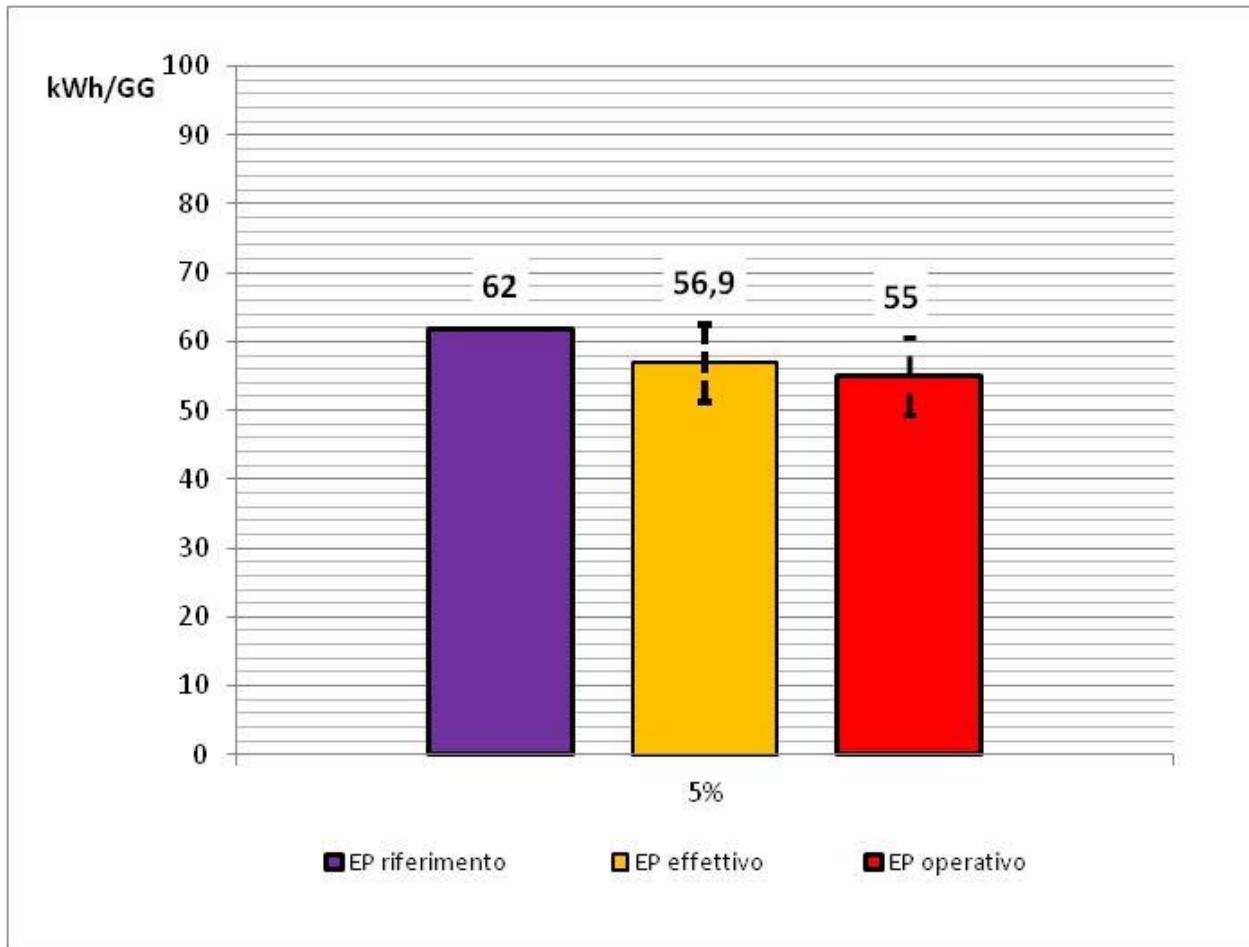

Validazione del modello – errore < 5-10%

## INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO: REQUISITI

- individuazione delle possibilità tecnologiche
- opportunità delle tipologie di intervento: detrazioni fiscali 50, 65, 70...%
- cedibilità credito imposta
- vincoli legislazione ( $U_{\text{media}}$ ,  $H'_T$ ...)

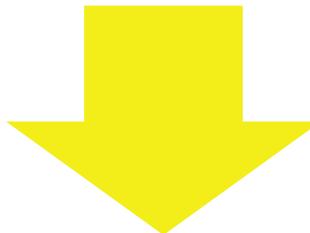

- requisiti minimi ( $U$ ,  $EP_{H,nd}$  superficie interventi...)
- vincoli su edifici e soggetti ammessi
- tempi



Associazione Nazionale per  
l'Isolamento Termico e acustico

**Grazie per l'attenzione**