


Il convegno inizierà alle ore 15.00

SOSTENIBILITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI DEL FUTURO

Soluzioni sostenibili per l'involucro e valutazioni LCA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO





ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO



Servizi per i soci






- 1. Guide tecniche
- 2. Software
- 3. Chiarimenti dedicati



Abbonamento di 12 mesi: 150€+IVA

Corsi ed eventi

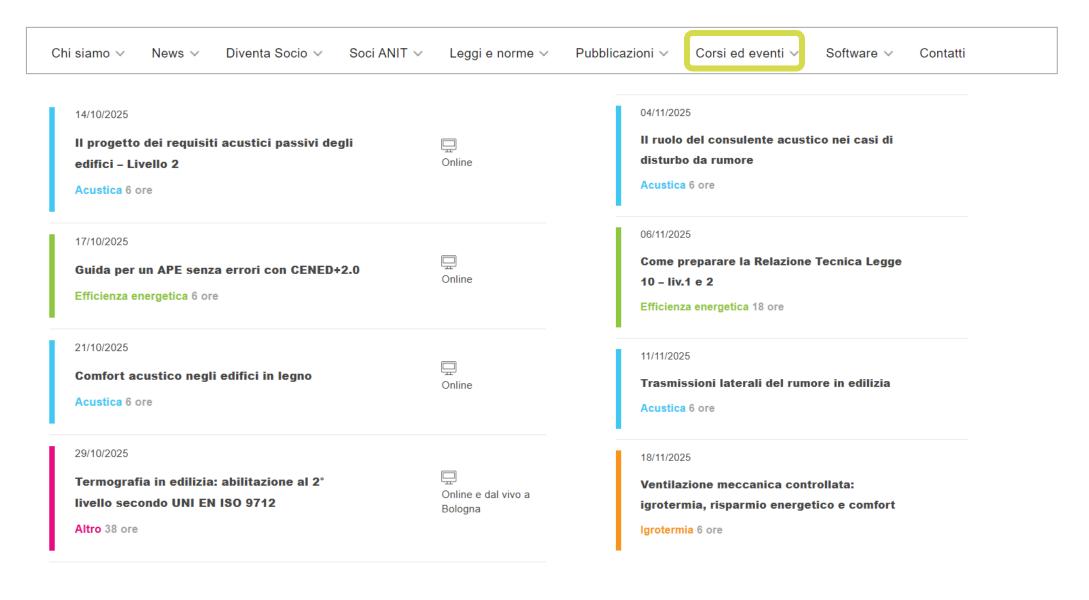

Social network e video



7.100 Like 8.300 Followers



8.000 Followers



460 Followers




5.500 Iscritti

Nuovo Echo 8.3 - Il software per i requisiti

acustici passivi

2.9K views . Streamed 2 years ago

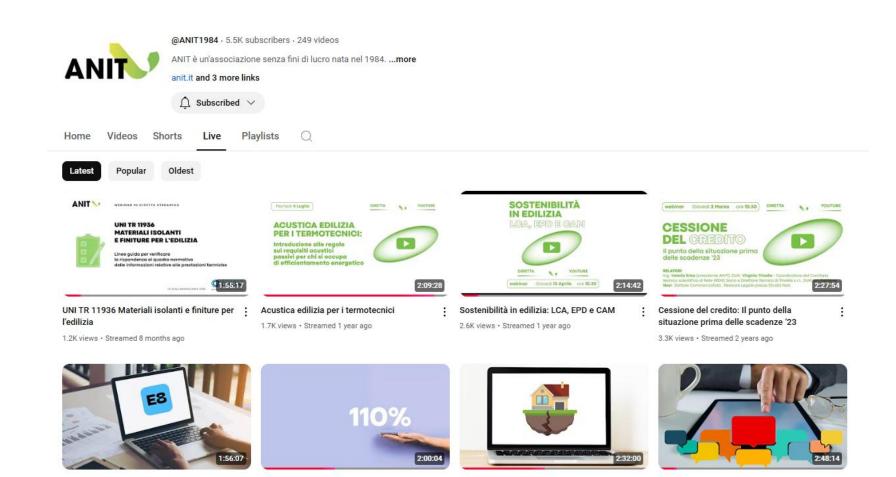

Efficienza energetica e sicurezza sismica nel

Superbonus 110%

4.7K views • Streamed 3 years ago

Conduttività termica: cos'è e come si valuta

5.6K views • Streamed 3 years ago

Superbonus 110%: chiarimenti e prospettive :

16K views . Streamed 3 years ago

Collaborazione e patrocini



Crediti formativi

INGEGNERI: 3 CFP accreditate dal CNI (Codice 25p03615)

GEOMETRI: 3 CFP accreditato dal Collegio di La

Spezia

PERITI INDUSTRIALI: 3 CFP accreditate dal CNPI

ARCHITETTI: 3 CFP accreditato dal CNAPPC

(codice ENTET000225013)

I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intero evento formativo.

Sponsor tecnici - Evento realizzato con il contributo incondizionato d**i**







Programma

15.00 Ing. Valeria Erba - ANIT

L'evoluzione dei requisiti minimi di efficienza energetica, presente e futuro con uno sguardo alla nuova EPBD. Come evitare l'Isolwashing per garantire l'efficienza energetica.

16.00 Soluzioni tecnologiche

Ing. Roberto Faina – Resine Isolanti Srl Pannelli in Resina Fenolica e Direttiva EPBD 4, l'efficientamento energetico oggi e domani

Ing. Maurizio Mazzurana – profine Italia brand Kömmerling

L'Involucro che fa la differenza: il PVC come soluzione per edifici sostenibili.

Ing. Federico Tedeschi – Caparol -DAW Italia GmbH & Co KG

I sistemi Etics per il *Green Deal*: certificazioni, fuoco, urti, grandine, design.

17.00 Pausa lavori

17.20 Ing. Carlotta Bersani - ANIT


Sostenibilità e nuovi Criteri Ambientali Minimi: novità attese sugli indicatori di sostenibilità dei materiali e sui criteri per la progettazione negli appalti pubblici.

18.20 Dibattito e chiusura lavori

١.

Evoluzione dei requisiti minimi di efficienza energetica con uno sguardo alla nuova EPBD

Il quadro legislativo sugli obblighi di legge (Requisiti minimi)

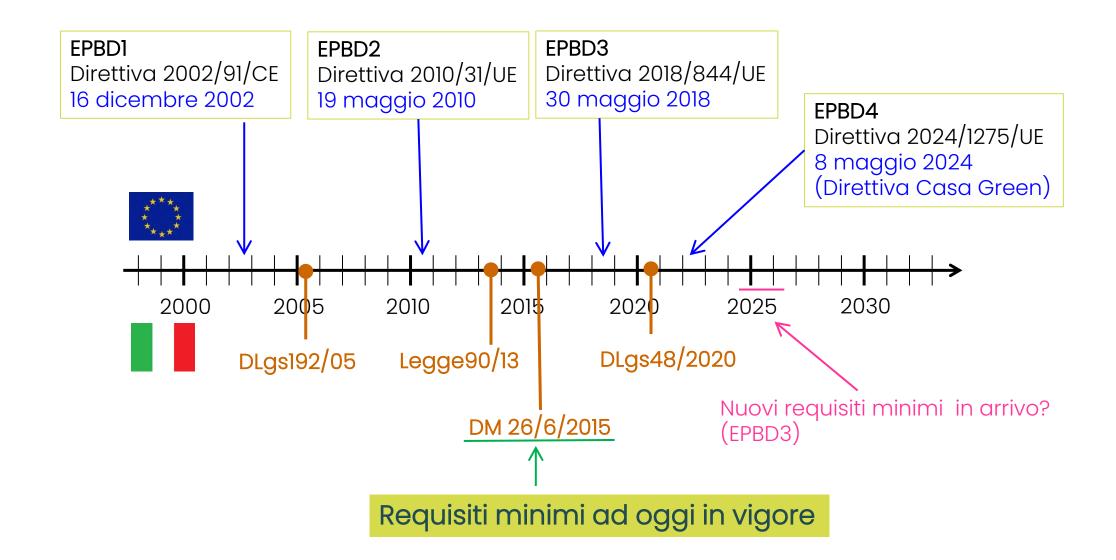

Il quadro legislativo sugli obblighi di legge (Requisiti minimi)

Analisi dell'elenco delle verifiche ad oggi in vigore con la mini Guida ANIT!



Le prestazioni dell'involucro edilizio opaco

Indici EP H'_T Trasmittanze







ELENCO DELLE VERIFICHE (DM 26/6/15)

Per approfondimenti si rimanda alla GUIDA ANIT (www.anit.it).

Α	Verificare che EP _{H,nd} , EP _{C,nd} e EP _{gl,tot} siano inferiori ai valori limite (All. 1 Art. 3.3 comma 2b.iii e comma 3, App.A)
В	Verificare che H'_T sia inferiore al valore limite (All.1 Art. 3.3 comma 2b.i e Art. 4.2 comma 1b, App.A)
С	Verificare che la trasmittanza delle strutture opache e chiusure tecniche rispetti i valori limite (All.1 Art. 5.2, comma 1a,b,c, Art. 4.2, comma 1a, Art. 1.4.3 comma 2, App. B)
D	Verificare che la trasmittanza dei divisori sia inferiore o uguale a 0.8 W/m²K (All.1 Art.3.3 comma 5)
E	Le altezze minime dei locali di abitazione [] possono essere derogate fino a 10 cm (All.1 Art.2.3 comma 4)
F	Verificare l'assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali* (All. 1 Art. 2.3 comma 2) * La FAQ 3.11 del 2018 sostiene che la cond. interstiz. può considerarsi assente quando si soddisfano le condizioni dalla UNI EN ISO 13788, ovvero non oltre la quantità max ammissibile e nessun residuo dopo un ciclo annuale.
G	Verificare nelle località in cui $I_{m,s} \ge 290 \text{ W/m}^2$, che le pareti opache verticali, orizzontali e inclinate rispettino i limiti di trasmittanza periodica (Y_{IE}) e massa superficiale (M_s) (All.1 Art. 3.3 comma 4b,c)
Н	Verificare che il rapporto A _{sol,est} / A _{sup utile} rispetti i limiti previsti (All.1 Art. 3.3 comma 2b.ii,App.A)
1	Verificare che per le chiusure tecniche trasparenti $g_{gl+sh} \le 0.35$ (All.1 Art. 5.2 comma 1d e Art. 4.2 comma 1a)
J	Valutare l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate (All.1 Art.3.3 comma 4a)
K	Verificare l'efficacia, per le strutture di copertura, dell'utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare e di tecnologie di climatizzazione passiva (All.1 Art 2.3 comma 3)
L	Rispettare gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili termiche ed elettriche secondo quanto previsto dal DLgs 28/11 e DLgs 199/21 (All.1 Art. 3.3 comma 6, All.3 DLgs28/11 e s.m.i.)
M	Verificare che i rendimenti η _H , η _W e η _C siano maggiori dei rispettivi valori limite (All.1 Art. 3.3 comma 2b.iv, Art. 5.3.1 comma 1a, Art.5.3.2 comma 1a, Art. 5.3.3 comma 1, App.A)

Il quadro legislativo sugli obblighi di legge (Requisiti minimi)

Impongono il controllo su:


- Indici energetici EP_{H,nd} ed EP_{C,nd} [KWh/m²]
 Trasmittanza termica media U_m [W/m²K]
- Coefficiente medio globale di scambio termico H'_T [W/m²K]



Gli indici di prestazione energetica



EDIFICIO DI PROGETTO

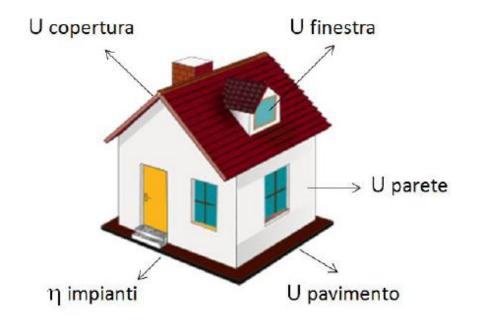



EDIFICIO DI RIFERIMENTO





La verifica della trasmittanza



$$U_{m} = \frac{\Sigma(U_{op}A_{op}) + \Sigma(\Psi Lp_{\%})}{\Sigma(A_{op})}$$

- per tipologia strutturale: strutture verticali, orizzontali con flusso di calore ascendente o discendente, componenti finestrati

Nota: i valori di trasmittanza limite si considerano comprensivi dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione (DM 26/6/2015, Appendice B)



1- U_{sezione corrente} < U_{lim tabella}

Tabella 1- Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l'esterno soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,40
C	0,36
D	0,32
Е	0,28
F	0,26

RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO- CALCOLO DI ULIM



1- U_{sezione corrente} < U_{lim tabella}


Tabella 1- Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l'esterno soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,40
C	0,36
D	0,32
E	0,28
F	0,26

2 - Umedia < U_{lim} con valutazione PT

Si calcola la trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici come:

$$U_{progetto} = \frac{\sum_{i} (A_i \cdot U_i) + \sum_{j} (\Psi_j \cdot l_j)}{\sum_{i} A_i} \le U_{limite} = \frac{\sum_{i} (A_i \cdot Ulim - tab) + \sum_{j} (\Psi_{tab} \cdot l_j)}{\sum_{i} A_i}$$

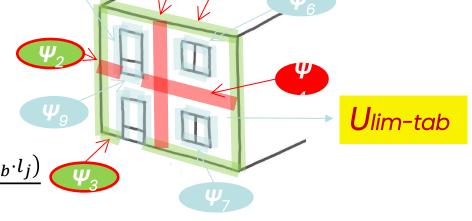

dove

A è l'area di intervento [m²];

Ulim è la trasmittanza limite della sezione corrente che si ricava dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 [W/m²K];

L è la lunghezza del ponte termico [m]

Ψtab è il coefficiente lineico di trasmissione riportato nelle tabelle da 5 a 7 [W/mK];

"H'_T coefficiente medio globale di scambio termico



$$H'_T < H'_{T, limite}$$

$$H'_{T} = \frac{\left[\Sigma(U_{op}A_{op})\right] + \left[\Sigma(U_{w}A_{w})\right] + \left[\Sigma(\Psi Lp_{\%})\right]}{\left[\Sigma(A_{op})\right] + \left[\Sigma(A_{w})\right]}$$

TABELLA	TABELLA 10 (Appendice A)										
Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H' _τ [W/m²K]											
	Zona climatica										
N. riga	RAPPORTO DI FORMA (S/V)	AeB	С	D	E	F					
1	S/V ≥ 0,7	0,58	0,55	0,53	0,50	0,48					
2	0,7 > S/V ≥ 0,4	0,63	0,60	0,58	0,55	0,53					
3	0,4 > S/V	0,80	0,80	0,80	0,75	0,70					
	Zona climatica										
N. riga	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	AeB	С	D	E	F					
4	Ampliamenti e Ristrutturazioni importanti di secondo livello per tutte le tipologie edilizie	0,73	0,70	0,68	0,65	0,62					

Tabella 10 - per gli edifici di nuova costruzione e per demolizioni e ricostruzioni

	Rapporto di forma (S/V)								
Zone	S/V < 0,4	0,4 <= S/V < 0,7	0,7 <= S/V						
climatiche:	S/ V < 0,4	0,4 <- 5/ \(\neg 0,7\)	0,7 <- S/V						
Zone A e B	0,80	0,63	0,58						
Zona C	0,80	0,60	0,55						
Zona D	0,80	0,58	0,53						
Zona E	0,75	0,55	0,50						
Zona F	0,70	0,53	0,48						



Tabella 11 - per le ristrutturazioni importanti di primo livello

	$H'_T(W/m^2K)$												
Zona	Rapp	Rapporto EX ANTE tra la superficie dei componenti vetrati e la superficie di tutti i											
climatica		componenti (vetrati e/o opachi) dell'edificio oggetto di intervento											
	≤9%	≤14%	≤19%	≤ 24%	≤ 28%	≤33%	≤38%	≤43%	≤47%	≤ 52%			
A e B	0,72	0,82	0,92	1,01	1,1	1,18	1,26	1,34	1,41	1,47			
С	0,6	0,64	0,71	0,78	0,85	0,91	0,97	1,03	1,08	1,14			
D	0,58	0,58	0,59	0,65	0,7	0,75	0,81	0,86	0,9	0,95			
E	0,55	0,55	0,55	0,55	0,58	0,62	0,66	0,7	0,74	0,78			
F	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,56	0,6	0,63	0,66			
	≤ 57%	≤ 62%	≤ 67%	≤ 71%	≤ 76%	≤81%	≤86%	≤ 90%	≤ 95%	≤ 100%			
A e B	1,53	1,59	1,64	1,68	1,72	1,76	1,79	1,82	1,84	1,86			
С	1,18	1,23	1,27	1,31	1,35	1,38	1,42	1,44	1,47	1,49			
D	0,99	1,03	1,07	1,11	1,14	1,18	1,21	1,24	1,26	1,29			
E	0,82	0,85	0,89	0,92	0,95	0,99	1,02	1,04	1,07	1,1			
F	0,69	0,72	0,75	0,79	0,82	0,85	0,87	0,9	0,93	0,96			

POSSIBILI EVOLUZIONI SUI REQUISITI MINIMI DI INVOLUCRO

1. Rispetto di Ulimite per edifici esistenti






1 - U_{sezione corrente} < U_{lim tabella}

2 - Umedia < U_{lim con valutazione PT}




U_{sezione corrente} < U_{lim tabella}

2. Rispetto H't negli edifici molto finestrati- rist.imp.1 livello



Rimodulazione tabellata di H'tlimite in funzione della % di superficie finestrata

Il quadro legislativo sugli obblighi di legge (Requisiti minimi)

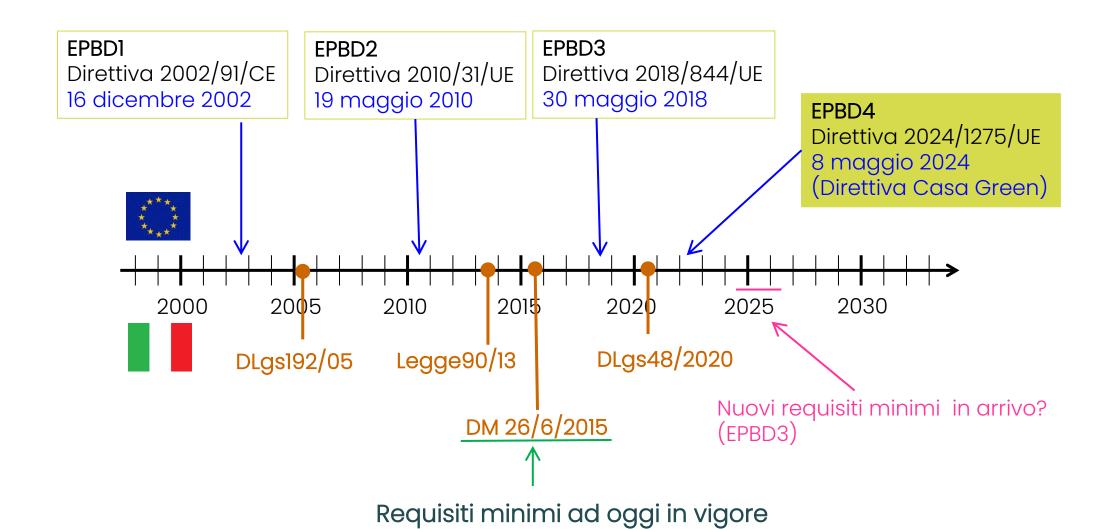

Direttiva EPBD 4 - Direttiva Casa Green



(Testo rilevante ai fini del SEE)

https://www.anit.it/norma/direttiva-epbd-casa-green/

Regolamenti

Un regolamento è un atto giuridico vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea. Ad esempio, quando il regolamento dell'UE sull'abolizione delle tariffe di roaming per chi viaggia all'interno dell'UE è scaduto nel 2022, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato un nuovo regolamento sia per migliorarne la chiarezza che per garantire l'applicazione di un approccio comune alle tariffe di roaming per altri dieci anni.

Direttive

Una direttiva è un atto giuridico che stabilisce un obiettivo che i paesi dell'UE devono conseguire. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come conseguirlo. Un

Art. 1 comma 1

un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.

Nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni:

- Dal 1 gennaio 2028 edifici pubblici
- Dal 1 gennaio 2030 tutti gli edifici

Fino a quel momento, i nuovi edifici devono essere ad energia quasi zero.

ZEB



Art. 11 – Edifici a emissioni zero

- 1. Un edificio a emissioni zero non genera emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili. Un edificio a emissioni zero, laddove economicamente e tecnicamente fattibile, offre la capacità di reagire ai segnali esterni e di adattare il proprio consumo, generazione o stoccaggio di energia.
- 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la domanda di energia di un edificio a emissioni zero rispetti una soglia massima.

Gli Stati membri fissano tale soglia massima per la domanda di energia di un edificio a zero emissioni al fine di raggiungere perlomeno i livelli ottimali in funzione dei costi stabiliti nella più recente relazione nazionale sui livelli ottimali in funzione dei costi di cui all'articolo 6. Gli Stati membri rivedono la soglia massima ogni volta che i livelli ottimali in funzione dei costi sono rivisti.

3. La soglia massima per la domanda di energia di un edificio a zero emissioni è inferiore di almeno il 10 % alla soglia relativa al consumo totale di energia primaria stabilita a livello di Stato membro per gli edifici a energia quasi zero al 28 maggio 2024.

Il consumo totale annuo di energia primaria di un edificio a emissioni zero, nuovo o ristrutturato, dovrà essere coperto da:

- energia da fonti rinnovabili generata in loco
- energia da fonti rinnovabili fornita da una comunità di energia rinnovabile
- energia da sistema efficiente di teleriscaldamento o teleraffrescamento
- energia da fonti prive di carbonio

Direttiva EPBD 4 - Direttiva Casa Green




Direttiva EPBD 4 – Direttiva Casa Green Art. 3 – Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici

Cosa deve fare il Legislatore per portare a decarbonizzare gli edifici

- Mappare
- Stabilire tabella di marcia
- Fissare politiche di sostegno
- Norme minime
- Traguardi per il 2030, 2035, 2040 e 2050
- La prima proposta di piano degli edifici entro il 31/12/2025 deve essere inviata dagli Stati membri alla Commissione e il primo piano entro il 31/12/2026
- Consultazione pubblica

Direttiva EPBD 4 – Direttiva Casa Green Allegato II – Modello per i piano nazionale di ristrutturazione degli edifici

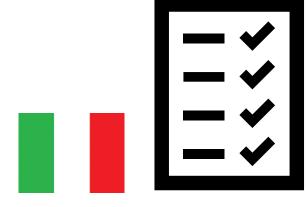




Gli Stati membri provvedono affinché il consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) dell'intero parco immobiliare <u>residenziale</u>:

- a) diminuisca di almeno il 16 % rispetto al 2020 entro il 2030;
- b) diminuisca di almeno il 20-22 % rispetto al 2020 entro il 2035;
- c) entro il 2040, e successivamente ogni cinque anni, sia equivalente o inferiore al valore determinato a livello nazionale derivato da un progressivo calo del consumo medio di energia primaria dal 2030 al 2050 in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero.
 Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 55 % del calo del consumo medio di energia primaria di cui al terzo comma sia conseguito mediante la <u>ristrutturazione del</u>

RESIDENZIALE

Il 74,1% degli immobili ricade nelle classi energetiche meno efficienti (E, F e G), mentre a solo l'8,1% è attribuita una classe superiore alla B (A1-A4).

Il valore medio pesato dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile è di 185,4 kWh/m2 anno (197,7 nel 2019).

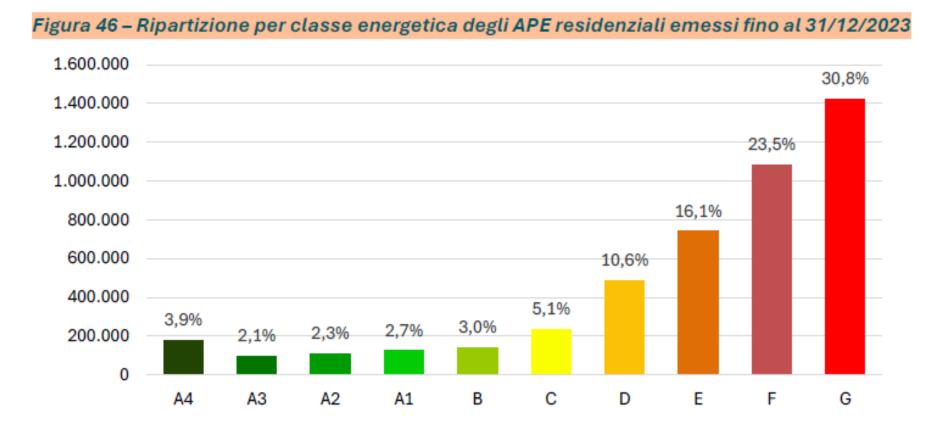

Un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050


Riduzione del consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) dell'intero parco immobiliare residenziale:

a) di almeno **il 16 % rispetto al 2020** entro il 2030;

b) di almeno il **20-22 % rispetto al 2020 entro il 2035**;

Indici di prestazione energetica medi, calcolati sulla base degli APE presenti sul SIAPE

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
197,7	194,2	191,3	188,3	185,4	182,5	179,5	176,6	173,6	170,7	166,1	164,8	161,9	159,0	156,0	154,2

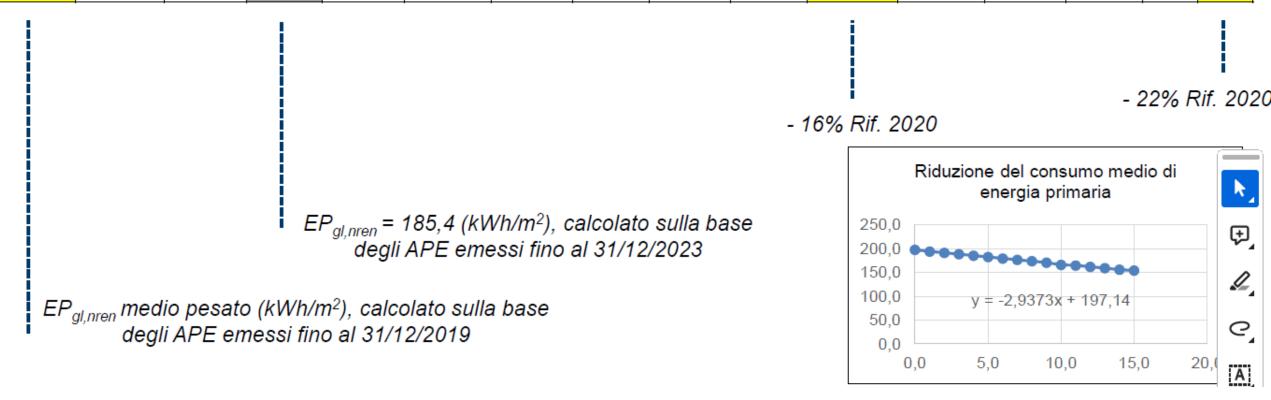

Fonte ENEA-

MA ATTENZIONE

Tabella 102. Numero degli APE residenziali presenti sul SIAPE al 31 dicembre 2019 distinti per zona climatica. (Estrazione dati del 08/01/2024)

Zona Climatica	N. unità abitative (ITALIA)	n. APE 31/12/2019	% rispetto alle unità abitative (ITALIA)	n. APE 31/12/2023	% rispetto alle unità abitative (ITALIA)
Α	15.963	23	0,14%	1.1 39	7,14%
В	1.994.541	180	0,01%	124.552	6,24%
С	7.222.347	52.193	0,72%	388.514	5,38%
D	8.526.489	240.829	2,82%	917.317	10,76%
E	15.655.799	1.231.280	7,86%	2.951.166	18,85%
F	1.856.690	90.416	4,87%	228.724	12,32%
Totale	35.271.829	1.614.921	4,58%	4.611.412	13,07%

PER IL NON RESIDENZIALE LA % E' MOLTO MINORE E QUINDI ANCORA PIU' DIFFICILE POTER DEFINIRE UN DATO STATISTICAMENTE VALIDO Per il parco edilizio <u>non residenziale</u> dovrà essere ristrutturato:

- il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030
- il 26% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2033

Gli Stati membri possono stabilire e pubblicare criteri per esentare singoli edifici non residenziali dai requisiti di cui al presente paragrafo, alla luce del previsto uso futuro di tali edifici, alla luce di grave difficoltà o in caso di valutazione sfavorevole dei costi e dei benefici.

Qualora la ristrutturazione globale necessaria per conseguire le soglie di prestazione energetica di cui al presente paragrafo sia oggetto di una valutazione sfavorevole dei costi e dei benefici per un determinato edificio non residenziale, gli Stati membri esigono che, per tale edificio non residenziale, siano attuate almeno le singole misure di ristrutturazione con una valutazione favorevole dei costi e dei benefici.

8.2. Analisi degli APE non residenziali

Figura 49 – Ripartizione per classe energetica degli APE non residenziali emessi fino al 31/12/2019

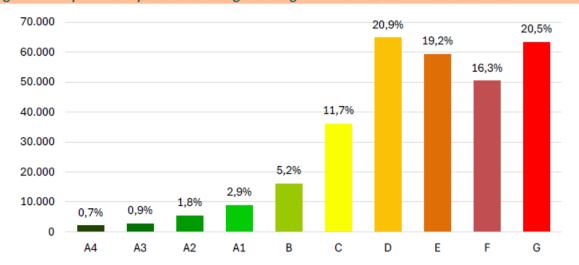


Figura 51 – Ripartizione per classe energetica degli APE non residenziali emessi fino al 31/12/2023

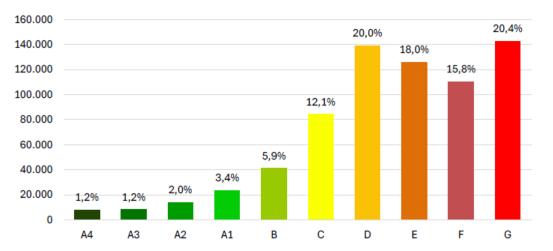


Tabella 105. Variazione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile medio (EP_{gl.nren}) per destinazione d'uso e periodo di emissione

Destinazione d'uso (DPR 412/93)	EP _{gl,nren} medio (kWh/m² anno) (APE al 31/12/2019)	EP _{gl,nren} medio (kWh/m² anno) (APE al 31/12/2023)
E1(1) bis collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme, conventi	238,8	226,3
E1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari	296,1	267,4
E2 uffici e assimilabili	271,0	256,0
E3 ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	328,3	304,6
E4(1) cinema e teatri, sale riunioni per congressi e assimilabili	361,7	328,6
E4(2) mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto e assimilabili	330,7	297,9
E4(3) bar, ristoranti, sale da ballo e assimilabili	444,4	417,5
E5 attività commerciali e assimilabili	345,2	324,1
E6(1) piscine, saune e assimilabili	343,1	312,8
E6(2) palestre e assimilabili	304,6	285,3
E6(3) servizi di supporto alle attività sportive	403,8	371,9
E7 attività scolastiche	301,3	279,5
E8 attività industriali, artigianali e assimilabili	321,7	299,1
Tutte le destinazioni d'uso	321,7	300,8

321,7 kWh/m² anno

300,8 kWh/m² anno

Articolo 19-Attestato di prestazione energetica

Entro il ... [24 mesi dalla data 29 maggio 2026 ente direttiva] l'attestato di prestazione energetica è conforme al modello di cui all'allegato V.


Esso specifica la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G.

La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero di cui all'articolo 2, punto 2, e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala.

Gli Stati membri che, al ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], designano già gli edifici a emissioni zero come "A0" possono continuare a utilizzare tale designazione anziché classe A.

Gli Stati membri provvedono affinché le restanti classi (da B a F o, qualora A0 sia utilizzato, da A a F) abbiano *un'adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica tra le classi di prestazione energetica.*

Articolo 19-Attestato di prestazione energetica

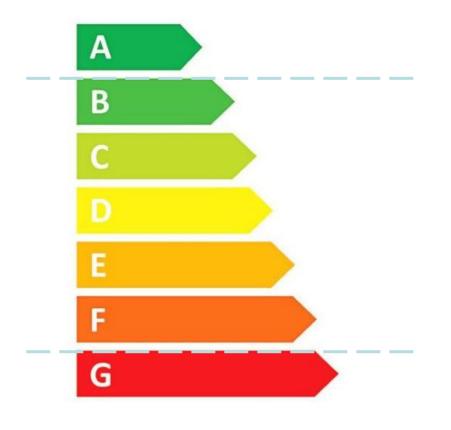

La classe A corrisponde agli edifici a emissioni zero di cui all'articolo 2, punto 2

La classe G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala. Art. 12 Passaporto di ristrutturazione

<u>Passaporto di ristrutturazione</u>: una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione profonda di un determinato edificio, in un numero massimo di fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica;

<u>Ristrutturazione profonda</u>: una ristrutturazione che è in linea con il principio «l'efficienza energetica al primo posto», che si concentra sugli elementi edilizi essenziali e che trasforma un edificio o un'unità immobiliare:

- a) entro il 1º gennaio 2030, in un **edificio a energia quasi zero**;
- b) a decorrere dal 1º gennaio 2030, in un edificio a zero emissioni;

Non solo efficienza energetica

Gli Stati membri provvedono affinché il <u>GWP</u> nel corso del ciclo di vita sia calcolato conformemente all'allegato III e reso noto nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio:

- a) a decorrere dal 1º gennaio 2028, per <u>tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie</u> <u>coperta utile superiore a 1 000 m²;</u>
- b) a decorrere dal 1º gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.

Entro il 1º gennaio 2027 gli Stati membri pubblicano e notificano alla Commissione una tabella di marcia che specifica l'introduzione di valori limite del GWP totale cumulativo nel corso del ciclo di vita di tutti gli edifici di nuova costruzione e fissano obiettivi per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2030

«Potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita" o "GWP (global warming potential) nel corso del ciclo di vita": un indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell'arco del suo ciclo di vita completo

Gli Stati membri incentivano con <u>un maggiore sostegno</u> <u>finanziario, fiscale, amministrativo e tecnico la ristrutturazione</u> <u>profonda e la ristrutturazione profonda per fasi.</u>

Qualora non sia tecnicamente o economicamente fattibile trasformare un edificio in un edificio a zero emissioni, <mark>una</mark> ristrutturazione che si traduca in una riduzione di almeno il 60 % del consumo di energia primaria è considerata una ristrutturazione profonda ai fini del presente paragrafo. Gli Stati membri incentivano con un maggiore sostegno... programmi consistenti che riguardano un ampio numero di edifici, in particolare gli edifici con le prestazioni peggiori, ad esempio tramite programmi di ristrutturazione a livello di distretto e che si traducono in una riduzione complessiva di almeno il 30 % del consumo di energia primaria.

Linee evolutive previste

Al fine di rispondere agli sfidanti obiettivi per il settore residenziale al 2030 e al 2050 previsti dalle nuove direttive EED e EPBD (c.d. Case green) e dal presente Piano, si prevede l'attuazione di una riforma generale delle detrazioni, che affronti con un approccio integrato ed efficiente le opere di riqualificazione degli edifici residenziali esistenti e superi l'attuale frammentazione delle varie detrazioni ad oggi attive.

La riforma del quadro normativo, pertanto, riguarderà congiuntamente tutti gli aspetti citati, prevedendo una modulazione dei benefici in funzione delle performance generali raggiunte dall'edificio, da ottenere attraverso interventi con vari livelli di priorità. La riforma dovrà avere una durata almeno decennale per rispondere agli sfidanti obiettivi previsti per il settore residenziale. In particolare, essa dovrà:

- essere indirizzata prevalentemente alle unità immobiliari soggette all'obbligo della direttiva 1275/2024 cosiddetta Case green (prime case, unità immobiliari con classe energetica bassa, situazioni di povertà energetica, etc.);
- garantire benefici distribuiti in un massimo di 10 anni;
- ammettere interventi sia singoli, sia di riqualificazione energetica profonda (combinazione di più interventi);
- garantire i benefici ridotti per gli interventi singoli e, per gli interventi di riqualificazione energetica profonda, benefici crescenti in funzione della performance energetica raggiunta, tenendo anche conto delle performance sismiche per le aree ad alto rischio. Gli interventi energetici saranno "trainanti" rispetto a tutti gli altri interventi;
- garantire **costi massimi specifici omnicomprensivi** sia per singoli interventi, sia per interventi di riqualificazione energetica profonda, di semplice verifica e univoci per l'intero territorio nazionale;
- essere **affiancata da strumenti finanziari di supporto**, ad esempio finanziamenti a tasso agevolato, anche a copertura totale dei costi di investimento, con condizioni di favore per le persone in condizioni di povertà energetica. In tale ambito, sono in previsione anche l'individuazione di sinergie con la riforma del Fondo nazionale efficienza energetica.

SCADENZE EPBD 4

- 1º gennaio 2025 stop agli incentivi finanziari per l'installazione di caldaie a combustibili fossili
- 31 dicembre 2025 prima proposta di piano di ristrutturazione degli edifici
- 29 maggio 2026 Nuovo attestato di prestazione energetica
- 31 dicembre 2026 primo piano di ristrutturazione degli edifici
- 1º gennaio 2027 introduzione di valori limite del GWP totale
- 1º gennaio 2028 tutti i nuovi edifici pubblici dovranno essere a zero emissioni
 - GWP nell'APE per gli edifici di nuova costruzione con Su > 1000 m2
- 30 giugno 2028 Invio della prima relazione di Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica
- 1º gennaio 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni
 - riduzione del 16% rispetto al 2020 del consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) dell'intero parco immobiliare residenziale
 - ristrutturazione del 16% degli edifici non residenziali con le prestazioni peggiori
 - GWP nell'APE per tutti gli edifici di nuova costruzione
- 1º gennaio 2033 ristrutturazione del 26% degli edifici non residenziali con le prestazioni peggiori
- 1º gennaio 2035 riduzione del 20-22% rispetto al 2020 del consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) dell'intero parco immobiliare residenziale.

un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050

Introdotto dal D.M. 28/12/2012- rif. Decreto MISE 16/02/2016.

incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.

I beneficiari: le Pubbliche amministrazioni, imprese e privati

Nuovo Conto termico 3.0

Introdotto dal **D.M. 7/08/2025**Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/09/2025

Fondo:

900 milioni di euro annui

Al fine di accesso agli incentivi il soggetto responsabile presenta la scheda-domanda al GSE tramite il Portaltermico (Art. 14, comma 1)

L'accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità:

- tramite <u>Accesso Diretto</u>: la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori. → 90 giorni
- tramite <u>Prenotazione</u>: per gli interventi ancora da realizzare, esclusivamente nella titolarità delle PA o delle ESCO che operano per loro conto, è possibile prenotare l'incentivo prima ancora che l'intervento sia realizzato e ricevere un acconto delle spettanze all'avvio dei lavori, mentre il saldo degli importi dovuti sarà riconosciuto alla conclusione dei lavori, in analogia a quanto viene attuato per la modalità in Accesso Diretto.

possibilità di richiedere ulteriore rata intermedia

Conto termico

LIMITI ANNUI DI SPESA (ART. 3)

LIMITI ANNUALE DI ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE 60 giorni dal raggiungimento dell'impegno di 20 milioni di euro

LIMITI ANNUALE DI ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE 60 giorni dal raggiungimento dell'impegno di 400 milioni di euro

LIMITI ANNUALE DI ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE 60 giorni dal raggiungimento dell'impegno di 500 milioni di euro

SOGGETTI AMMESSI (ART. 4-ART.7) MODALITA' ACCESSO (ART. 14)

SOGGETTI AMMESSI Amministrazioni pubbliche e enti del terzo settore

DIRETTA E SU PRENOTAZIONE

SOGGETTI AMMESSI Soggetti privati per interventi su edifici del terziario -Categoria catastale A/10, B, C (escl. C/6 C/7), D (escl. D/9), E (escl. E/2, E/4, E/6)

DIRETTA

SOGGETTI AMMESSI Soggetti privati per interventi su edifici residenziali - Categoria catastale A (escl. A/8, A/9, A/10)

DIRETTA

INTERVENTI

DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA- CONTRIBUTO ANTICIPATO (ART. 15 comma 6)

INTERVENTI DI PICCOLE
DIMENSIONI PER L'INCREMENTO
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
NEGLI EDIFICI (ART. 5- ART. 6)

INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI (ART. 7- ART. 8)

Interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici (Artt. 5 e 6)

- a) Isolamento termico di superfici opache, anche unitamente all'eventuale installazione di VMC;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi;
- c) Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/c Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia sistemi di filtrazione solare con esposizione da est-sud-est a ove termica da fonti rinnovabili (Art. 8 e 9)
- d) Trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
- e) Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertiner esterne;
- f) Installazione di building automation degli impianti termici ed elettrici:
- g) Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore elettriche;
- h) Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo presso l'edificio o relative pertinenze congiuntamente alla sostituzione di impianti esistenti con impianti a pompe di calore elettriche.

- a) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore;
- b) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore;
- c) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
- d) Installazione di impianti solari termici;
- e) Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- g) Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Tali interventi riquardano impianti con potenza termica inferiore o uguale a 2 MW e impianti solari termici con superficie minore o uquale a 2500 m².

Requisiti e condizioni di ammissibilità (Art. 10)

- I soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell'edificio o unità immobiliare, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento;
- Gli edifici o unità immobiliari devono essere dotati di impianto di climatizzazione invernale alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- Rispetto dei requisiti tecnici (Allegato 1);
- Rispetto del valore massimo dell'incentivo in funzione della percentuale incentivata della spesa ammissibile e del costo massimo ammissibile per intervento (Allegato 2);
- Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi.

Percentuali e durata dell'incentivo (Art. 11)

- prevede incentivi che variano dal 40% al 65% della spesa sostenuta
- L'ammontare dell'incentivo non può eccedere il 65% delle spese sostenute;
- È determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili solo per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere;
- Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti in 2 o 5 anni (Art. 11 Tabella 1).

Requisiti tecnici

Tabella 5 - Strutture opache: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

[Tabella 5 – Allegato II - DM 16.02.16]				
Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (%spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})		ore massimo dell'incentivo x) [€]
i. Strutture opache orizzontali ¹³ : isolamento coperture				
Esterno	40 (*) (**)	200 €/m²		
Interno	40 (*) (**)	100 €/m²]	
Copertura ventilata	40 (*) (**)	250 €/m²		
ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti				Tipologia di int
Esterno	40 (*) (**)	120 €/m²	(i+	
Interno	40 (*) (**)	100 €/m²]	
iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti				i. Strutture opache oriz
perimetrali				isolamento coperture
Esterno	40 (*) (**)	100 €/m²]	Esterno
Interno	40 (*) (**)	80 €/m²		Interno
Parete ventilata	40 (*) (**)	150 €/m²		Conertura ventilata

$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$ $con I_{tot} \leq I_{max}$

Nuovo Conto termico 3.0



Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max)} [€]
i. Strutture opache orizzontali:			
isolamento coperture			
Esterno	40 (*) (**)	276 €/m²	
Interno	40 (*) (**)	120 €/m²	
Copertura ventilata	40 (*) (**)	300 €/m ²	(;;;;;;;) <
ii. Strutture opache orizzontali:			$(i+ii+iii) \le 1.000.000$
isolamento pavimenti			1.000.000
Esterno	40 (*) (**)	144 €/m²	
Interno/terreno	40 (*) (**)	180 €/m²	
iii. Strutture opache verticali:			
isolamento pareti perimetrali			
Esterno	40 (*) (**)	195 €/m²	
Interno	40 (*) (**)	104 €/m²	
Parete ventilata	40 (*) (**)	260 €/m²	

Tabella 4 - Strutture opache: valori limite massimi di trasmittanza termica

[Tabella 1 – Allegato I – DM 16.02.16]			
Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia		
	Zona climatica A	≤ 0,38 W/m²K	
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	Zona climatica B	≤ 0,38 W/m²K	
	Zona climatica C	≤ 0,30 W/m²K	
	Zona climatica D	≤ 0,26 W/m²K	
	Zona climatica E	≤ 0,23 W/m ² K	
	Zona climatica F	≤ 0,22 W/m²K	

Conto Termico 3.0



sione

a termica da fonti

DM 7 Agosto 2025

Schama di sintesi: soggetti ammessi e tipologie di intervento

Schema di sintesi: soggetti animessi e tipologie di intervento		
Soggetti ammessi (Artt. 4 e 7)	Interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici (Art. 2, comma 1.v)	Intervento di piccole dimene per la produzione di energia rinnovabili (Art. 2, comma 1.2)
Amministrazioni pubbliche (Art. 2, comma 1.c) ed enti del terzo settore (Art. 2, comma 1.n)	 Accesso sia diretto che su prenotazione (Art. 14) Limite annuale di accettazione delle richieste: 60 giorni dal raggiungimento dell'impegno di 400 milioni di euro (Art. 3, comma 2) È possibile richiedere un contributo anticipato per diagnosi e certificazione energetica (limite annuale di accettazione delle richieste: 60 giorni dal raggiungimento dell'impegno di 20 milioni di euro) (Art. 3, comma 4) 	Accesso sia diretto che su pre Limite annuale di accettazione dal raggiungimento dell'impeg (Art. 3, comma 2) E possibile richiedere un cont diagnosi e certificazione enere accettazione delle richieste: 6 raggiungimento dell'impegno (Art. 3, comma 4)
Soggetti privati (Art. 2, comma 1.ss) per interventi su edifici del <u>terziario</u> Categoria catastale A/10, B, C (escl. C/6 C/7), D (escl. D/9), E (escl. E/2, E/4, E/6)	 Solo accesso diretto (Art. 14) Limite annuale di accettazione delle richieste: 60 giorni dal raggiungimento dell'impegno di 500 milioni di euro (Art. 3, comma 3) 	Solo accesso diretto (Art. 14) Limite annuale di accettazione dal raggiungimento dell'impeg (Art. 3, comma 3)
Soggetti privati (Art. 2, comma 1.ss) per interventi su edifici <u>residenziali</u> Categoria catastale A (escl. A/8, A/9, A/10)	*	Solo accesso diretto (art. 14) Limite annuale di accettazione dal raggiungimento dell'impeg (Art. 3, comma 3)

Il limite totale di spesa annua cumulata per tutti gli interventi del conto termico è di 900 milioni di euro (Art. 3, comma 1) Al fine di accesso agli incentivi il soggetto responsabile presenta la scheda-domanda al GSE tramite il Portaltermico (Art. 14, comma 1)

Conto Termico 3.0 DM 7 Agosto 2025



Interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici (Artt. 5 e 6)

- a) Isolamento termico di superfici opache, anche unitamente all'eventuale installazione di VMC:
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi;
- Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare con esposizione da est-sud-est a ovest:
- Trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»:
- Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze
- Installazione di building automation degli impianti termici ed elettrici;
- Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore elettriche:
- Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo presso l'edificio o relative pertinenze congiuntamente alla sostituzione di impianti esistenti con impianti a pompe di calore elettriche.

Requisiti e condizioni di ammissibilità (Art. 10)

- I soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell'edificio o unità immobiliare, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di
- Gli edifici o unità immobiliari devono essere dotati di impianto di climatizzazione invernale alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- Rispetto dei requisiti tecnici (Allegato 1);
- Rispetto del valore massimo dell'incentivo in funzione della percentuale incentivata della spesa ammissibile e del costo massimo ammissibile per intervento (Allegato 2);
- Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi.

Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Art. 8 e 9)

- a) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore:
- b) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore;
- c) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa:
- d) Installazione di impianti solari termici;
- e) Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti:
- Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Tali interventi riguardano impianti con potenza termica inferiore o uguale a 2 MW e impianti solari termici con superficie minore o uguale a 2500 m².

Percentuali e durata dell'incentivo (Art. 11)


- L'ammontare dell'incentivo non può eccedere il 65% delle spese sostenute;
- È determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili solo per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere;
- Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti in 2 o 5 anni (Art. 11 -Tabella 1).


Le informazioni riportate sono da ritenersi indicative ed è sempre necessario riferirsi a eventuali documenti ufficiali in vigore.

2.


Come evitare l'ISOLWASHING e garantire efficienza energetica

L'analisi energetica di un edificio

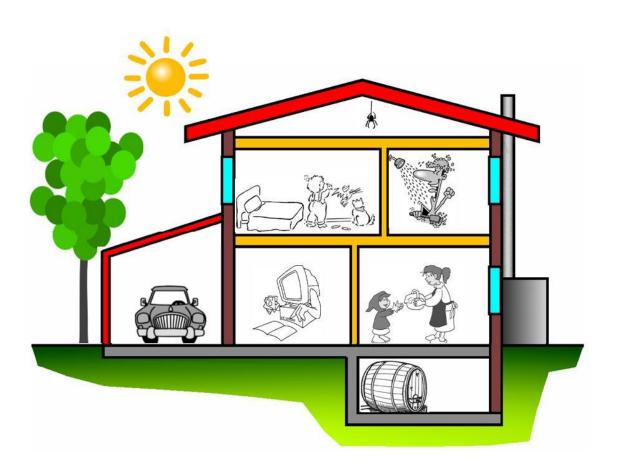

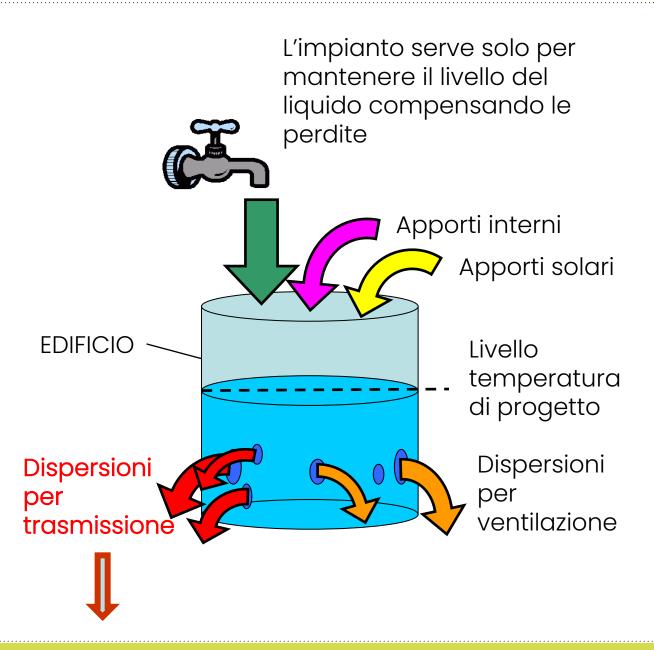

Sensibilità sul peso dei contributi

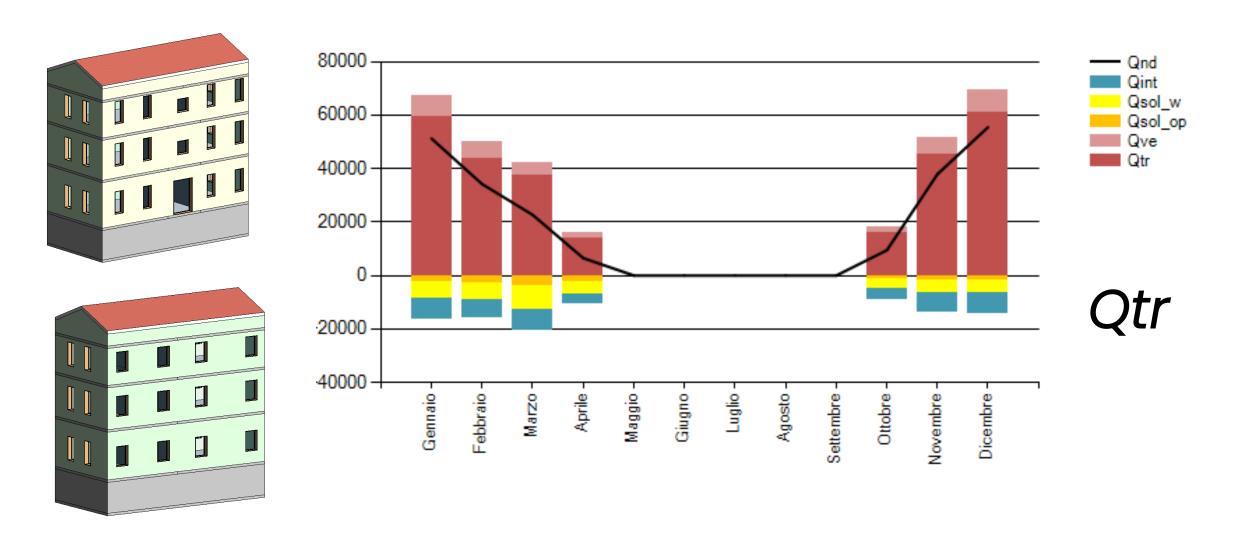

Calcolo della trasmittanza termica di una struttura

$$U = \frac{1}{R} = \frac{1}{\left(R_{si} + \frac{S_1}{\lambda_1} + \frac{S_n}{\lambda_n} + R_n + R_a + R_{se}\right)}$$

ATTENZIONE ALL' ISOLWASHING

Per maggiori informazioni: WEBINAR YOU-TUBE ANIT

TIPOLOGIA METODO DI DICHIARAZIONE NOTE All'interno della DoP è dichiarato il valore Valore di conduttività molto MATERIALI di conduttività termica dichiarata λ_D affidabile e garantito nel tempo MARCATI CE (o resistenza termica dichiarata R_D) in conformità idoneo per una corretta valutazione PER ISOLAMENTO alla norma armonizzata EN o EAD (si parla di un valore dell'efficienza energetica, **TERMICO** in relazione all'elevata incidenza statisticamente rappresentativo λ_{90/90} arrotondato del materiale sul comportamento come da norma o EAD applicabile)) energetico dell'edificio Se per intonaci e rasanti può essere dichiarato all'interno della DoP un valore di conduttività, questo deve essere un $\lambda_{10,dry}$ (valore tabulato dalla UNI EN 1745 o, in alcuni casi, Valore di conduttività affidabile misurato secondo UNI EN 12664 e statisticamente elaborato) e garantito nel tempo idoneo MATERIALI Per le malte termiche marcate CE secondo la norma per una corretta valutazione MARCATI CE UNI EN 998-1 in DoP deve essere dichiarato un livello dell'efficienza energetica PER ALTRI SCOPI T1 o T2 e non un valore di λ in relazione alla bassa incidenza (ES. STRATI DI FINITURA del materiale sul comportamento - INTONACI RASANTI) energetico dell'edificio. Se all'interno della DoP non è dichiarato il valore di conduttività termica si seguono le regole al punto C Verificare l'incertezza di misura e i limiti di validità La conduttività è riportata in un rapporto di prova della prova (Es: la UNI EN 1934 con le seguenti caratteristiche: è destinata alla misura di pareti in mattoni e non alla MATERIALI La prova è eseguita da laboratorio accreditato caratterizzazione di materiali NON MARCATI CE secondo la specifica norma di prova; isolanti, così comele misure in CHE VENGONO PROPOSTI campo, date le elevate incertezze, COME MATERIALI ISOLANTI le metodologie di prova sono conformi alle norme non sono considerate affidabili) tecniche emesse da CEN. CENELEC o ETSI: **E CHE DICHIARANO NELLE SCHEDE TECNICHE** VALORI DI λ L'esito di un'unica prova non è significativo. L'elaborazione È riportato l'esito di almeno 3 misurazioni indipendenti di sole 3 prove prevede e l'elaborazione statistica prevista dalla UNI EN ISO 10456 una maggiorazione percentuale per la determinazione della conduttività termica dichiarata. molto alta. Più numerose sono le prove migliore sarà il risultato ANIT V



All'interno della DoP il valore di conduttività termica dichiarata λ_D (o resistenza termica dichiarata R_D) deve essere valutato in conformità alla norma armonizzata (o EAD) di riferimento, applicando le metodologie di prova, le elaborazioni statistiche e il controllo di produzione previsto dalle specifiche norme armonizzate (o EAD) applicabili.

Per tutti i materiali isolanti marcati CE la norma prevista per la determinazione della conducibilità è la UNI EN 12667.

LA CONDUTTIVITÀ TERMICA DICHIARATA

Che caratteristiche ha il λ_D ?




Affidabilità:

- Statistica: è un λ_{90/90}, non più del 10% della produzione di quell'azienda si scosterà di più del 10% da quel valore
- Numerica: il valore viene ricavato da molte misure (UNI EN 12667), più il produttore ne esegue e più ha possibilità di dichiarare un valore favorevole (più basso)

In più il prodotto marcato CE è sottoposto al controllo della costanza della prestazione (AVCP) che garantisce che nel tempo la produzione dell'azienda si mantenga su questo standard

MATERIALI MARCATI CE

MARCATURA CE- DOP dichiarazione delle prestazioni sui requisiti essenziali per L'USO PREVISTO di immissione sul mercato

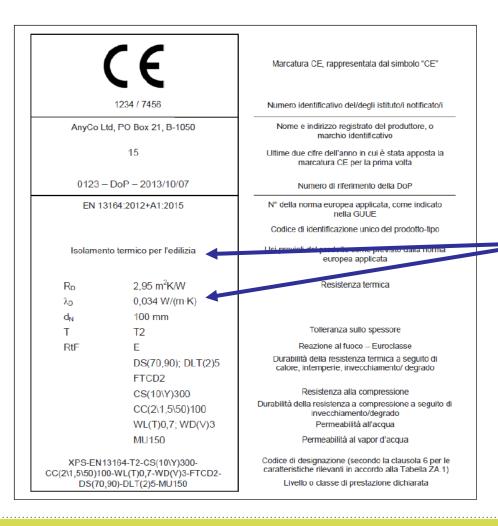

ATTENZIONE ALL'USO
PREVISTO

| | | | | | | | | | |

PRESTAZIONE ISOLAMENTO TERMICO



Strati di finitura marcati CE

UNI EN 998-1:2016 - malte per intonaci esterni e interni a base di leganti inorganici UNI EN 15824:2017 - con leganti organici



Il valore di conduttività termica da riportare nella Dichiarazione di Prestazione rappresenta il valore di λ_{10,dry} (riferito ad un frattile P=50%) arrotondato secondo quanto previsto dalle regole della UNI EN ISO 10456:2018.

Tale valore può essere ricavato dal prospetto A.12 della UNI EN 1745:2020.

La valutazione sperimentale è riservata alle malte leggere per la UNI EN 15824:2017 e alle malte di tipo T della UNI EN 998-1.

Per queste ultime malte la dichiarazione di prestazione riporta solo la classeT1 ($\lambda_{10,dry}$ < 0,10 W/mK) o T2 ($\lambda_{10,dry}$ < 0,20 W/mK)

FINITURE MARCATE CE COMMERCIALIZZATI COME ISOLANTI


Prospetto 2 Valori indicativi di conduttiva termica per malte da murature e intonaci (Fonte: prospetto A.12 della UNI EN 1745:2020)

Densità del materiale (secco)	$\lambda_{10,dry,mat}$ W/(mK)		
, ,			
kg/m³	P=50%	P=90%	
200	0,074	0,081	
300	0,086	0,094	
400	0,10	0,11	
500	0,12	0,13	
600	0,14	0,15	
700	0,16	0,17	
800	0,18	0,20	
900	0,21	0,23	
1 000	0,25	0,27	
1 200	0,33	0,36	
1 400	0,45	0,49	
1 600	0,61	0,66	
1 800	0,82	0,89	
2 000	1,11	1,21	

Nota: Per malte con densità inferiore a 200 kg/m³ non sono presenti nella UNI EN 1745 valori tabulati.

La UNI EN 1745 precisa inoltre che per le malte di tipo T (malte termiche) si possa fare riferimento alla documentazione presentata dal Fabbricante purché rispetti quanto previsto nei punti successivi. È utile precisare che, alla data di pubblicazione del presente rapporto tecnico, non risultano essere presenti in commercio finiture che abbiano valori di conducibilità termica (verificati in laboratori accreditati secondo metodologie standardizzate applicabili) inferiori a 0,025 W/(mK) (conducibilità termica dell'aria ferma).

Materiali marcati CE commercializzati come isolanti



Si parla di materiali marcati CE per i quali nella dichiarazione di prestazione non è previsto che siano dichiarate le caratteristiche termiche ma che nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità utilizzano espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia.

Si parla di:

- isolanti termici non coperti da norma armonizzata o EAD applicabili (o, nel caso di EAD applicabili, isolanti termici per i quali il Fabbricante non ha intrapreso il percorso volontario di marcatura CE);
- prodotti per l'edilizia per i quali nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità, sono usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia.


Isolanti termici e strati di finitura non marcati CE

Occorre acquisire la documentazione fornita del Fabbricante, ossia i **rapporti di prova** forniti ad evidenza delle prestazioni dichiarate. Tali rapporti devono avere le seguenti caratteristiche:

- sono emessi da laboratori accreditati secondo la specifica norma di prova;
- le metodologie di prova sono conformi alle **norme tecniche** emesse da CEN, CENELEC o ETSI;
- è riportato l'esito di **almeno 3 misurazioni indipendenti e l'elaborazione statistica prevista dalla UNI EN ISO 10456** per la determinazione della conduttività termica dichiarata.

ISOLWASHING: cos'è e come si combatte

—dal greenwashing all'isolwashing




Siccome l'isolamento termico è alla base dell'efficienza energetica degli edifici, della riduzione dei consumi e quindi delle dichiarazioni Legge 10/91, APE o asseverazioni per l'accesso a incentivi e detrazioni riteniamo importante sensibilizzare i professionisti, le imprese, gli amministratori di condominio e i privati utenti ai rischi che corrono scegliendo un prodotto che presenta dichiarazioni di prestazione non conformi alle regole vigenti.

Di seguito riportiamo un semplice schema da seguire quando dobbiamo scegliere un materiale/prodotto che viene commercializzato con prestazioni di isolamento termico per capire quali siano i metodi corretti di valutazione e dichiarazione delle prestazioni in funzione della possibile esistenza di marcatura CE, delle specifiche sui possibili vantaggi o criticità da considerare nella scelta e le attenzioni da porre di fronte alla documentazione tecnica che ci viene fornita. Eventuali altre tipologie di valutazioni di lambda possono essere non idonee e quindi non affidabili.

Per maggiori approfondimenti tecnici rimandiamo al sito ANIT al link (https://www.anit.it/isolwashing-come-difendersi-dalle-false-promesse-di-isolamento-termico/) e al rapporto tecnico UNI TR 11936 del febbraio 2024.



SCARICA IL FLYER GUIDA

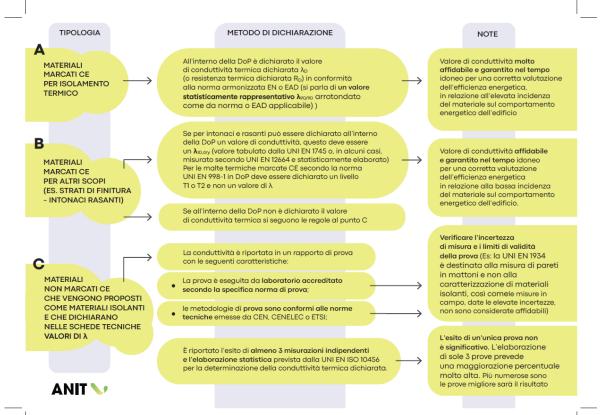



Grazie per l'attenzione

Diritti d'autore: la presentazione è proprietà intellettuale dell'autore e/o della società da esso rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l'autorizzazione dell'autore.